



naše značka  
5002573184

vyřizuje  
Tomáš Maux

datum  
11.03.2022

Město Česká Lípa  
náměstí T. G. Masaryka 1  
47001 Česká Lípa

Věc:

**Odpojení NTL plynovodní přípojky v ulici Zámecká**

Obec: Česká Lípa

Ulice: Berkova 100/5

K.ú. - p.č.: Česká Lípa-114

Stavebník: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 47001 Česká Lípa

Účel stanoviska: Zrušení plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Plynovodní přípojka je níže uvedených parametrů:

Materiál: ocel  
Dimenze: 32  
Tlaková hladina: NTL  
Délka přípojky: 4,4 m  
Umístění HUP: v objektu  
ID ukončení sítě: 2413736  
Vlastník: GasNet, s.r.o.  
EVIS číslo stavby: 8800107095

PDS souhlasí s odpojením plynovodní přípojky při dodržení následujících podmínek:

- Plynovodní přípojku je možné odpojit pouze v případě, že vlastník nemovitosti dal písemný souhlas s odpojením.
  - Veškeré náklady spojené se zrušením plynovodní přípojky včetně ceny za nákup plynovodní přípojky, montážních prací, zemních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním zbývajících částí odpojené plynovodní přípojky k objektu nebo demontování a odstranění nadzemního zařízení, včetně hlavního uzávěru plynu (HUP) hradí stavebník/žadatel.
  - Realizaci samotného odpojení plynovodní přípojky budou provádět výhradně pracovníci společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací. Cenová nabídka, rozsah, podmínky a termín realizace budou projednány. Realizace odpojení bude provedena do 30 dní od potvrzení objednávky.
- Obracejte se na kontaktní osobu:

Ing. Michaela Petáková, technik rozpočtář speciálních prací, tel.: 739 536 533, e-mail: michaela.petakova@gasnet.cz

- Plynovodní přípojka musí být před jejím odpojením převedena do majetku stavebníka/žadatele na základě kupní smlouvy. Podmínky stanovené smlouvou a tímto stanoviskem je vždy nutné dodržet. V opačném případě nebude PDS se zrušením plynovodní přípojky souhlasit.
- Obracejte se na kontaktní osobu za společnost GasNet, s.r.o. pro jednání o kupní smlouvě na plynovodní přípojky, kterou je

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Ing. Jana Mukšnáblová, tel.: 602 282 001, e-mail: jana.muknsablova@gasnet.cz

- Odpojení plynovodní přípojky bude možné až stavebník/žadatel uhradí kupní cenu stanovenou ve smlouvě.

- Pokud nebude do 6-ti měsíců od podpisu kupní smlouvy přípojka odpojena, je stavebník/žadatel povinen zajistit si její provoz a údržbu tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

- V době vydání stanoviska nevidujeme na dané plynovodní přípojce odběr zemního plynu nebo požadavky na připojení k distribuční soustavě. Vlastník nemovitosti, ke které plynovodní přípojka náleží, zajistí, aby nebyl připojen žádný nový odběr.

- Odpojení plynovodní přípojky bude provedeno v místě napojení na NTL plynovod ocel DN200 a plynovodní přípojka bude zavařena podle WPS/TP-PE. Místo odpojení plynovodní přípojky je vyznačeno v situačním zákrese.

HUP je umístěn v objektu za obvodovou zdí (např. ve sklepech):

- Přípojka bude odpojena min. 1 m před obvodovou zdí objektu. Zbývající část plynovodní přípojky k HUP bude odstraněna to znamená, že výkopové práce budou probíhat min. 1 m před obvodovou zdí objektu.

- Prostup do objektu po demontáži plynovodní přípojky bude plynotěsně utěsněn. Pokud nebude možné odstranit část přípojky v obvodové zdi, bude potrubí na obou stranách plynotěsně uzavřeno.

- HUP včetně plynoměru bude demontován a výstupní potrubí za plynoměrem bude zaslepeno.

- Neodstraněné potrubí odpojené přípojky bude ponechané v zemi, bude odplyněno dle ČSN 38 6405 a jeho volné konce na obou stranách budou těsně uzavřeny.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002573184 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Tomáš Maux  
Specialista připojování PZ-Čechy 2  
Oddělení připojování PZ-Čechy 2  
TOMAS.MAUX@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002573184 ze dne 11.03.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Česká Lípa , náměstí T. G. Masaryka 1 , 47001 Česká Lípa. K.ú.: Česká Lípa-114.

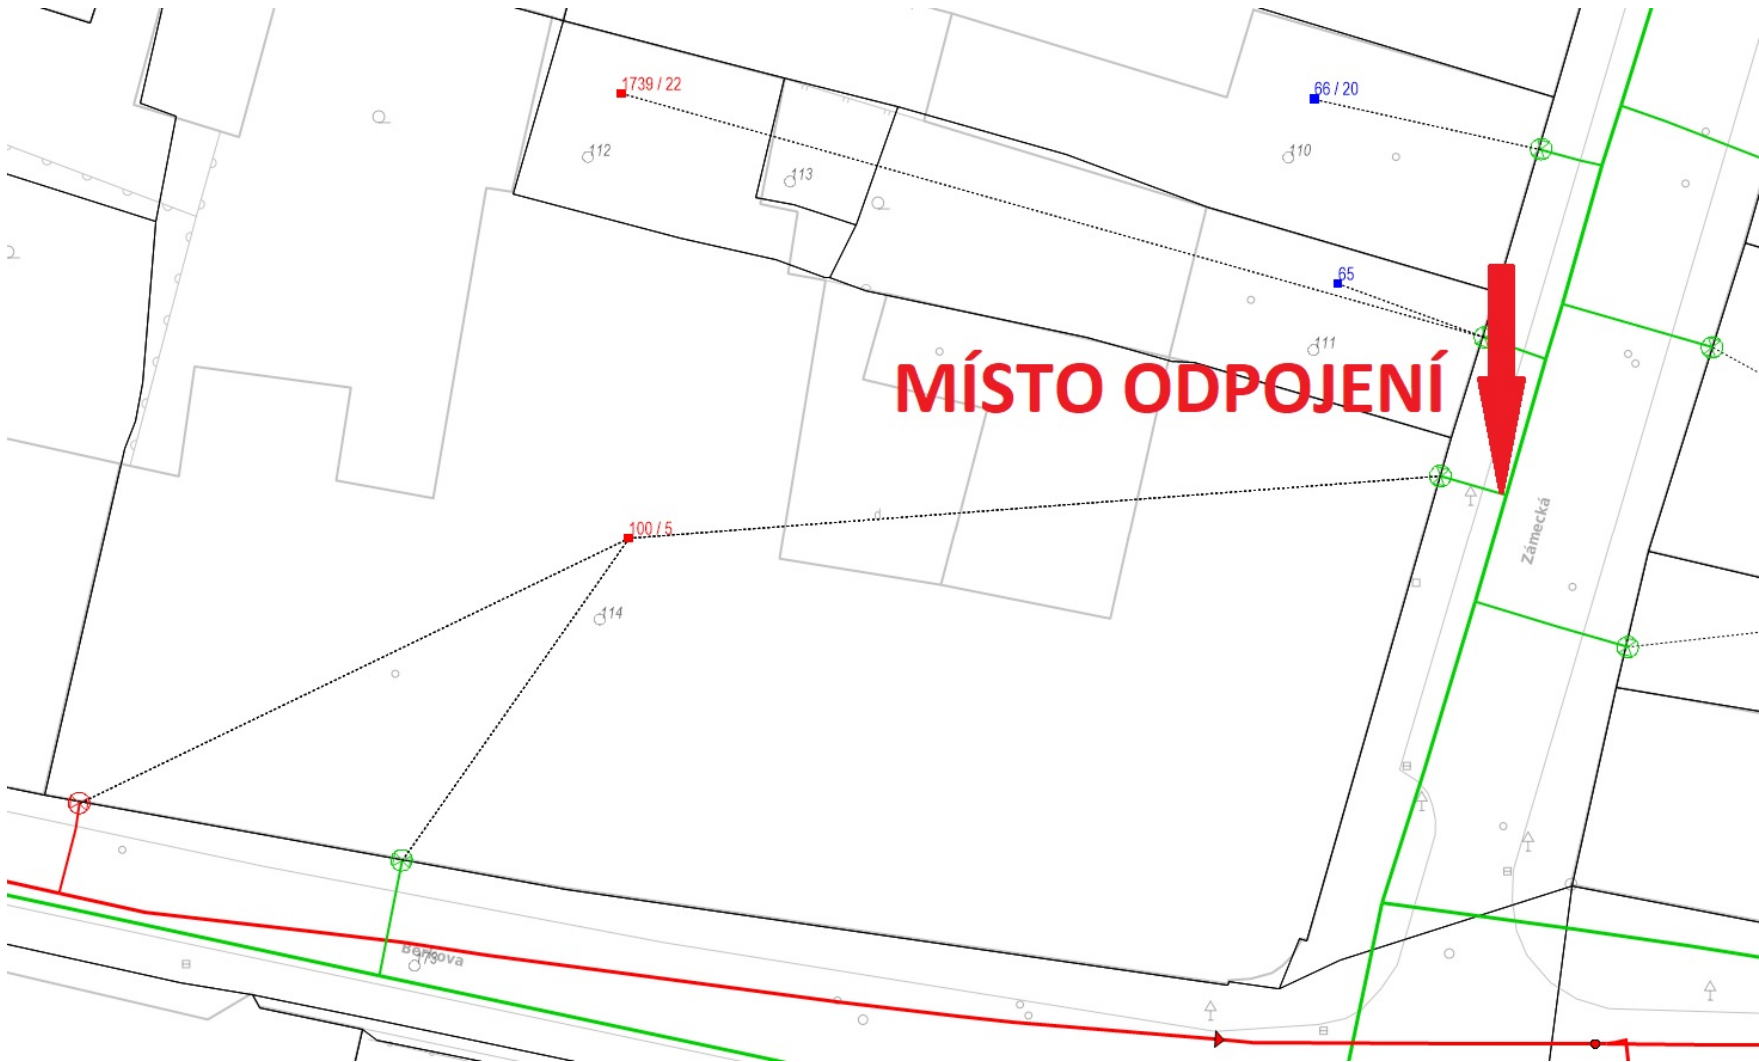

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)