UPOZORNĚNÍ
Proj.dokumentace pro provádění stavby je na základě požadavku investora provedena bez podrobného hydrogeologického průzkumu - konstrukční vrstvy a odvodnění je navrženo dle zkušeností s výstavbou a rekonstrukcemi obdobných areálu tzn.velký fotbalový areál s běžeckým 400m oválem. Podrobný hydrogeologický průzkum (vč.laboratorního výběru hlavní prokazující předpoklad , že škvára je bez obsahu škodlivých látek - před pokládem je, že škvára nebude zahrzena jako nebezpečný odpad) bude investorem zajištěn samostatně před výběrovým řízením na výběr dodavatele stavby a závěry tohoto průzkumu budou zahrnuty do této projektové dokumentace a výkazu výměr. Proj.dokumentace pro provádění stavby je na základě požadavku investora provedena bez obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Tyto vyjádření vč.právoplatného povolení stavby jsou investorem řešeny samostatně - před výběrovým řízením na výběr dodavatele stavby budou požadavky vyplývající z vyjádření zahrnuty do této projektové dokumentace a výkazu výměr. Výše uvedené činnosti budou zajištěny novým smluvním vztahem mezi investorem a gen.projektantem.

POZNÁMKA
Mocnost kameniva je navržena prům.350mm - výškově je však uvažováno se zatlačením do zemní pláně tzn.výškový údaj je proměnlivý.

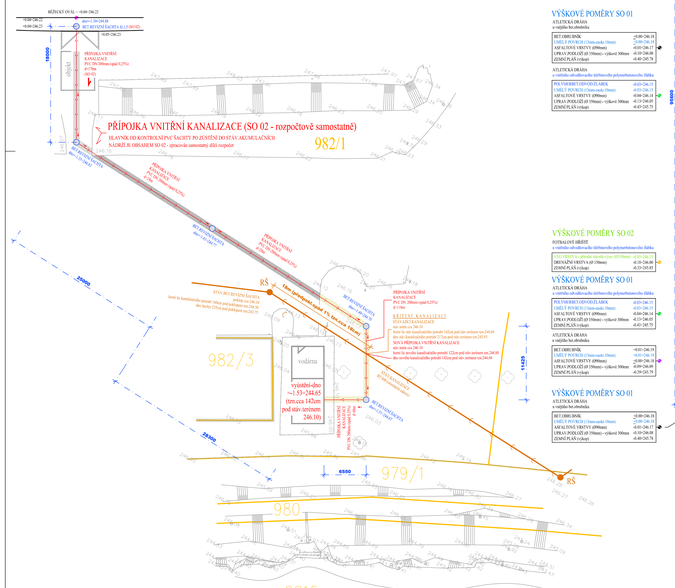
BĚŽECKÝ OVÁL +0.04-246.22
+0.04-246.25
+0.04-246.25
PŘÍPOJKA VNITŘNÍ KANALIZACE (SO 02 - rozpočtově samostatné)
982/1
HLAVNÍ OD KONTROLNÍ PVC ŠACHTY PO ZČISTĚNÍ DO STAVÁ AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ JE OBSAHEM SO 02 - zpracován samostatný dílčí rozpočet
PŘÍPOJKA VNITŘNÍ KANALIZACE
982/3
vodárna
vyústění-dno ~1.53/-244.65 (trm.cca 142m pod stáv.terénem 266.10)
979/1
980
2815
RS
STAV.BETONOVÁ ŠACHTA RS
STAV.BETONOVÁ ŠACHTA
NOVÁ PŘÍPOJKA VNITŘNÍ KANALIZACE
STAV.BETONOVÁ ŠACHTA
NOVÁ ŠACHTA
STAV.BETONOVÁ ŠACHTA
STAV.BETONOVÁ ŠACHTA
STAV.BETON