


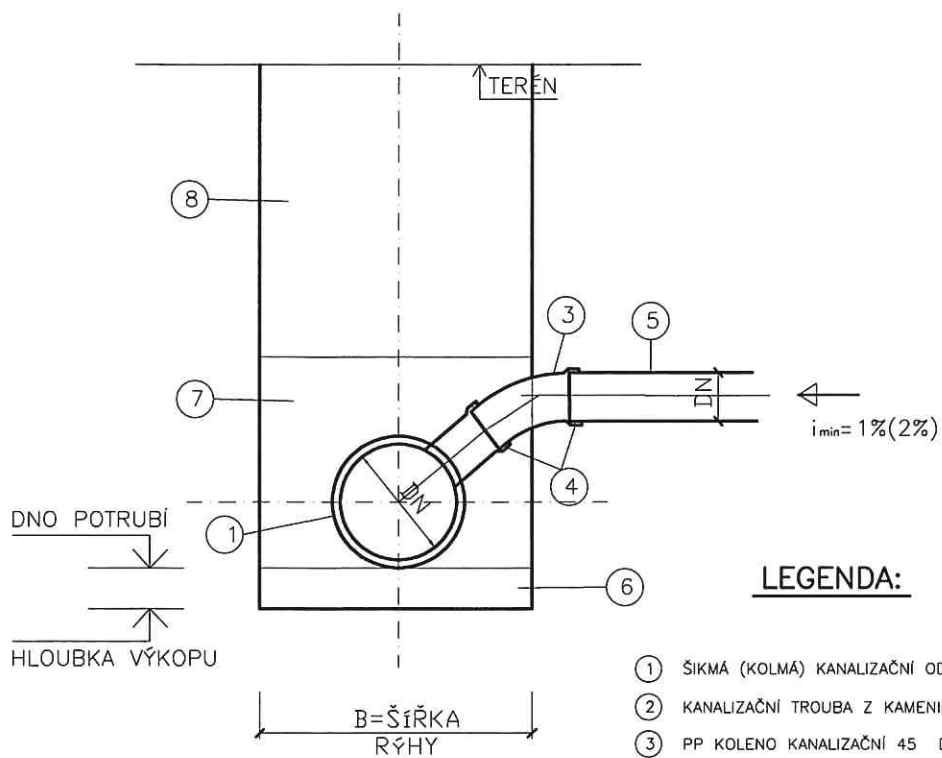


## OBSAH:

- 1.- Vzorové odbočení z veřejné kanalizace
- 2.- Vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnější
- 3.- Vzorové odbočení z VK - čistící kus
- 4.- Vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnitřní




Kreslil: Ing. T. STRELCOVÁ 	Navrhl: ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Odpovědný projektant: ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Technická kontrola: ING. KASAL, Ph.D. 	 <b>VRV</b> VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kraj: LIBERECKÝ	Obec: K.Ú. LADA				
Investor: MĚSTO ČESKÁ LÍPA				Soubor: PRIPOJKY.dwg	
Název stavby: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA – PD				Formát: 5 A4	
Část projektu: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				Datum: 02/2023	Č. pare:
				Stupeň: DPS	
Příloha: VZOROVÉ SCHÉMA ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE				Č. zakázky: 5067/002	
				Měřítko: –	Číslo přílohy: D.3.2.

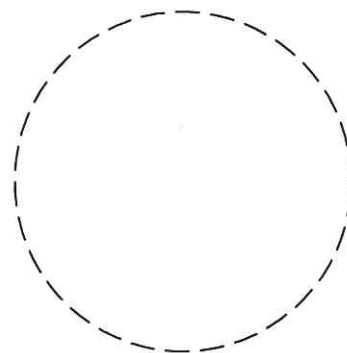


### LEGENDA:

- ① ŠIKMÁ (KOLMÁ) KANALIZAČNÍ ODBOČKA Z KAMENINA DN 300/150 + PŘECHOD NA PP
- ② KANALIZAČNÍ TROUBA Z KAMENINY DN 300
- ③ PP KOLENO KANALIZAČNÍ 45° DN150 (D160) SN12
- ④ GUMOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY
- ⑤ KANALIZAČNÍ TROUBA Z PP DN150mm SN 12
- ⑥ BETONOVÉ LOŽE
- ⑦ OBSYP POTRUBÍ
- ⑧ ZÁSYP POTRUBÍ

## PŮDORYS

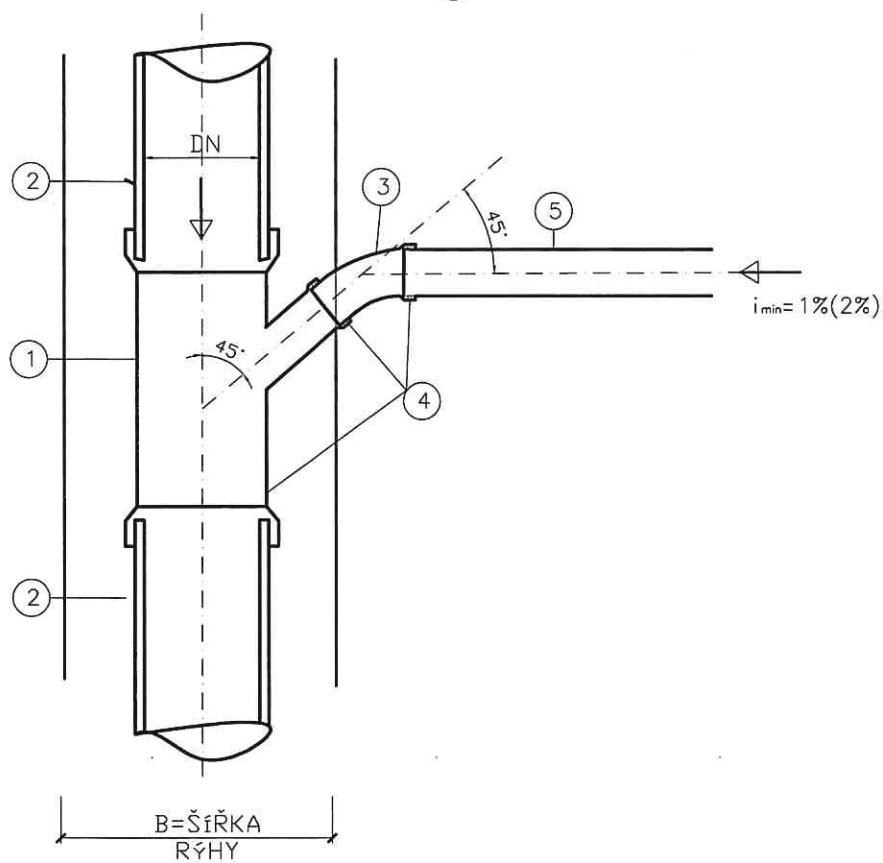


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

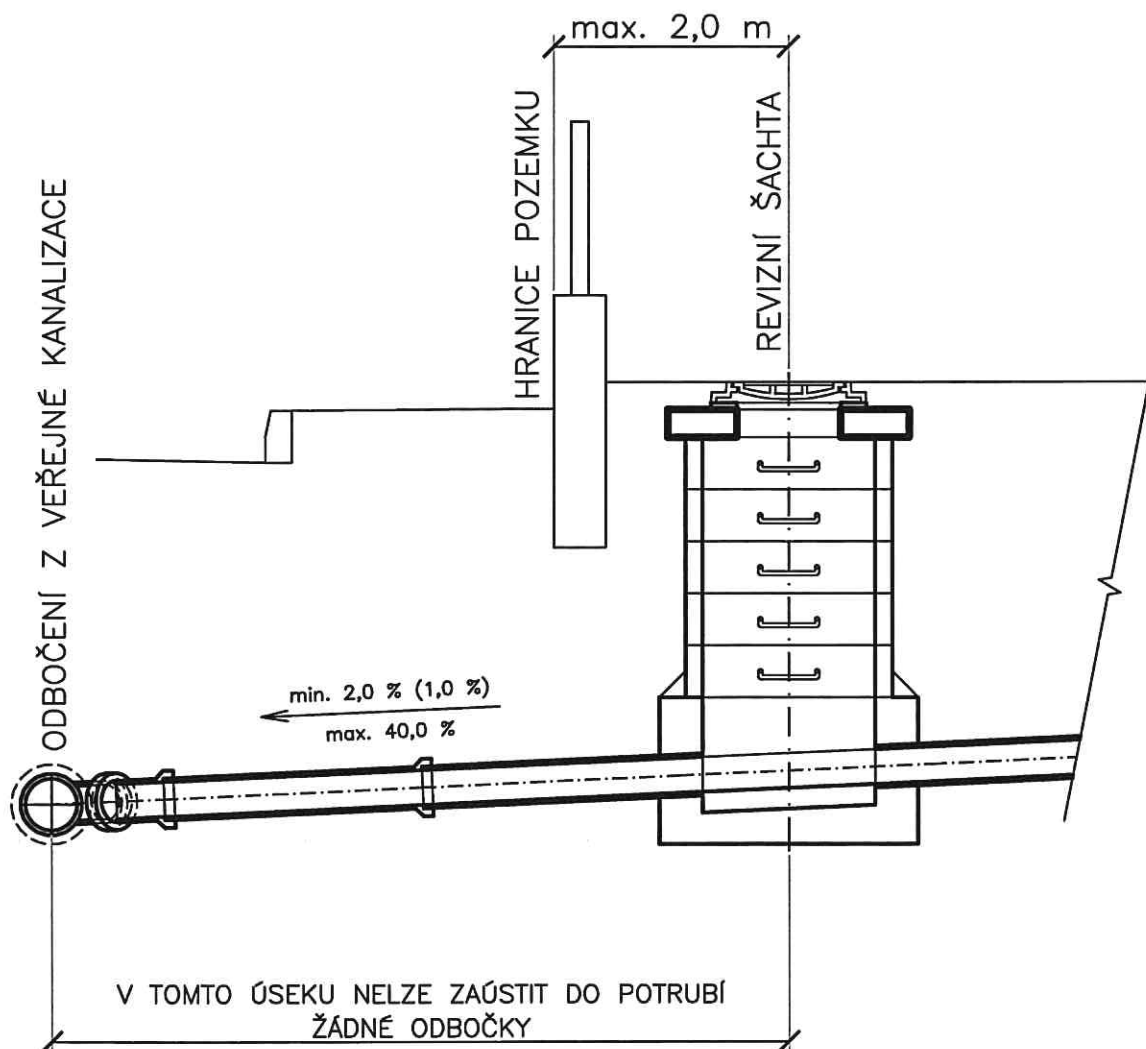

PP – DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

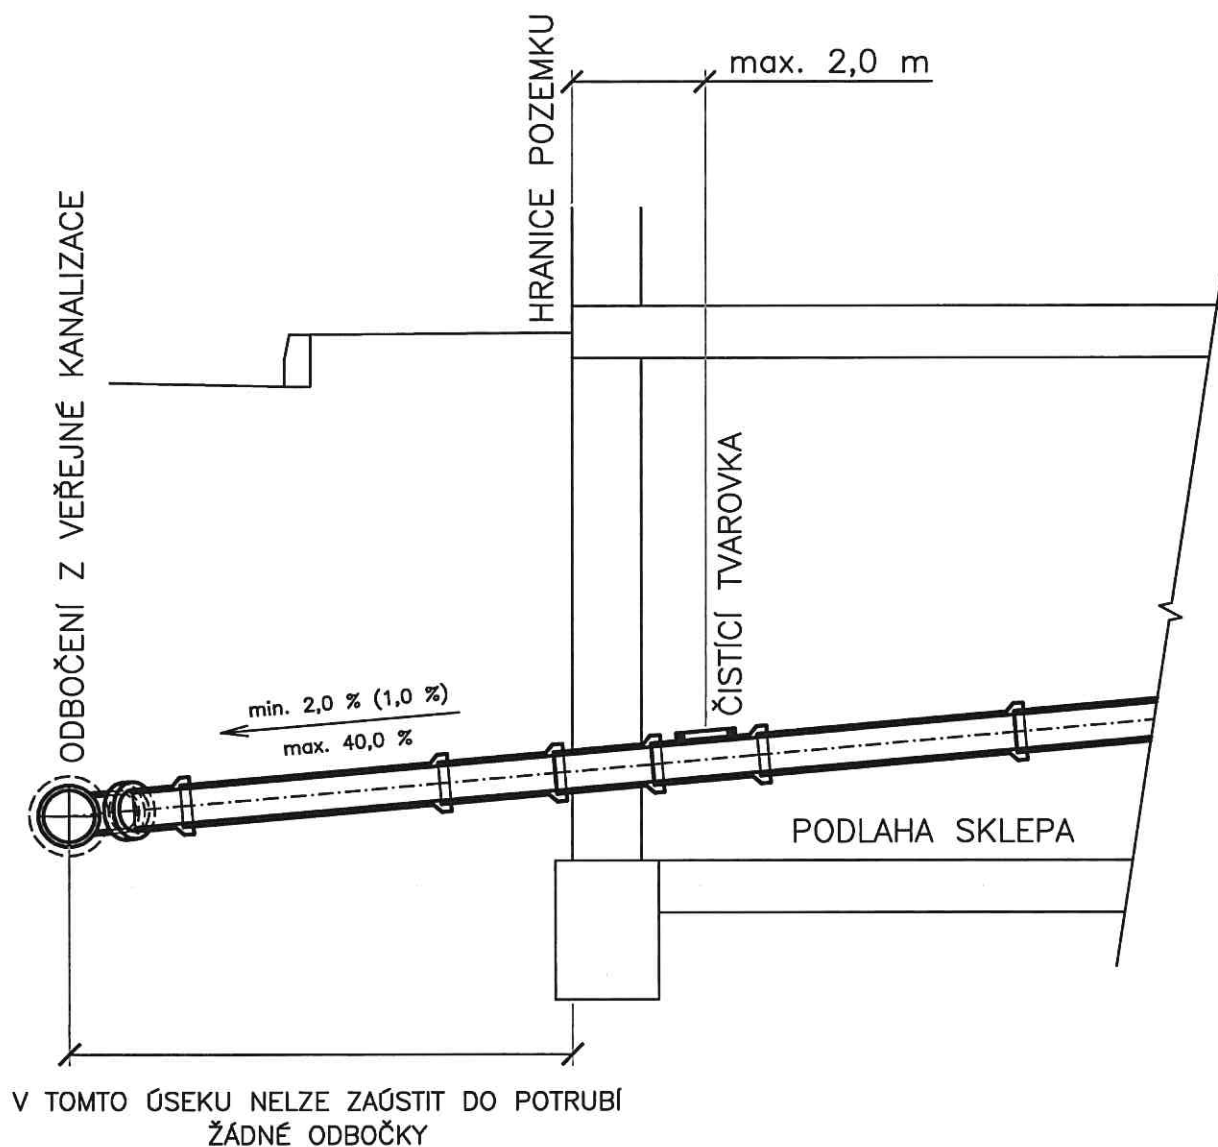

PP – DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

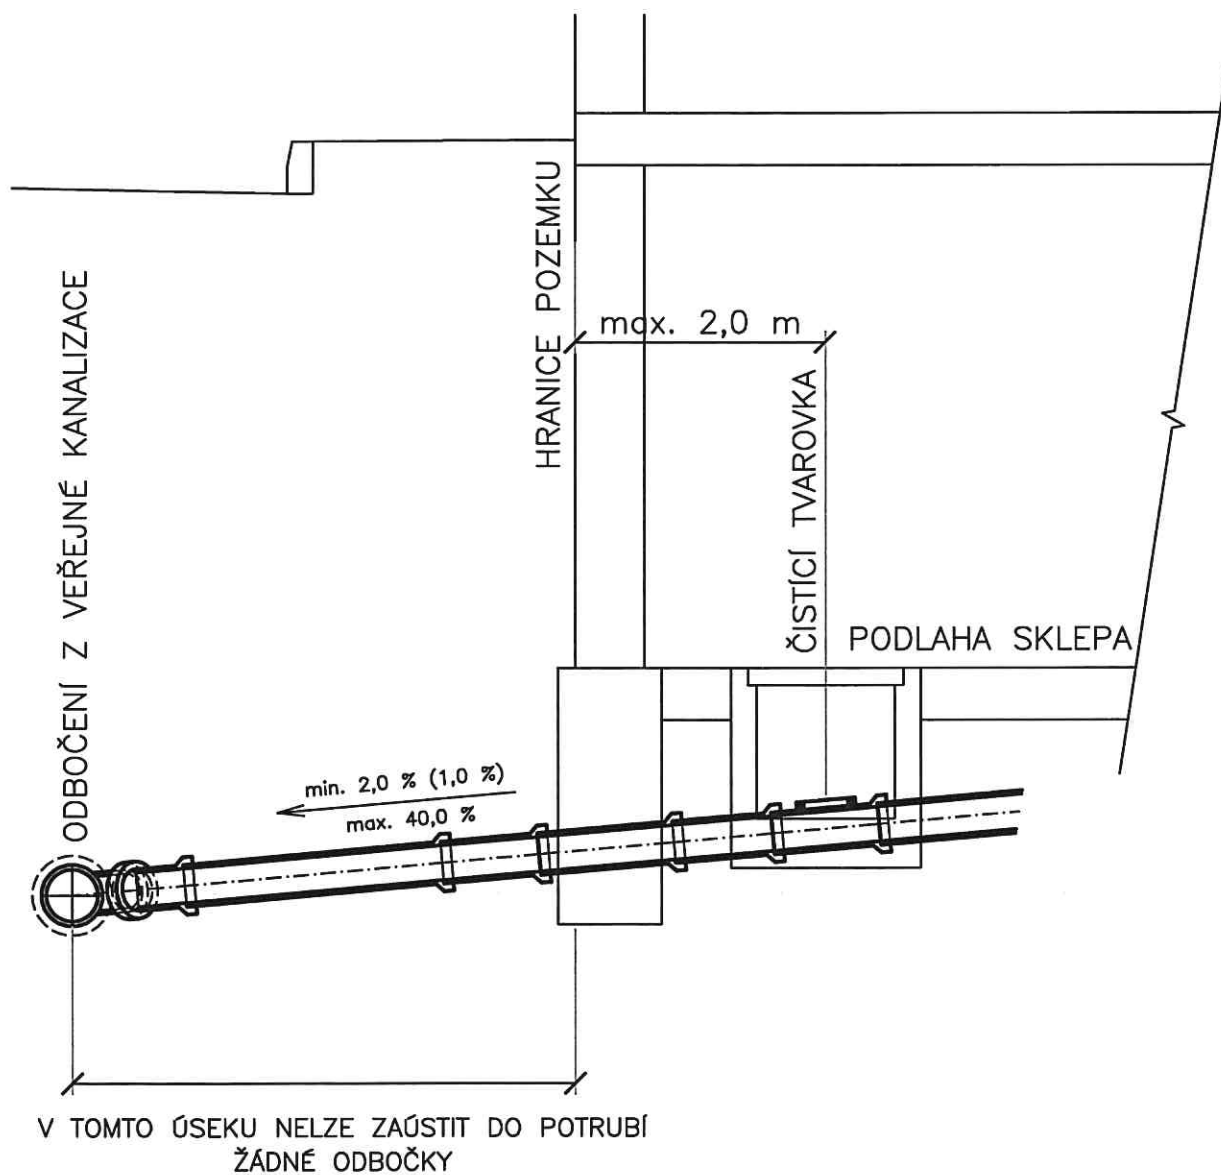

PP – DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU