Řez 4.NP

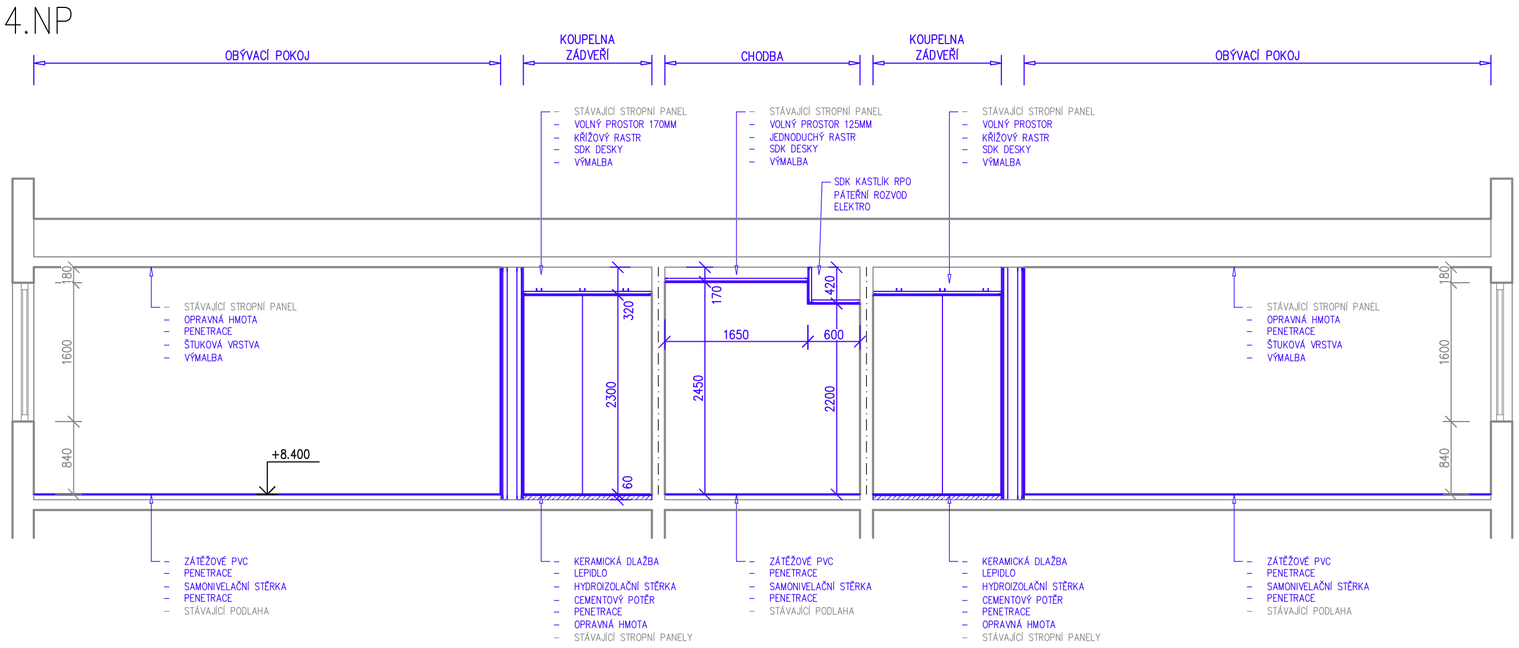

Řez 3.NP

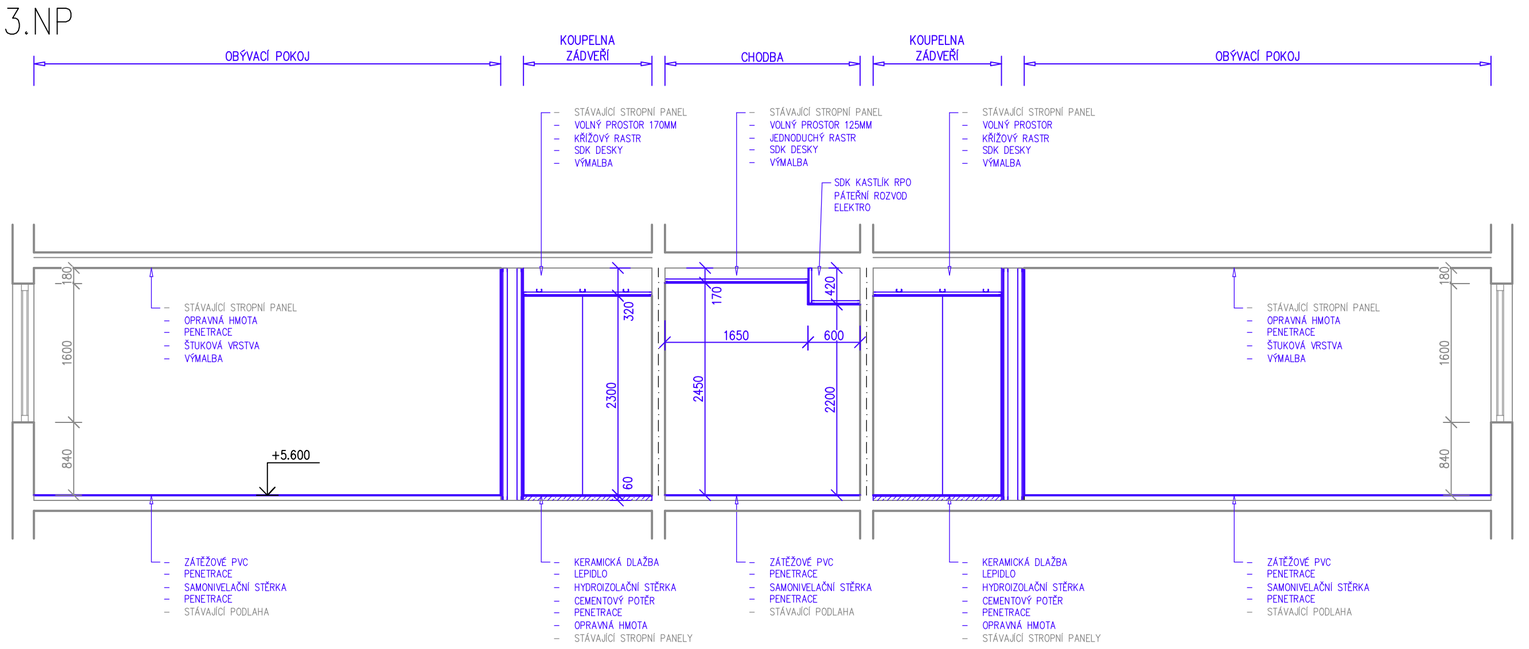

Řez 2.NP

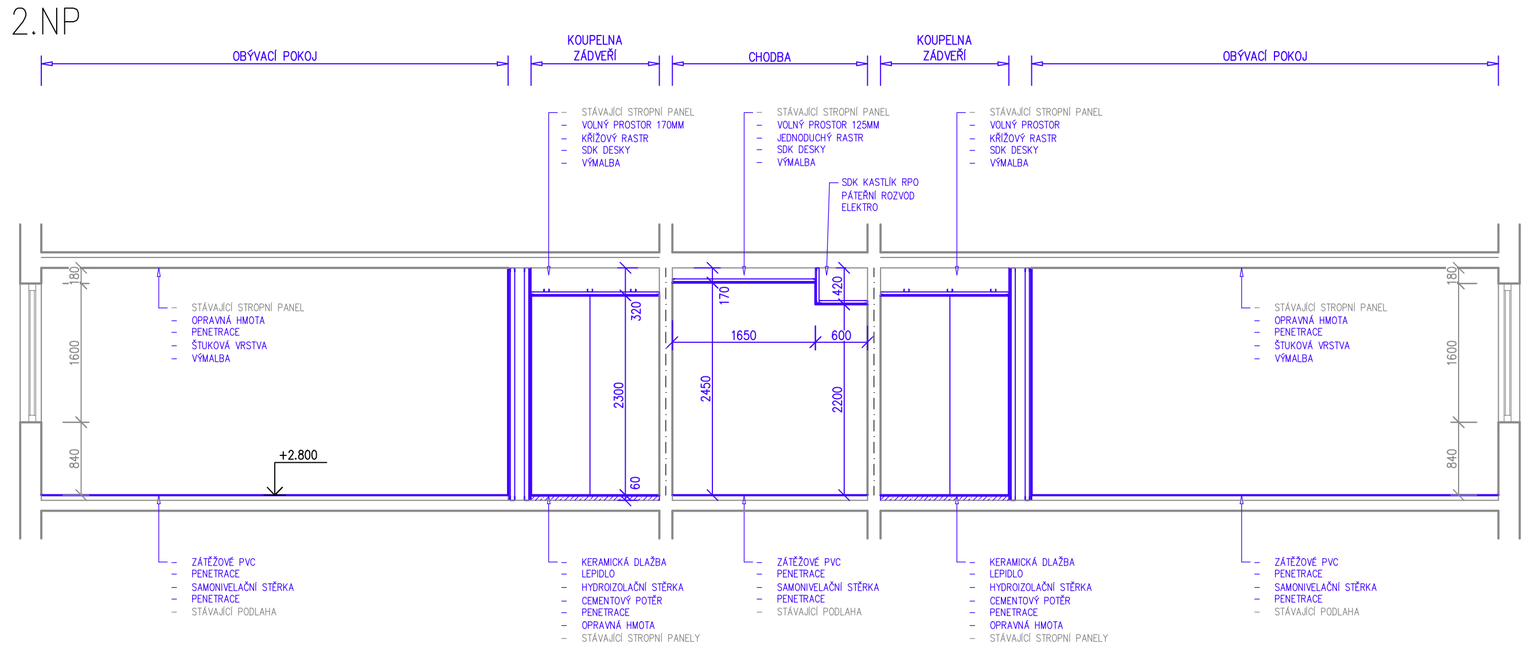

Řez 1.NP

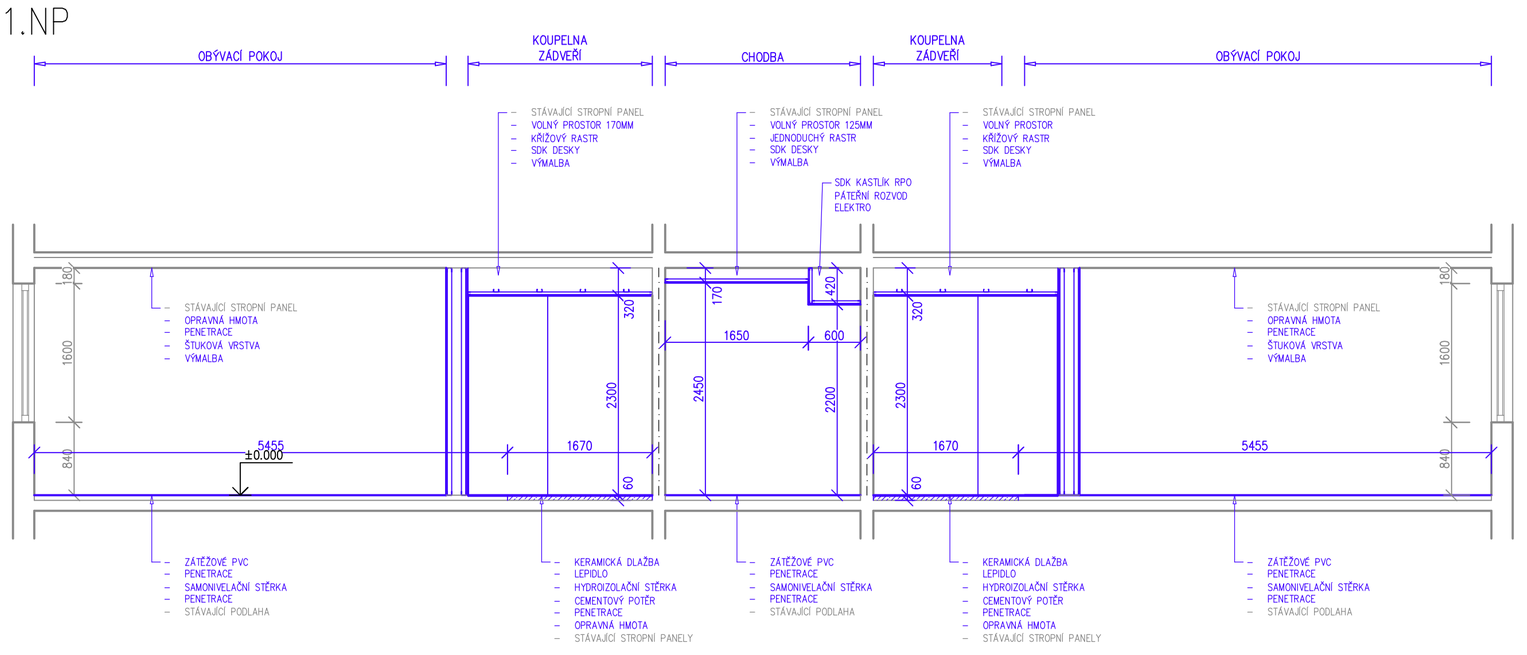

Řez SUTERÉN

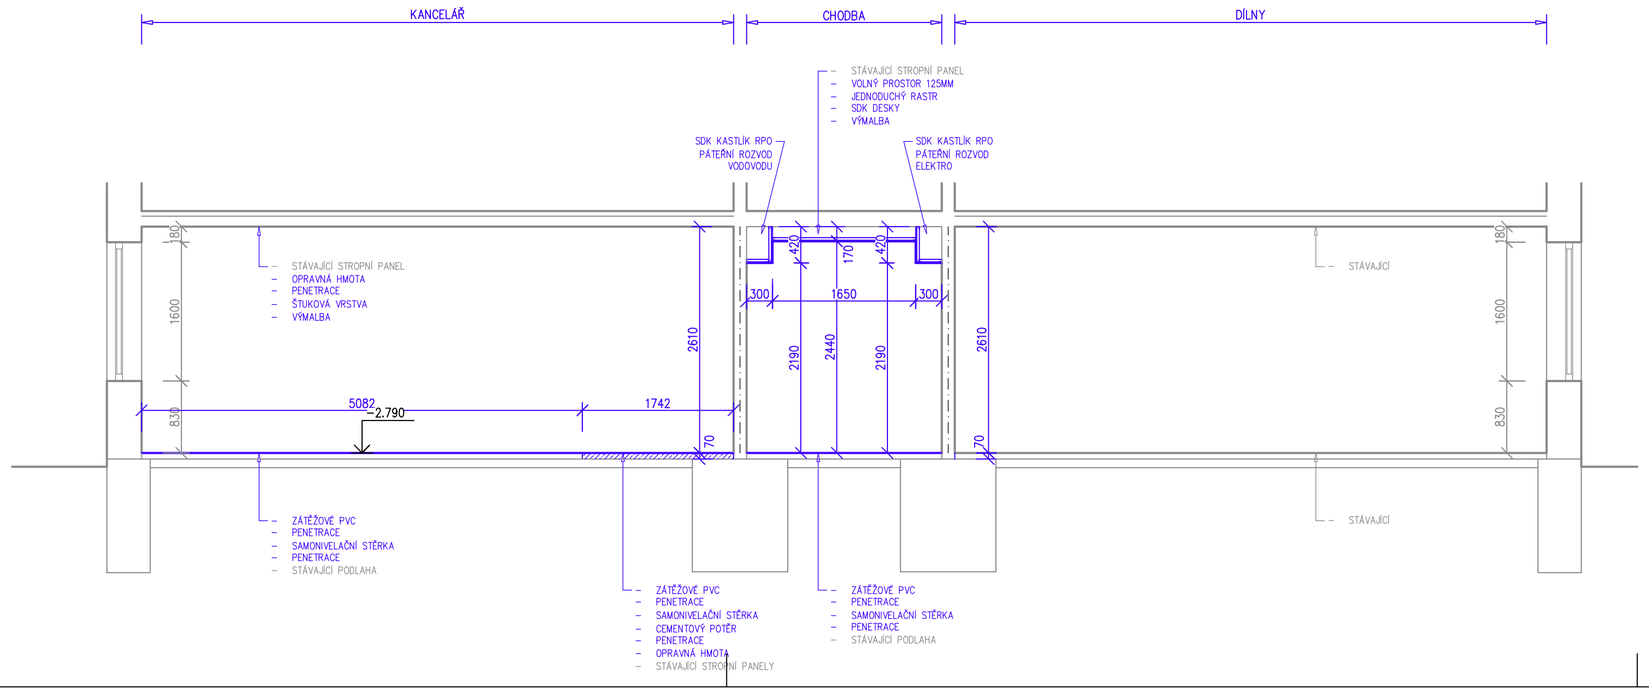

<u>POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA PBŘ:</u>

Instalační šachty
- stěny z SDK případně zděné – EI 30 DP1
- v suterénu podhledy pod instalační šachty – EI 30 DP1
- požární uzávěry (dvířka) – EW 15 DP1
- požární ucpávky – 30 min

Dveře do bytů a kanceláří ze společné chodby
- EI 30 S_{200} DP3

Dveře do technického prostoru rozváděčů EL
- EI 30 S_{200} C2 DP3

Dveře do schodiště
- EI 30 C2 DP3, včetně koordinátoru

<u>SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – PROVEDENÍ DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ:</u>

Stěny bez požární odolnosti – W111, W112
- stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily

Instalační šachta s požární odolností – W628
- šachtová stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily

Instalační stěny bez požární odolností – W116
- instalační stěna, dvojitý odsazený rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)

Pevný podhled bez požární odolnosti – D112
- dvojitý rastr, jednovrstvé opláštění

Pevný podhled s požární odolností – D112
- dvojitý rastr, dvojité opláštění

Skládaný podhled bez požární odolnosti
- křížový zavěšený rastr, minerální perforované kazety v úrovni rastru

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BETONOVÉ PANELY, VYZDÍVKY, ATD...

NOVÉ KONSTRUKCE
ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
TL. ZDIVA 75, 100, 125, 150MM

NOVÉ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
PROVEDENÍ DLE KATALOGOVÝCH PODKLADŮ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
EPS 70 F TL. 150MM

Nové otvory v nosných stěn jsou provedeny dle stavebně konstrukční části projektové dokumentace.

Překlady pro nové výplňové obvodové zdivo jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – překlad s uložením min 100–150mm.
Překlady pro zděné příčky jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – překlad s uložením min 100–150mm.

Sádrokartonové konstrukce musí být provedeny dle katalogových podkladů výrobce, v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

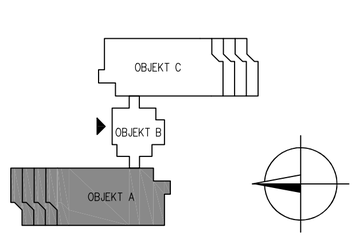

PŘÍČNÝ ŘEZ - OBJEKT "A"

NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA**			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa			
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka Tel.: +420 731 455 285 IČ: 288 20 525 www.aragonell.cz info@aragonell.cz	ZPRACOVATEL PROFESE: FM projekt, s.r.o. Kobylice 91, 504 01 Nový Bydžov IČ: 066 18 634 Tel.: +420 604 990 795	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN	PODPIS:
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN	PODPIS:
		ZPRACOVATEL: ING. FILIP MAREK	PODPIS:
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: A15 / ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT: 6x A4	DATUM: 04/2023		
NÁZEV VÝKRESU: **PŘÍČNÝ ŘEZ - OBJEKT "A"**			