Váš dopis zn.:
ze dne: 28.1.2025
Naše značka: **SCVKZAD230049/LI/Ro**
Vyřizuje: **Jan Rozum**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Datum: 21.2.2025

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
Česká Lípa

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	**Splašková kanalizace Stará Lada – PD**
Účel vyjádření:	**k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby a staveb s ní související**
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Lada
	Katastrální území, parcelní číslo: Lada, 13 a 40/1
Žadatel:	Město Česká Lípa
Adresa, tel., e-mail	bartakova@mucl.cz
Investor:	**Město Česká Lípa**
Adresa, tel., e-mail	náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa
Projektant:	Ing. Mgr. P. Dvořák
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD222183/UTPCL/Ro z 25.11.2024
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** *(v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)*
Vodohospodářská stavba	ANO
REKONSTRUKCE dle SVS	**Česká Lípa, Dolní – lokalita Lada – rekonstrukce vodovodu**
Číslo VH stavby rekonstrukce	**CL 007 202**
Související VHI	I. Evidenční číslo HIM SVS související VHI: Vodovod: 193590 a 193610

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

Akcionář SVS	**ANO**	Člen VHS	**NE**
Možnost budoucího provozování nové VHI společností SčVK je možné až po souhlasném stanovisku vlastníků VHI.			
Možnost budoucího předání nové VHI do majetku vlastníků VHI je možná pouze po vzájemné dohodě obou vlastníků. **V případě SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednání v Majetkové komisi SVS.**			

Popis navrženého řešení:
V rámci výstavby stoky E (IO 05.1.) bude nezbytné provést opravu stávajícího vodovodu v místě (vodovod má nejasnou polohu v blízkosti navrhované stoky) v celkové délce 290 m (PE 100 RC D110x10mm) včetně přepojení 9 ks stávajících vodovodních přípojek. Po dobu výstavby bude dále nezbytné provést provizorní vodovod, který bude po dokončení stavby zrušen.

Kapacity

Vodovod:
PE-HD 100 RC D 110x10mm v délce 290 m
PE-HD 100 RC D160x14,6 mm v délce cca 5,4m
PE HD 100 RC D 32x3 mm v délce cca 9,0 m
Šoupě DN 80 – 1 ks
Šoupě DN 100 – 1 ks
Hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 – 1 ks
Navrtávací pas s uzávěrem 9 ks

Budoucí převzetí této stavby do majetku SVS a.s. bylo projednáno v majetkové komisi SVS a.s. dne 20.7.2022 pod č.j. 2022-064 s doporučením **schválit převzetí stavby.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK.
2) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
3) Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.
   Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.
4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
7) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
8) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
9) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
10) Podmínky 9,10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním deníku.
11) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
12) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
13) **Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře i neakcionáře SVS**
    Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o **zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene)** ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů provozovatele. Rozsah služebnosti inženýrské sítě liniových staveb musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění - ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
    V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) se obracejte na Bc. Patrika Nováka patrik.novak@svs.cz, tel. č. 417 553 948, mob.tel. 734 169 279, který je oprávněn za SVS v této věci jednat.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz.Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím veďte pouze prostřednictvím Vyjadřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednacího.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
217

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažerka útvaru TPČ OZ Liberec

Příloha:
1. Situace
2. Podmínky pro kolaudační souhlas

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

Příloha: Podmínky pro kolaudační souhlas

Doporučení týkající se procesu projednání a převzetí staveb do majetku/nájmu pro akcionáře SVS:

1. Podmínka převzetí stavby **do majetku** je předložení uzavřených a zavkladovaných smluv o VB SIS do KN odsouhlasených provozovatelem. Rozsah služebnosti inženýrské sítě u liniových a s nimi souvisejících VH zařízení či nadzemních objektů a objektů v oplocení musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění - ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Navržený rozsah služebnosti inženýrské sítě podléhá souhlasu provozovatele.

2. Podmínka převzetí stavby **do nájmu** je předložení Geometrického plánu pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávané vodohospodářské infrastruktury. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě u liniových a s nimi souvisejících VH zařízení či nadzemních objektů a objektů v oplocení musí být navržen dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění - ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Navržený rozsah služebnosti inženýrské sítě podléhá souhlasu provozovatele.

Před zahájením kolaudace stavby požadujeme předložit doklady a dokumenty.

V případě staveb vodovodů, zejména:

1. *Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
2. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
3. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
4. *Protokol o provedení desinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.*
5. *Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováněn:*
   - *u DN < 150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,*
   - *u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.*
6. *Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.*
7. *Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).*
8. *Výsledky hutnících zkoušek zásypů.*
9. *Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.*
10. *Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (".dgn") na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.*
11. *Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán*

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění - ochranná pásma vodovodních řadů.

12. *Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.*
13. *Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK) při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody, apod.) – podepsaná pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK).*
14. *Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.*
15. *Fotodokumentace v elektronické podobě.*
16. *Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
17. *Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.*
18. *Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.*
19. *V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek*
    - *Revize všech vodovodních přípojek dle DSP, vyhotovené pracovníkem SčVK nebo SčS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK).*

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

OPRAVA VODOVODU STARÁ LADA - SOUBĚH NAVRHOVANÁ KANALIZACE NA POZEMKU P.Č. 13
PE-HD 100 RC (PAS 1075 - TYP 2), D 110x10,0 mm, SDR 11, délka 290,0 m, SPOJOVÁNÍ ELEKTROSPOJKY MB

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE

LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP- DN 80
Š DN 80 PN 16

BLOK: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO ŠOUPÁTKA 0,02m3

BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY - VODOVOD

BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY NA KOLENA 45° a OBLOUK 30°

BLOK: 90° koleno - 0,30 m x 0,29 m/0,06 m3 - počet: 0 ks
BLOK: 30° oblouk - 0,30 m x 0,29 m/0,06 m3 - počet: 0ks
BLOK: PATKOVÉ KOLENO - 0,11 m3 - počet: 1ks
BLOK: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO ŠOUPÁTKA 0,02m3 - počet: 2 ks
BLOK: T-kus - 0,57x0,30/0,11 m3 - počet: 2 ks

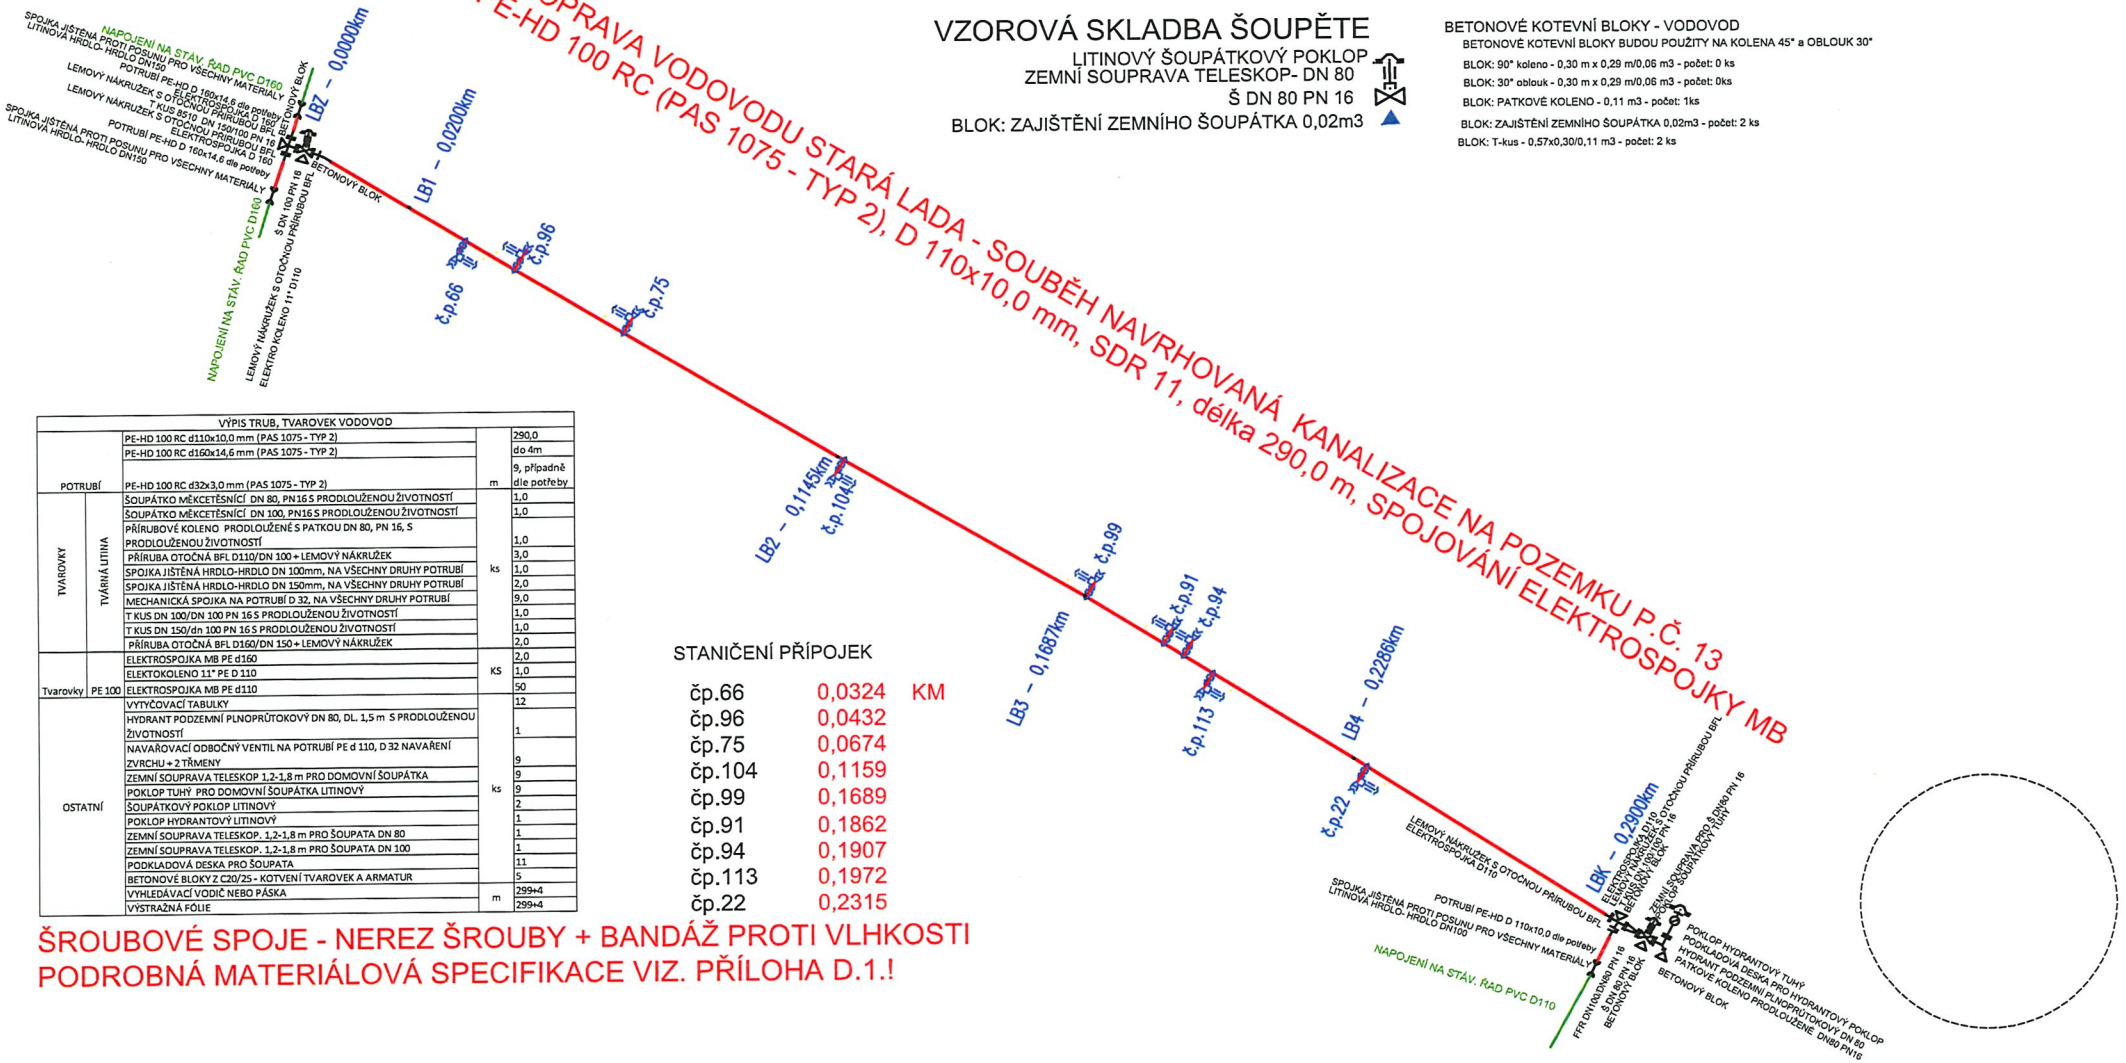

VÝPIS TRUB, TVAROVEK VODOVOD				
POTRUBÍ		PE-HD 100 RC d110x10,0 mm (PAS 1075 - TYP 2)	m	290,0
		PE-HD 100 RC d160x14,6 mm (PAS 1075 - TYP 2)		do 4m
		PE-HD 100 RC d32x3,0 mm (PAS 1075 - TYP 2)		9, případně dle potřeby
TVAROVKY	TVÁRNÁ LITINA	ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ DN 80, PN16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ	ks	1,0
		ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ DN 100, PN16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBOVÉ KOLENO PRODLOUŽENÉ S PATKOU DN 80, PN 16, S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBA OTOČNÁ BFL D110/DN 100 + LEMOVÝ NÁKRUŽEK		3,0
		SPOJKA JIŠTĚNÁ HRDLO-HRDLO DN 100mm, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		1,0
		SPOJKA JIŠTĚNÁ HRDLO-HRDLO DN 150mm, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		2,0
		MECHANICKÁ SPOJKA NA POTRUBÍ D 32, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		9,0
		T KUS DN 100/DN 100 PN 16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		T KUS DN 150/dn 100 PN 16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBA OTOČNÁ BFL D160/DN 150 + LEMOVÝ NÁKRUŽEK		2,0
Tvarovky	PE 100	ELEKTROSPOJKA MB PE d160	KS	2,0
		ELEKTOKOLENO 11° PE D 110		1,0
		ELEKTROSPOJKA MB PE d110		50
OSTATNÍ		VYTYČOVACÍ TABULKY	ks	12
		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80, DL. 1,5 m S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1
		NAVAŘOVACÍ ODBOČNÝ VENTIL NA POTRUBÍ PE d 110, D 32 NAVAŘENÍ ZVRCHU + 2 TŘMENY		9
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP 1,2-1,8 m PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA		9
		POKLOP TUHÝ PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA LITINOVÝ		9
		ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINOVÝ		2
		POKLOP HYDRANTOVÝ LITINOVÝ		1
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. 1,2-1,8 m PRO ŠOUPATA DN 80		1
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. 1,2-1,8 m PRO ŠOUPATA DN 100		1
		PODKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPATA		11
		BETONOVÉ BLOKY Z C20/25 - KOTVENÍ TVAROVEK A ARMATUR		5
		VYHLEDÁVACÍ VODIČ NEBO PÁSKA	m	299+4
		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE		299+4

STANIČENÍ PŘÍPOJEK

čp.66	0,0324	KM
čp.96	0,0432	
čp.75	0,0674	
čp.104	0,1159	
čp.99	0,1689	
čp.91	0,1862	
čp.94	0,1907	
čp.113	0,1972	
čp.22	0,2315	

ŠROUBOVÉ SPOJE - NEREZ ŠROUBY + BANDÁŽ PROTI VLHKOSTI
PODROBNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE VIZ. PŘÍLOHA D.1.!

SKLADBA PŘEPOJOVANÉ PŘÍPOJKY

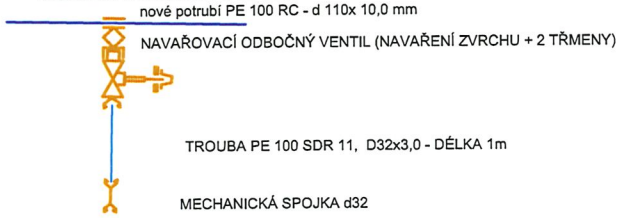

Kreslil: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Navrhl: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Odp. projektant: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Techn. kontrola: ING. JAN CIHLÁŘ

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Kraj	LIBERECKÝ
Obec	K.Ú. LADA
Investor	MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Soubor	D34KLAD.DWG
Formát	2x A4
Datum	01/2023
Stupeň	DPS
Zakázka	5067/002
Měřítko	
Č. výkresu	D.3.9.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA – PD

D.3. ZÁKLADNÍ POHLEDY

KLADEČSKÉ SCHÉMA OPRAVA VODOVODU

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.