VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE

LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP- DN 80
Š DN 80 PN 16
BLOK: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO ŠOUPÁTKA 0,02m3

BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY - VODOVOD

BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY NA KOLENA 45° a OBLOUK 30°

BLOK: 90° koleno - 0,30 m x 0,29 m/0,06 m3 - počet: 0 ks
BLOK: 30° oblouk - 0,30 m x 0,29 m/0,06 m3 - počet: 0ks
BLOK: PATKOVÉ KOLENO - 0,11 m3 - počet: 1ks
BLOK: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO ŠOUPÁTKA 0,02m3 - počet: 2 ks
BLOK: T-kus - 0,57x0,30/0,11 m3 - počet: 2 ks

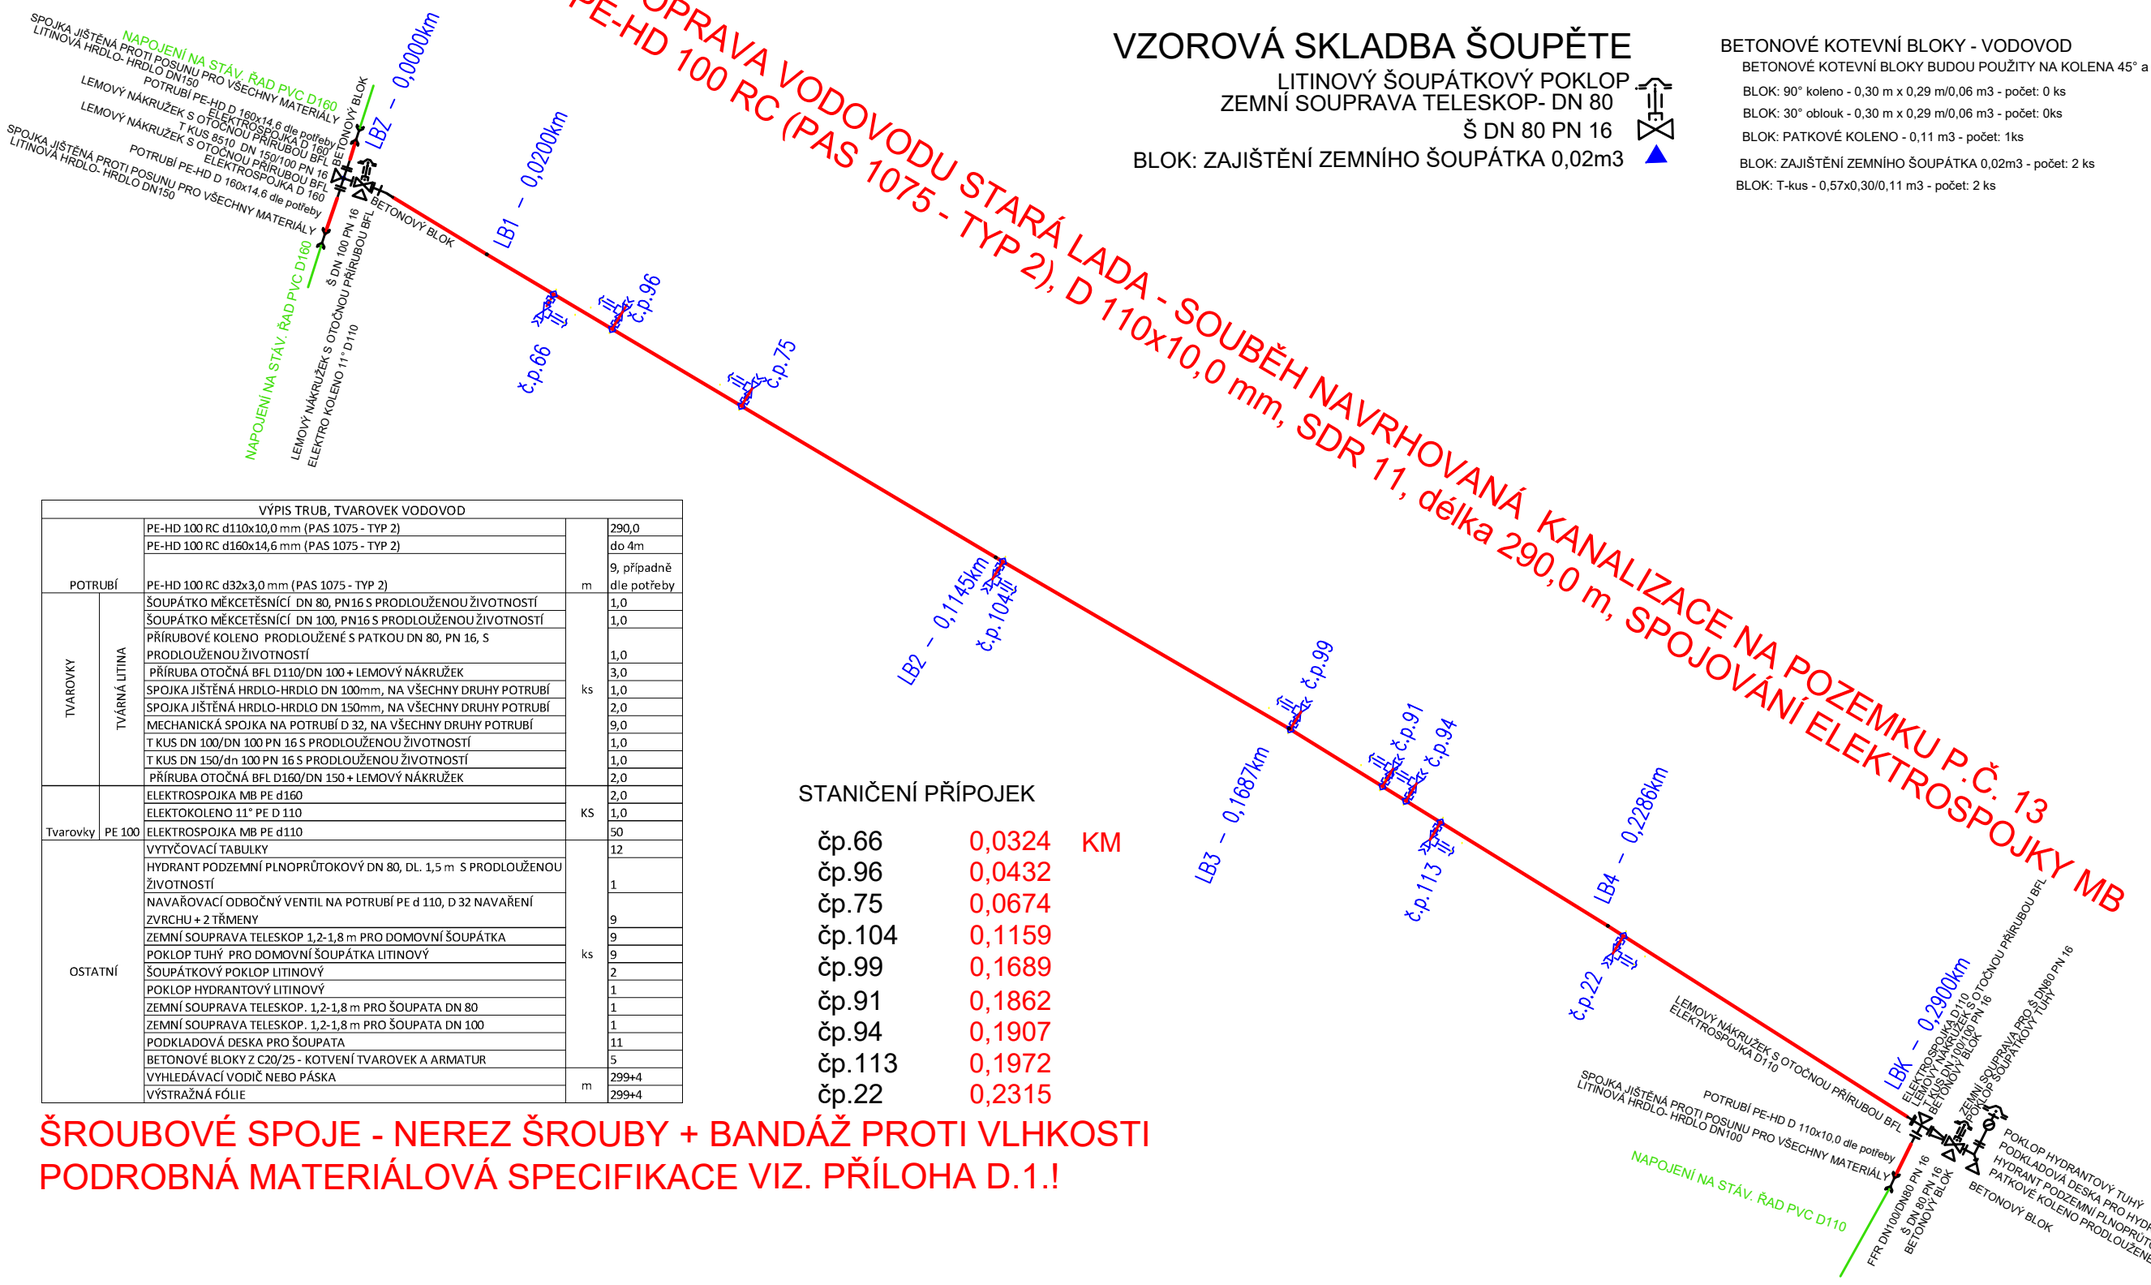

VÝPIS TRUB, TVAROVEK VODOVOD				
POTRUBÍ		PE-HD 100 RC d110x10,0 mm (PAS 1075 - TYP 2)	m	290,0
		PE-HD 100 RC d160x14,6 mm (PAS 1075 - TYP 2)		do 4m
		PE-HD 100 RC d32x3,0 mm (PAS 1075 - TYP 2)		9, případně dle potřeby
TVAROVKY	TVÁRNÁ LITINA	ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ DN 80, PN16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ	ks	1,0
		ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ DN 100, PN16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBOVÉ KOLENO PRODLOUŽENÉ S PATKOU DN 80, PN 16, S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBA OTOČNÁ BFL D110/DN 100 + LEMOVÝ NÁKRUŽEK		3,0
		SPOJKA JIŠTĚNÁ HRDLO-HRDLO DN 100mm, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		1,0
		SPOJKA JIŠTĚNÁ HRDLO-HRDLO DN 150mm, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		2,0
		MECHANICKÁ SPOJKA NA POTRUBÍ D 32, NA VŠECHNY DRUHY POTRUBÍ		9,0
		T KUS DN 100/DN 100 PN 16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		T KUS DN 150/dn 100 PN 16 S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1,0
		PŘÍRUBA OTOČNÁ BFL D160/DN 150 + LEMOVÝ NÁKRUŽEK		2,0
Tvarovky	PE 100	ELEKTROSPOJKA MB PE d160		2,0
		ELEKTOKOLENO 11° PE D 110	KS	1,0
		ELEKTROSPOJKA MB PE d110		50
OSTATNÍ		VYTYČOVACÍ TABULKY	ks	12
		HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80, DL. 1,5 m S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ		1
		NAVAŘOVACÍ ODBOČNÝ VENTIL NA POTRUBÍ PE d 110, D 32 NAVAŘENÍ ZVRCHU + 2 TŘMENY		9
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP 1,2-1,8 m PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA		9
		POKLOP TUHÝ PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA LITINOVÝ		9
		ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINOVÝ		2
		POKLOP HYDRANTOVÝ LITINOVÝ		1
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. 1,2-1,8 m PRO ŠOUPATA DN 80		1
		ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. 1,2-1,8 m PRO ŠOUPATA DN 100		1
		PODKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPATA		11
		BETONOVÉ BLOKY Z C20/25 - KOTVENÍ TVAROVEK A ARMATUR		5
		VYHLEDÁVACÍ VODIČ NEBO PÁSKA	m	299+4
		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE		299+4

STANIČENÍ PŘÍPOJEK

čp.66	0,0324	KM
čp.96	0,0432	
čp.75	0,0674	
čp.104	0,1159	
čp.99	0,1689	
čp.91	0,1862	
čp.94	0,1907	
čp.113	0,1972	
čp.22	0,2315	

ŠROUBOVÉ SPOJE - NEREZ ŠROUBY + BANDÁŽ PROTI VLHKOSTI
PODROBNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE VIZ. PŘÍLOHA D.1.!

SKLADBA PŘEPOJOVANÉ PŘÍPOJKY

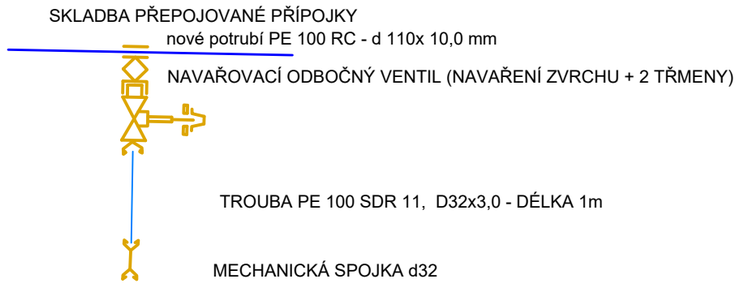

Kreslil: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Navrhl: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Odp. projektant: ING.MGR. P. DVOŘÁK	Techn. kontrola: ING. JAN CIHLÁŘ
Kraj: LIBERECKÝ		Obec: K.Ú. LADA	
Investor: MĚSTO ČESKÁ LÍPA			Soubor: D34KLAD.DWG
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA – PD			Formát: 2x A4
D.3. ZÁKLADNÍ POHLEDY			Datum: 01/2023
			Stupeň: DPS
			Zakázka: 5067/002
KLADEČSKÉ SCHÉMA OPRAVA VODOVODU			Měřítko / Č. výkresu: D.3.9.

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.