


Vec	Ing.	Inv.	St	Al	Výk	D	R
-----	------	------	----	----	-----	---	---

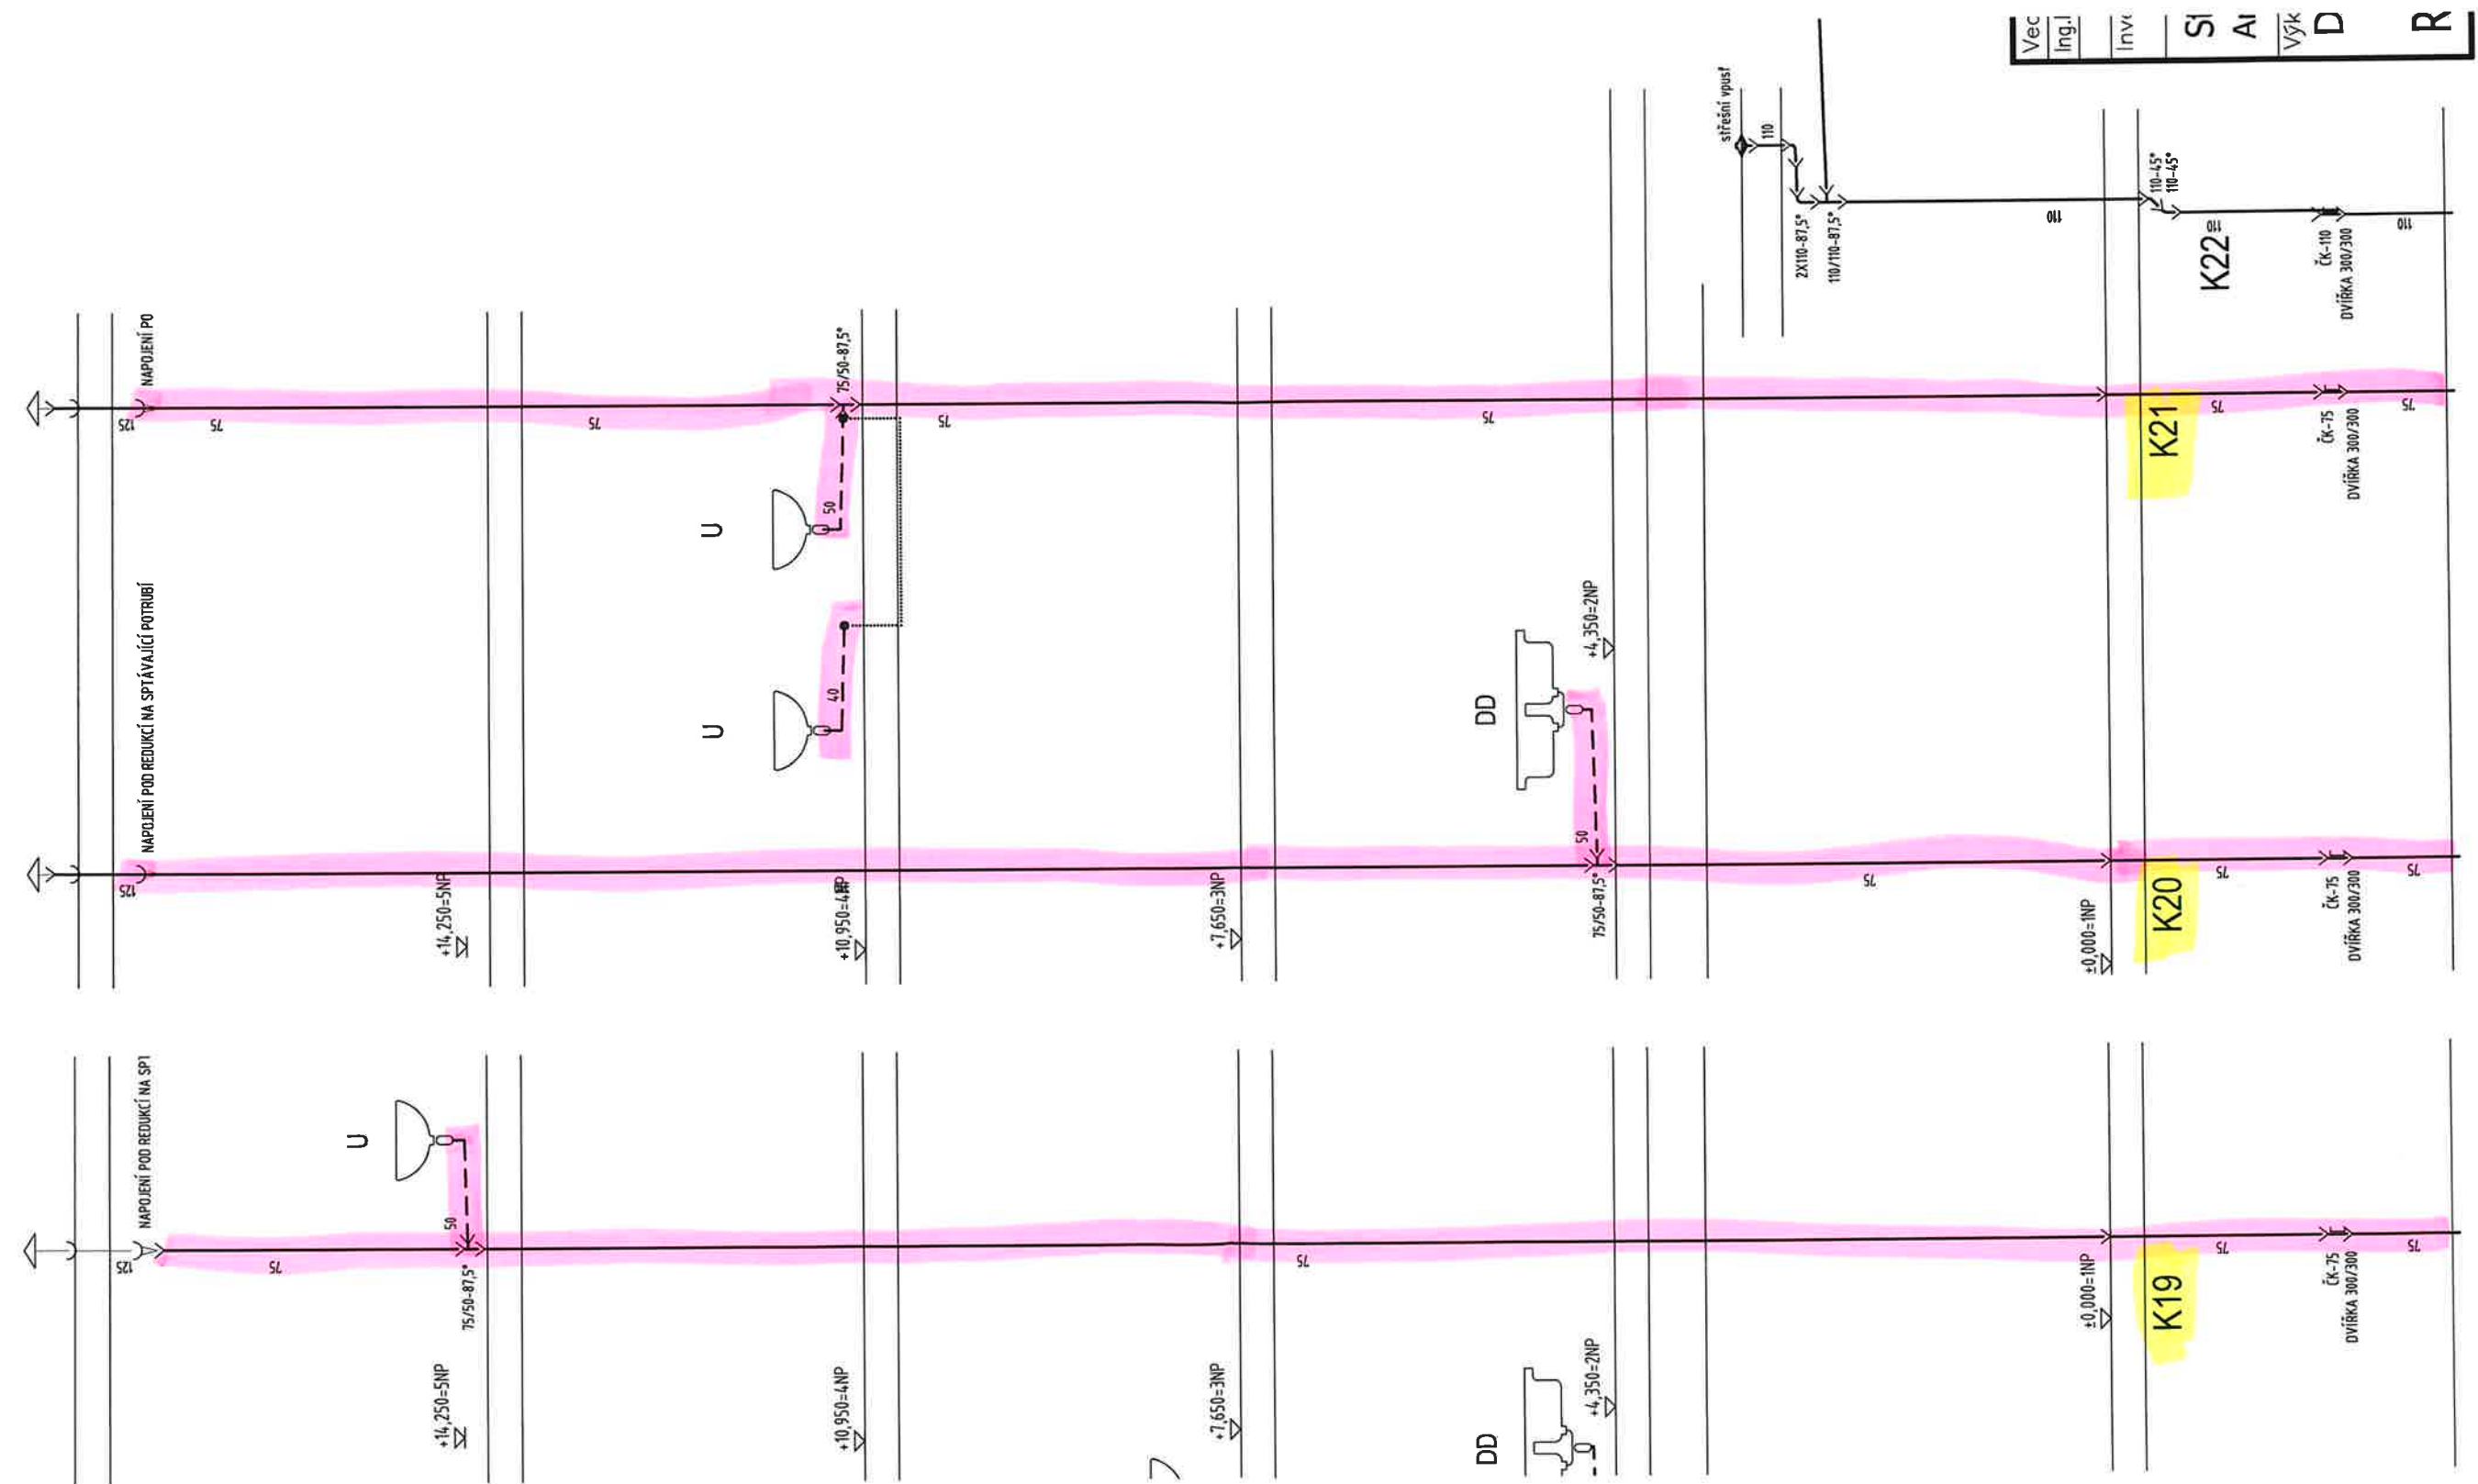

K25

NAPOJENÍ NA SPTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

+14,250=5NP

U

+10,950=4NP

75/50-87,5°

+7,650=3NP

+4,350=2NP

75/50-87,5°

K25A

110/75

K25A

NAPOJENÍ NA SPTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

75°

U

+10,950=4NP

75/50-87,5°

+7,650=3NP

75/50-87,5°

+4,350=2NP

75/50-87,5°

K25A

110/110-87,5°

K25B

110/75-87,5°

K25

110

ČK-110

DVÍŘKA 300/300

-3,000=1PP

Vedoucí projektu	Zodpov. projektant
Ing. Hana Hermová	Ing. H. Hermová

Investor : Město Česká Lípa
Náměstí T. G. M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ
Arbesova 411/2

Výkres

D1.4.1 -Zdravotně technické i

Rozvinuté řezy K23, K25