




ŘEZ 1-1

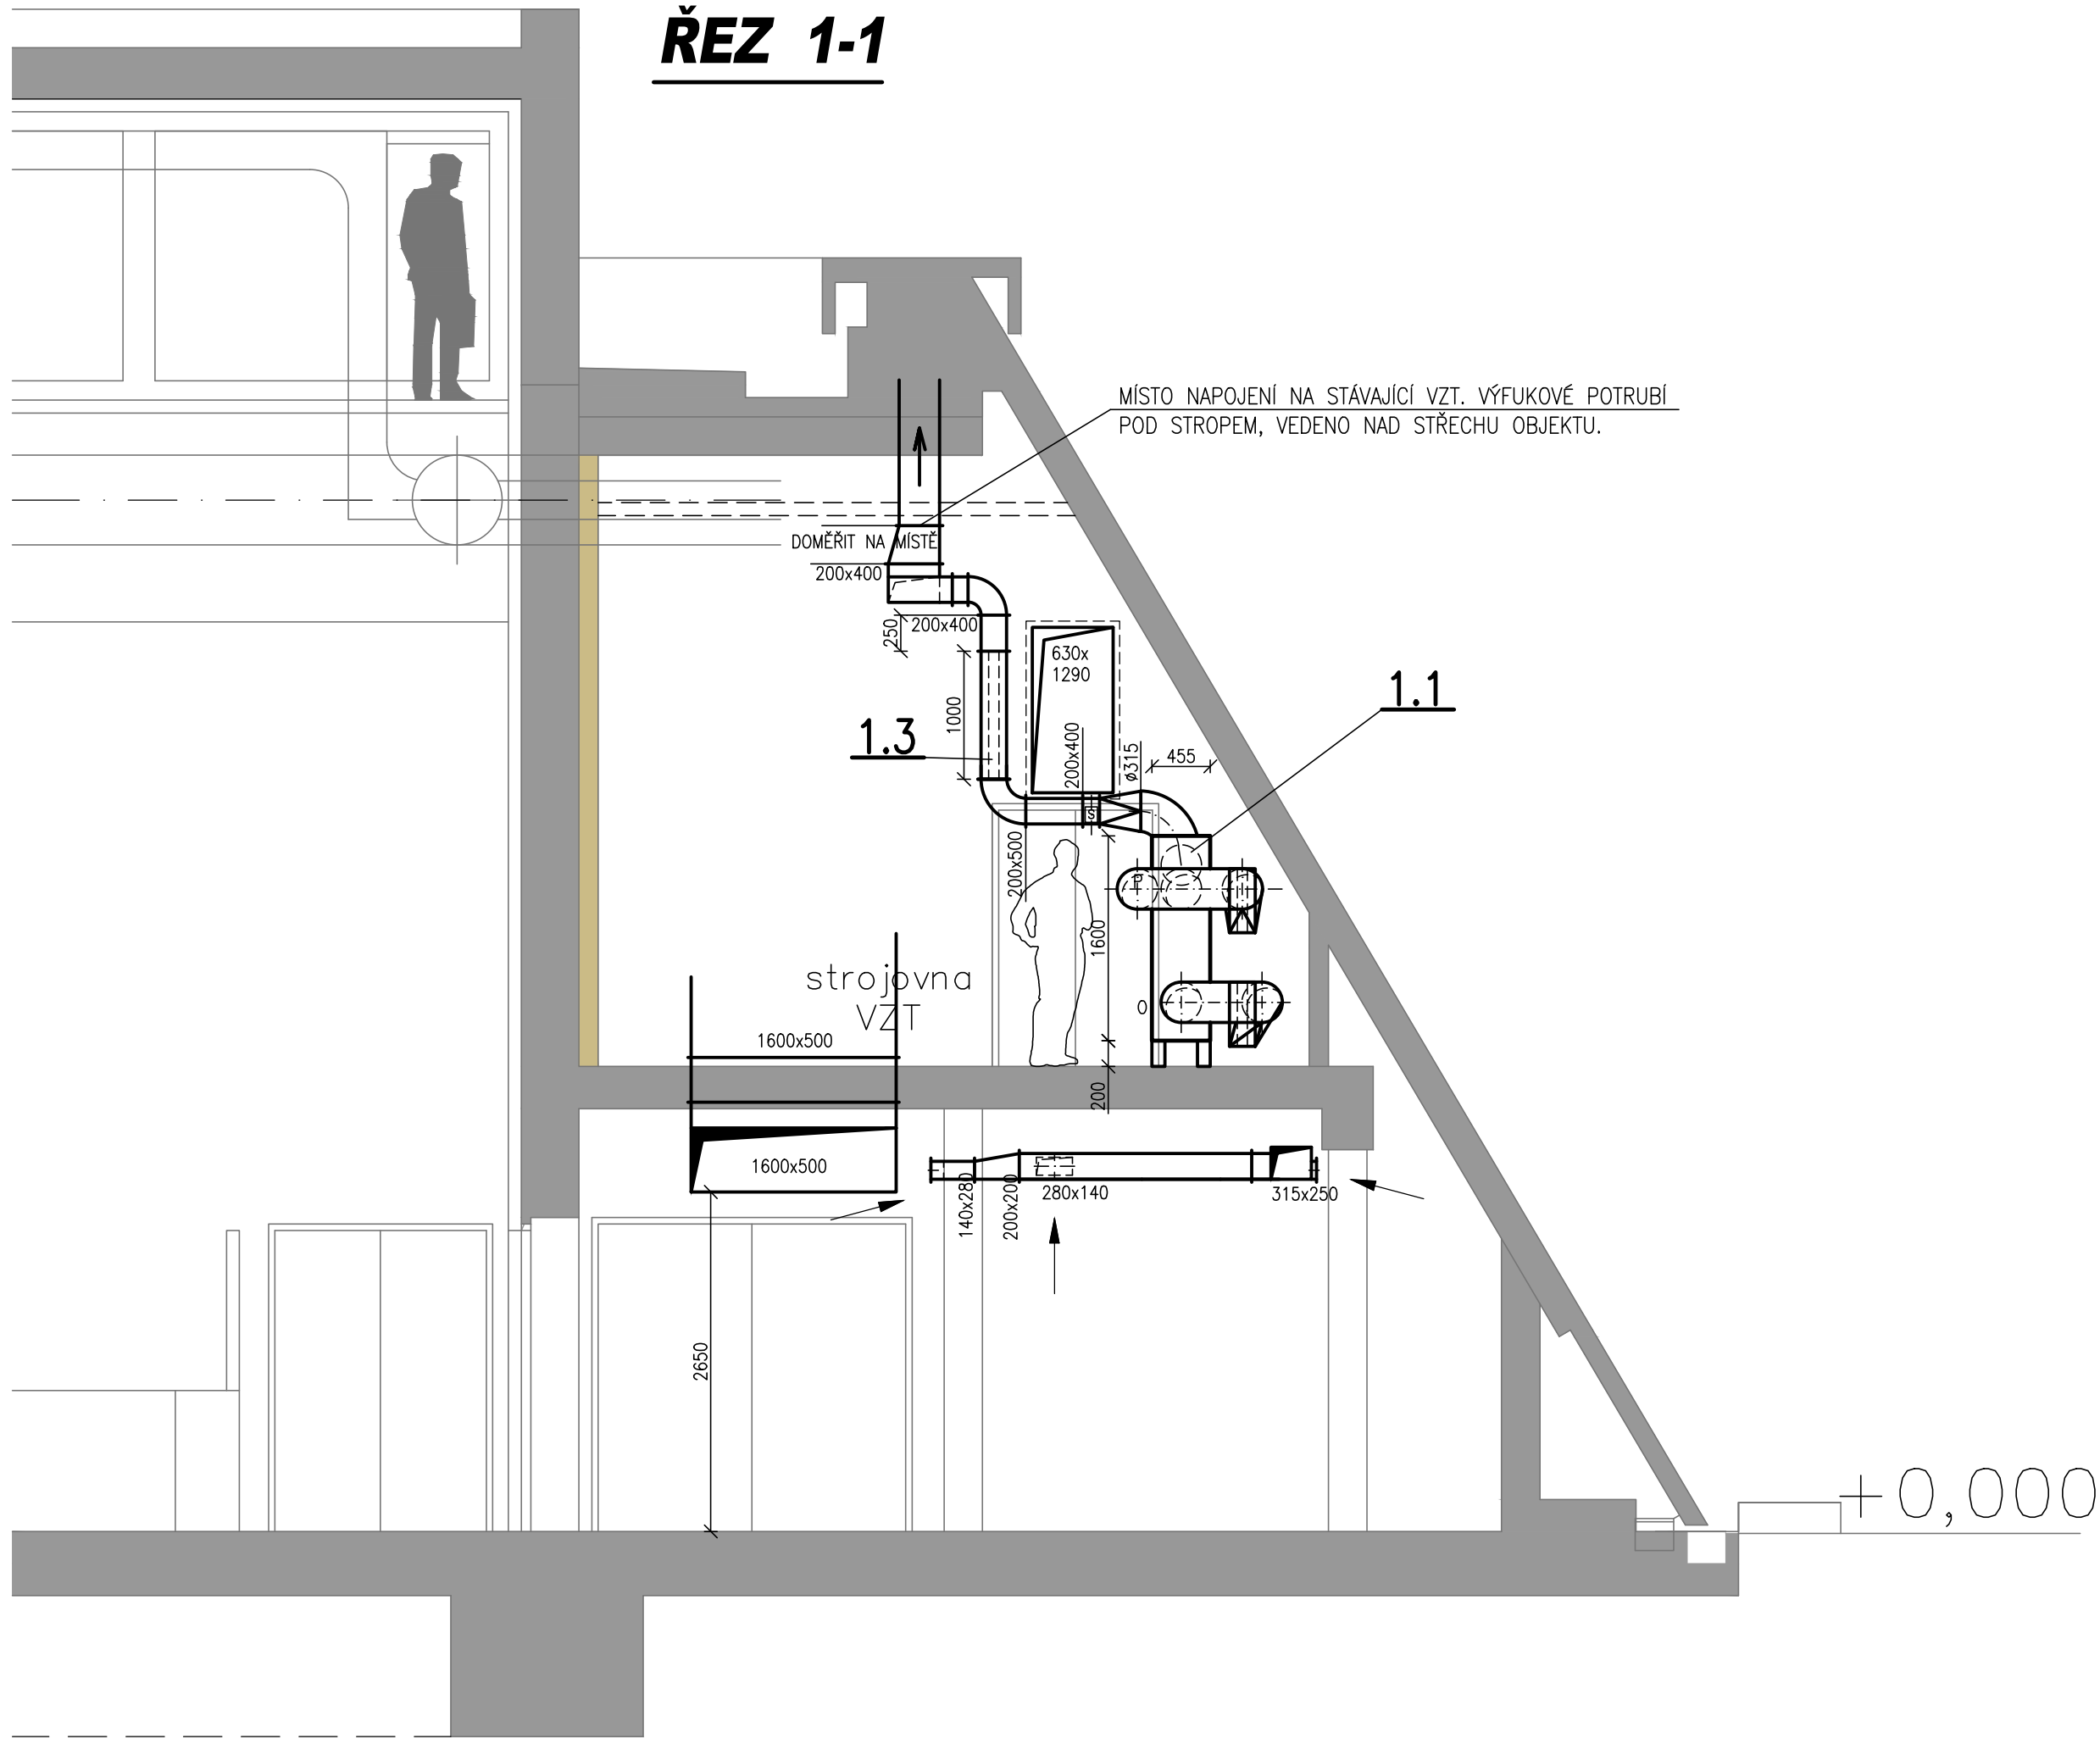


ŘEZ 2-2

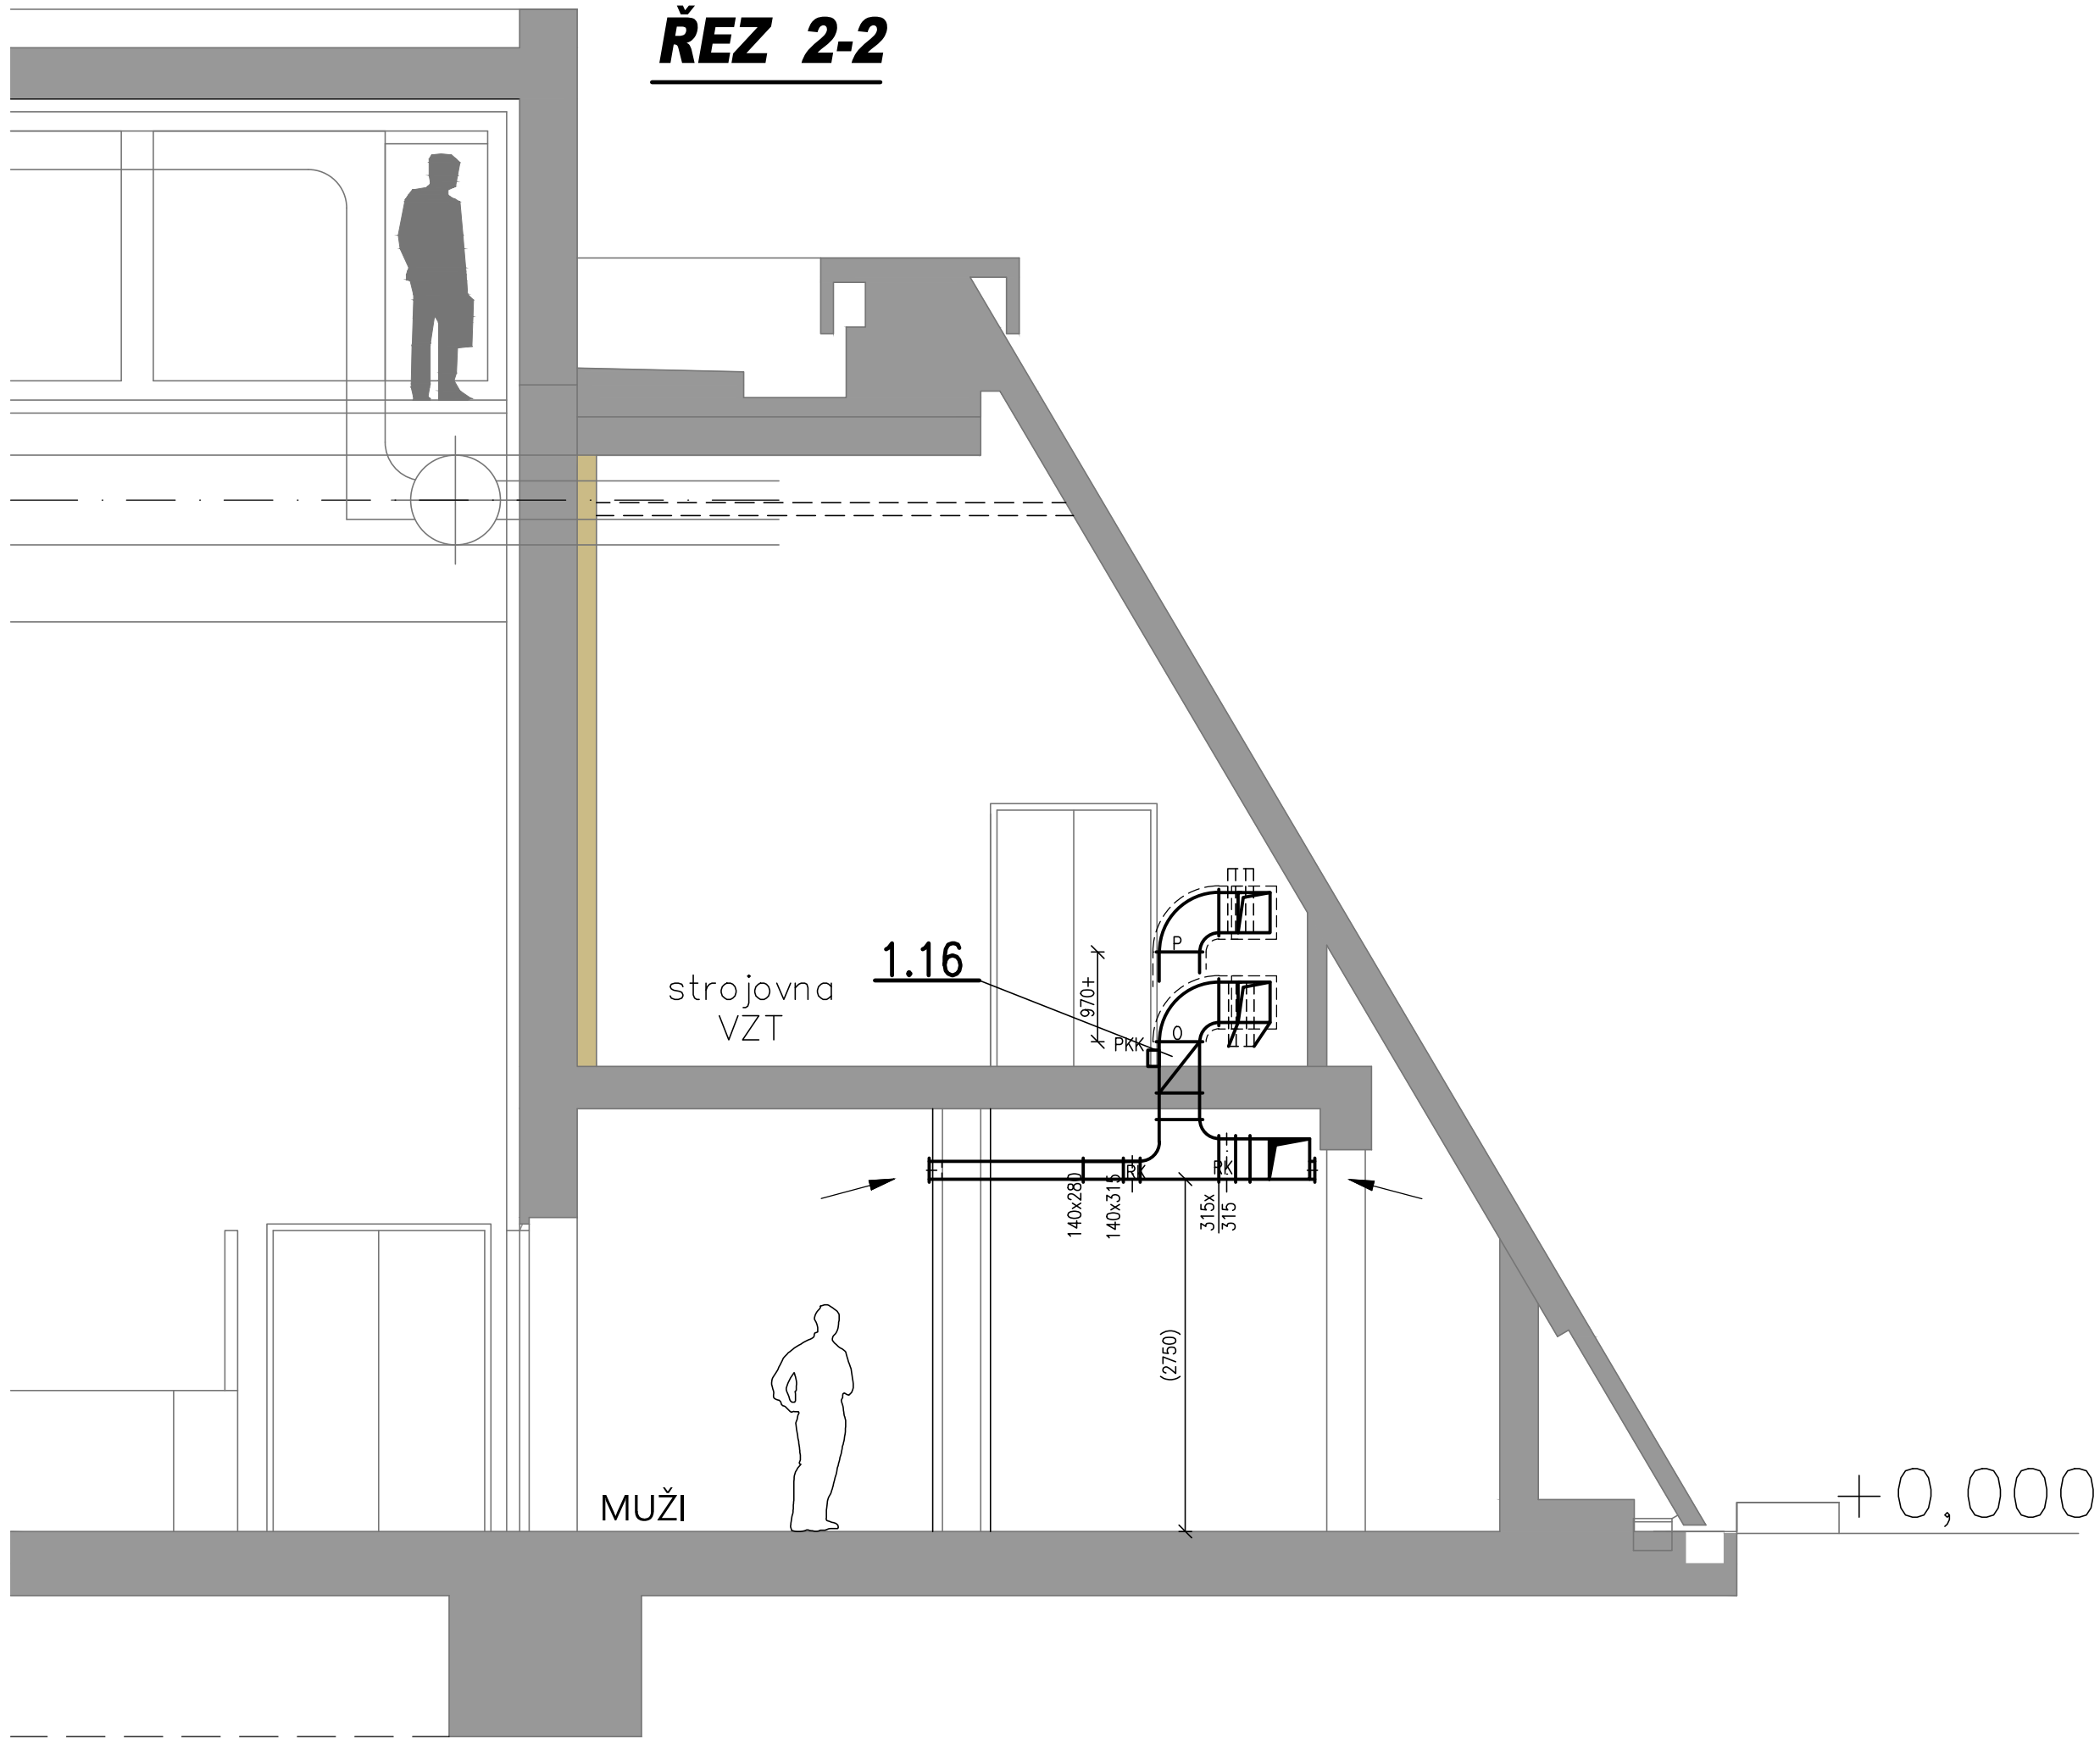


ŘEZ 3-3

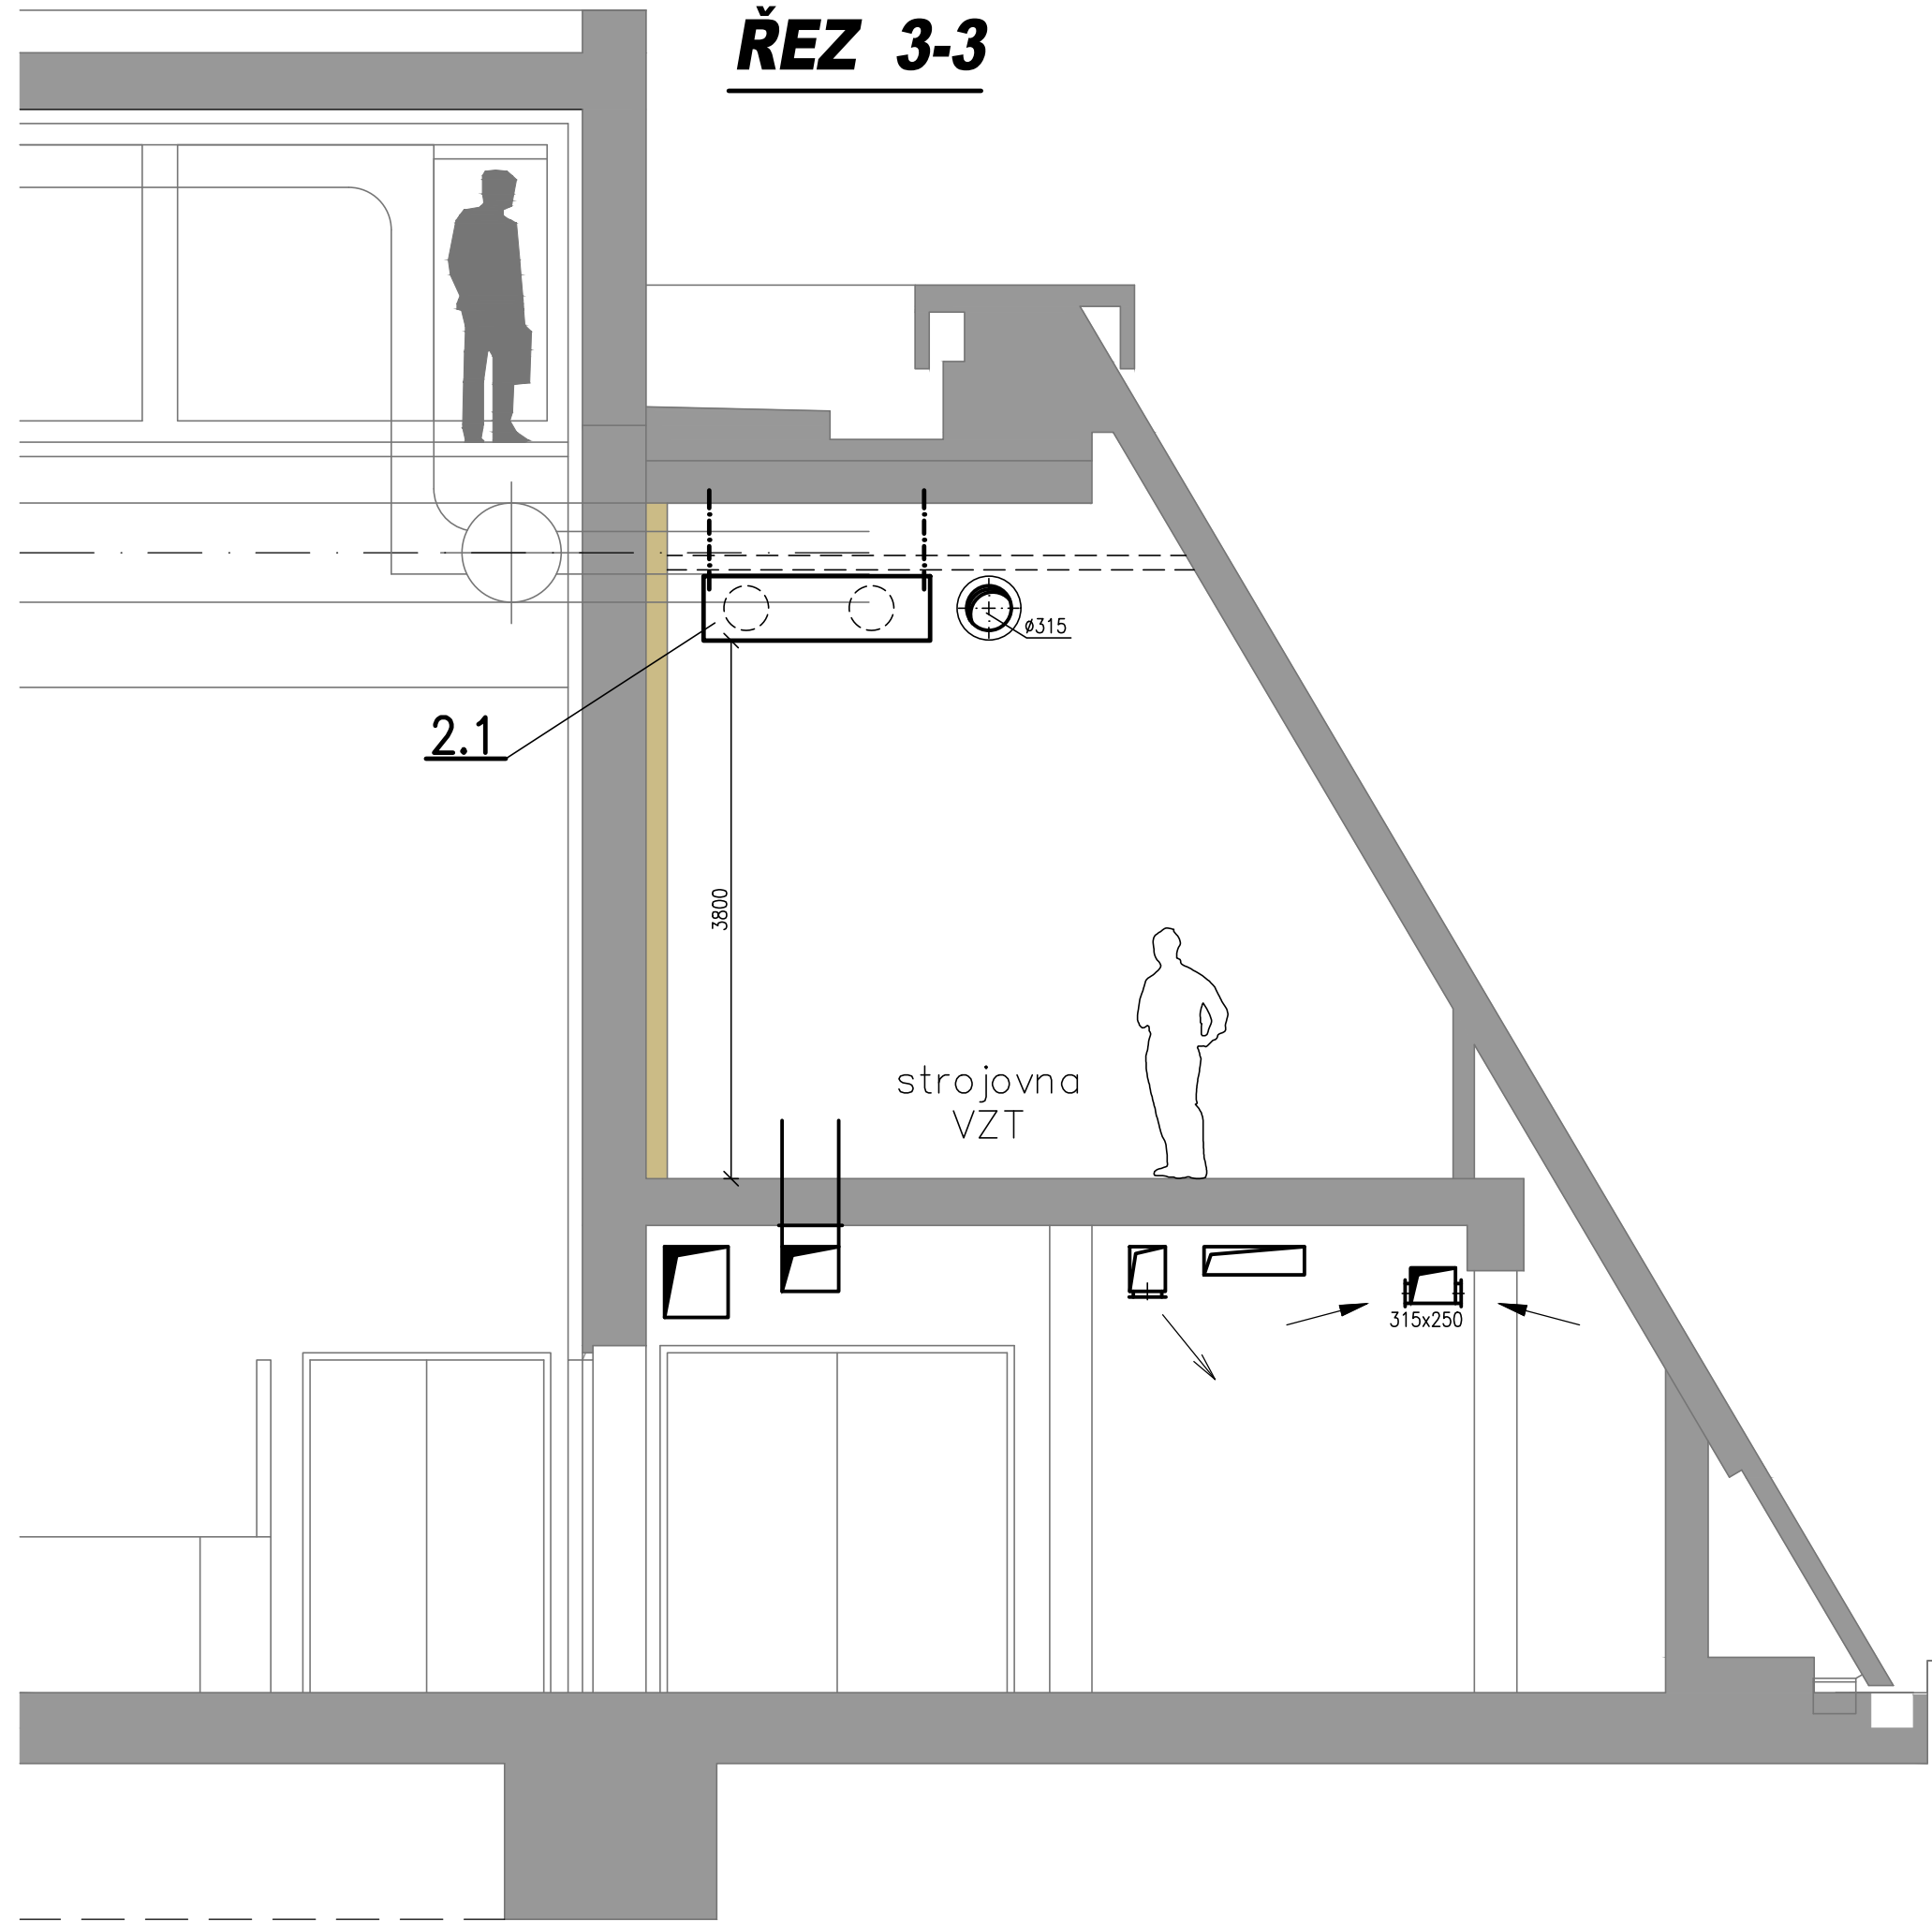

ŘEZ 4-4

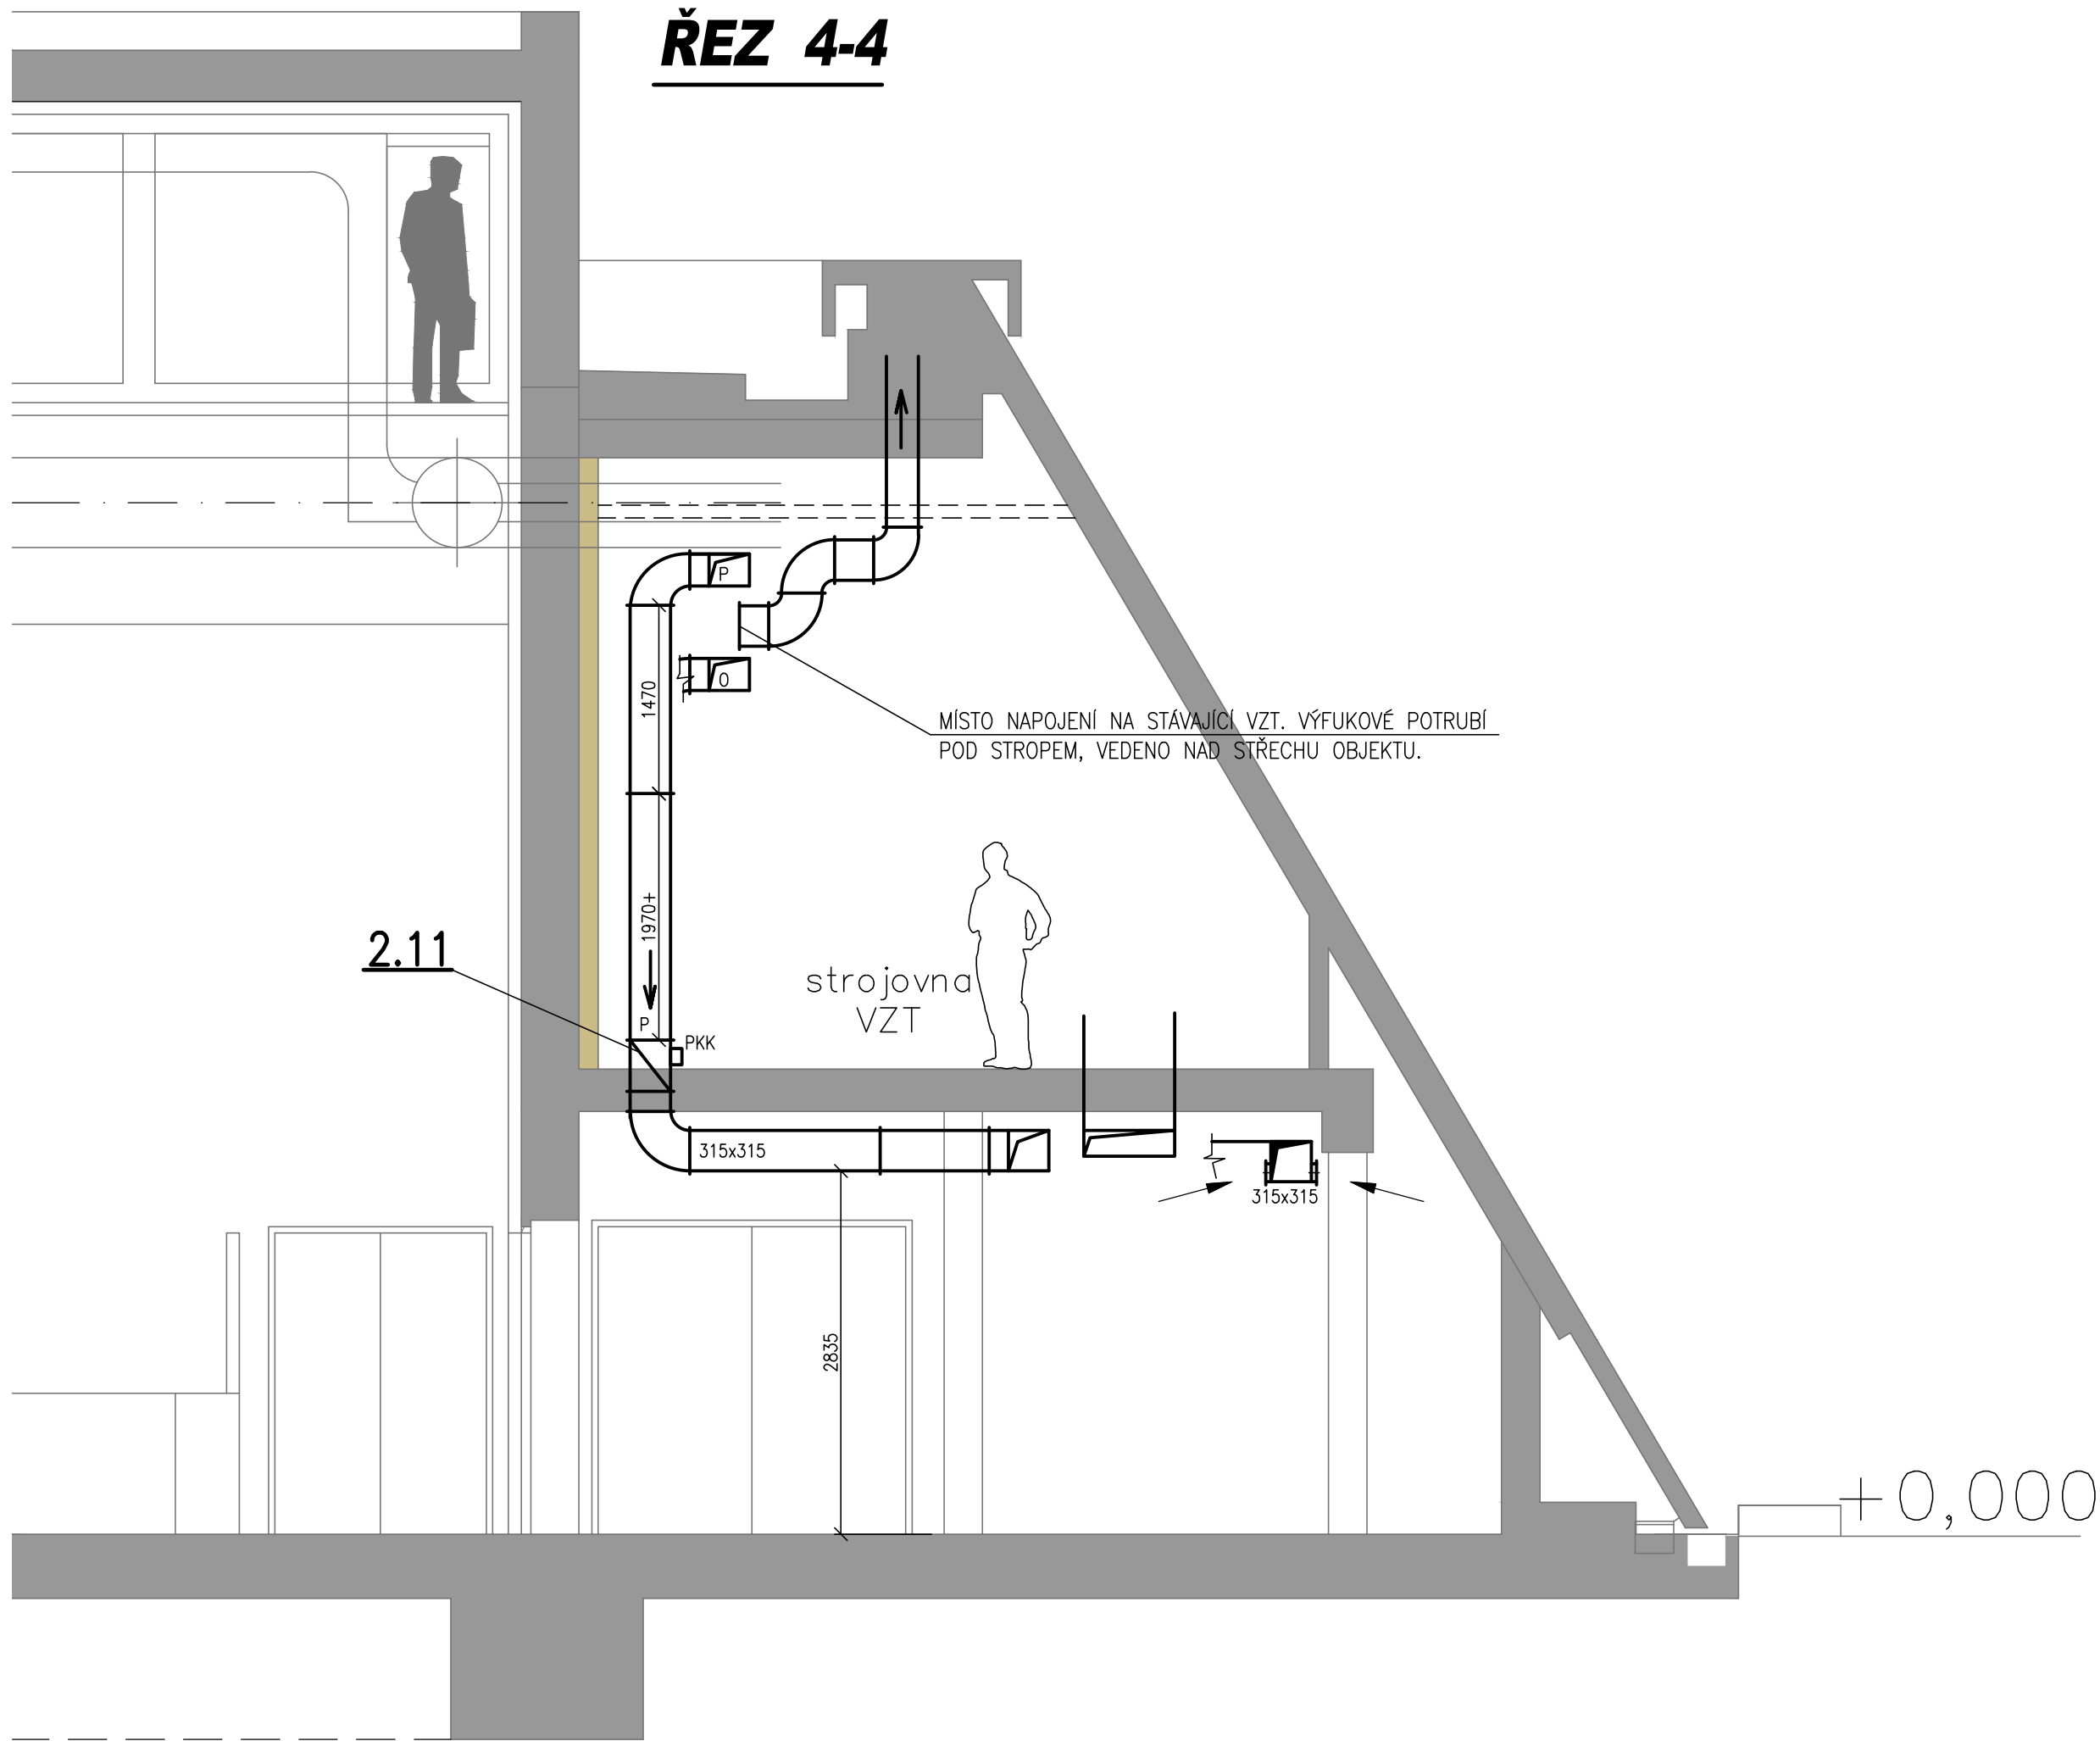

ŘEZ 5-5

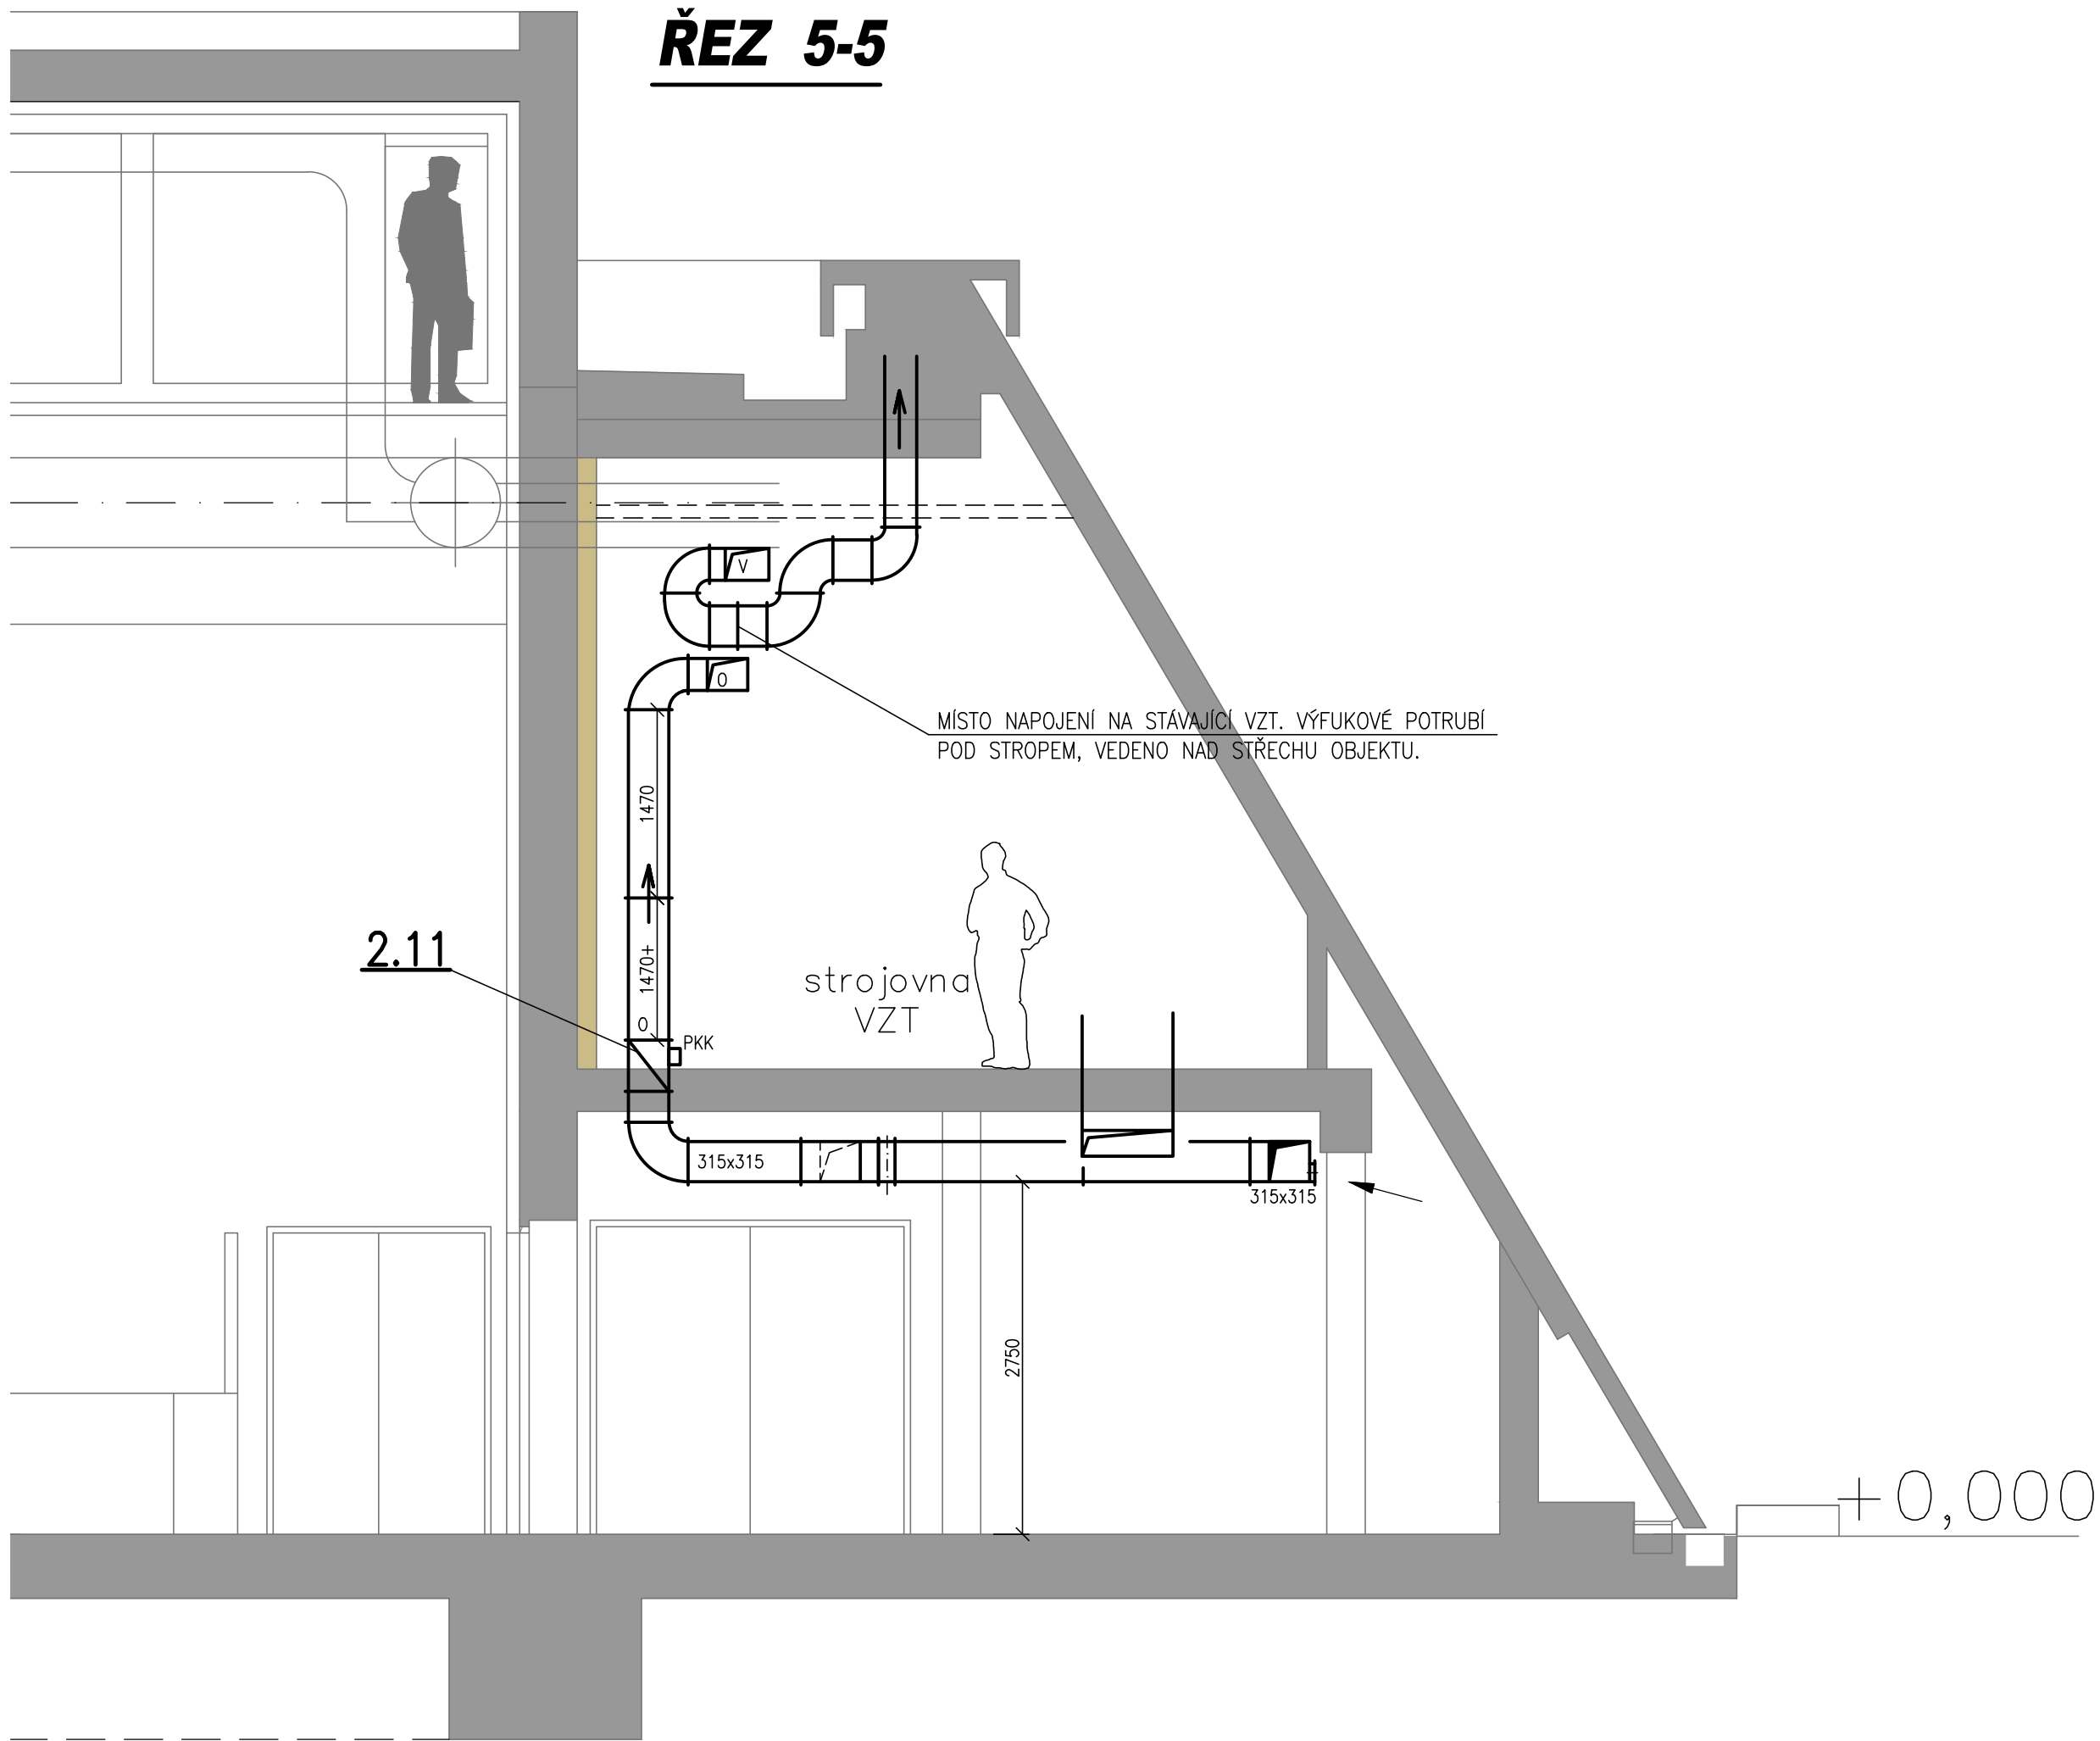

**POZNÁMKA:**  
-NOVĚ NAVRHOVANÁ VZT. POTRUBÍ JSOU VEDENA V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH PŮVODNÍCH VZT.  
-SKRYTÉ VZT. POTRUBÍ KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ ZA PROVOZU ZAMĚŘIT ČI DOHLEDAT BUDE UPŘESNĚNO PŘI REKONSTRUKCI  
-PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTEK VZT. A VENTILÁTORŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘEDEM DOPRAVNÍ TRASY PRO NEJVĚŠÍ DÍLY, KOMORY, JEDNOTKY VZT.  
-PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ VEŠKERÉHO VZT. POTRUBÍ JE NUTNÉ PROVĚŘIT MOŽNOST UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ.  
-STAVBA ZHOTOVÍ PO DOHODĚ S DODAVATELEM VZT PROSTUPY DO VNITŘNÍCH DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ DLE ROZMĚRU PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ, A TO V MÍSTĚ PRŮCHODU POTRUBÍ. ROZMĚR PROSTUPU BUDE MIN. O 100mm VĚTŠÍ NEŽ JE JMEN. ROZMĚR POTRUBÍ.  
-UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK BUDE NA OSY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MÍSTNOSTI, DVEŘÍ NEBO OKEN APOD. – UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM.

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

akce  
místo  
stupeň pd  
zadavatel

k.s. Česká Lipa p.č. 973/5, 973/19, 973/8  
dokumentace pro provedení stavby  
Město Česká Lipa  
Náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lipa

D.1.4 Technika prostředí staveb  
D.1.4-V - VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.d-Mar

vyraboval  
kontroloval  
datum  
zakázka

Jan BURGR tel: 736 209 106; burgr1@volny.cz  
Ing. V. Škoda  
S I L spol. s r.o., U Besedy 414/8,  
460 01 Liberec III, e-mail: sl@volny.cz  
04/2020  
412019

výkres  
měřítko  
číslo

ŘEZY 1-5  
1:50  
VZ-05