



Půdorys elektroinstalace - M1:50
slaboproud - Suterén _objekt "A"

Legenda:

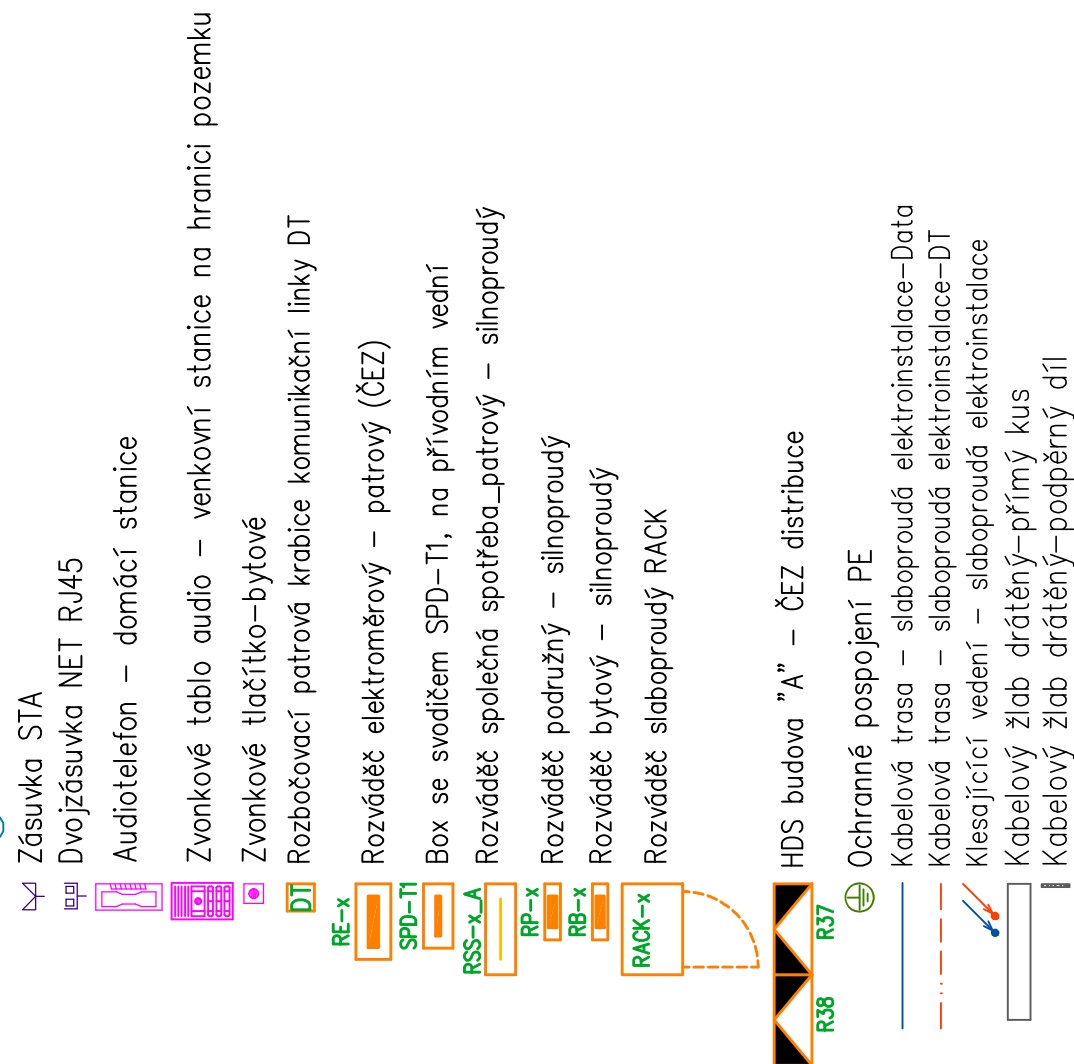

Soustava – 3 PEN AC 50Hz 400V/7N-C (do místa rozdělení)
3 N-PE AC 50Hz 400V/7N-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Neživých částí – NORMÁLNÍ-automatickým odpojením od zdroje
Živých částí – krytím a izolací
– DOPUNĚV-praubyým chráněním, doplňujícím pospojováním
Elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.3 a souboru norem ČSN 33 2000
Hlavní pospojování dle – ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Elektroinstalace v kapelech musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Elektroinstalace napájení elektrických vozidel dle ČSN 33 2000-7-722 ed.3
Vnější vlivy určeny v protokolu, který je součástí projektové dokumentace.

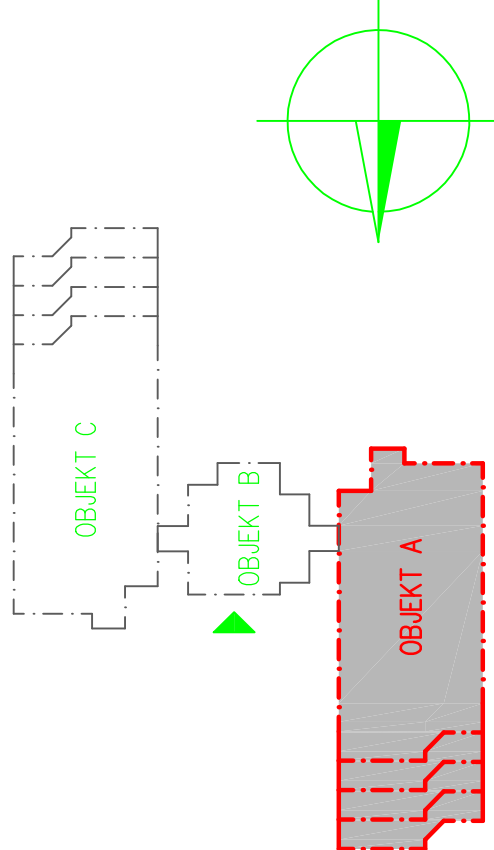

Tato dokumentace je dalším vlastním zpracováním a není by stavba. S tímto kopírováním a uveřejňováním bez jeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno.		AUTORIZAČNÍ MÍSTNÍK	
NAZEV AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEOVATELSKOU SLUŽBOU	
		Ustecká č.p. 2855, Česká Lípa	
MÍSTO STAVBY		Ustecká 2855, Česká Lípa	
OBJEDNATEL		Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa	
GENERALNÍ PROJEKTANT		ZPRAVODATEL PROFESIE	
ARAGON ELL s.r.o.		Ing. Lukáš Lejsek	
Informace o firmě		Ing. Lukáš Lejsek	
IČ: 285 03 376, DIČ: CZ 285 03 376		Ing. Lukáš Lejsek	
e-mail: info@aragonell.cz		Ing. Lukáš Lejsek	
MĚŘÍTKO		1:50	
FORMAT		A1 (594x1220)	
ČASŤ DOKUMENTACE		ČÍSLO ZAKÁZKY	
Elektro výkresová část		259/23	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
		13_A	
		PŮDORYS elektroinstalace slaboproud - suterén "A"	

