



1	2	3	4	5	6	7	8
A	<p><u>Seznam listů:</u></p> <p><u>Stránka:</u> <u>Obsah:</u></p> <p>01 - Seznam listů 02 - Zapojení elektroměrů - vypínací prvek TOTAL STOP 03 - Zapojení elektroměrů - silové vývody 04 - Zapojení elektroměrů - silové vývody 05 - Zapojení elektroměrů - silové vývody 06 - Zapojení elektroměru - 1 fázový 07 - Zapojení elektroměru - 3 fázový</p>						A
B	<p>Proudová soustava - 3 PEN AC 50Hz 400 / 230 V TN-C (do místa rozdělení) 3 N-PE AC 50Hz 400 / 230 V TN-S Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem Živých částí - Izolací - Kryty nebo přepážkami</p> <p>Neživých částí základní - automatickým odpojním od zdroje zvýšená - doplňujícím pospojením - proudovým chráničem 30mA - uzemněním - dvojité nebo zesílená izolace</p>						B
C							C
D							D
E	<p>Napěťová soustava : 3.N_PE , 230/400 V TN-C-S Rozměr : v.1650 mm - š.1100 mm - h.230 mm Barva : šedá Přívod : dolem Vývod : horem IP : 43/20</p> <p>Rozváděč RE-5_C</p>						E
Projektant: Josef Mikyska M-Projekt elektro Erbenova 2366 544 01 Dvůr Králové n.L. IČ: 609 08 726		Akce: Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa Investor: Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa	Název: Rozváděč RE-5_C Seznam listů	Projekt : 259/23 Soubor : 27_C	Změna: DPS Kreslil: Josef Mikyska	Datum: 10/2023 Schválil: Luděk Lejsek	Příští: 2 Strana: 1

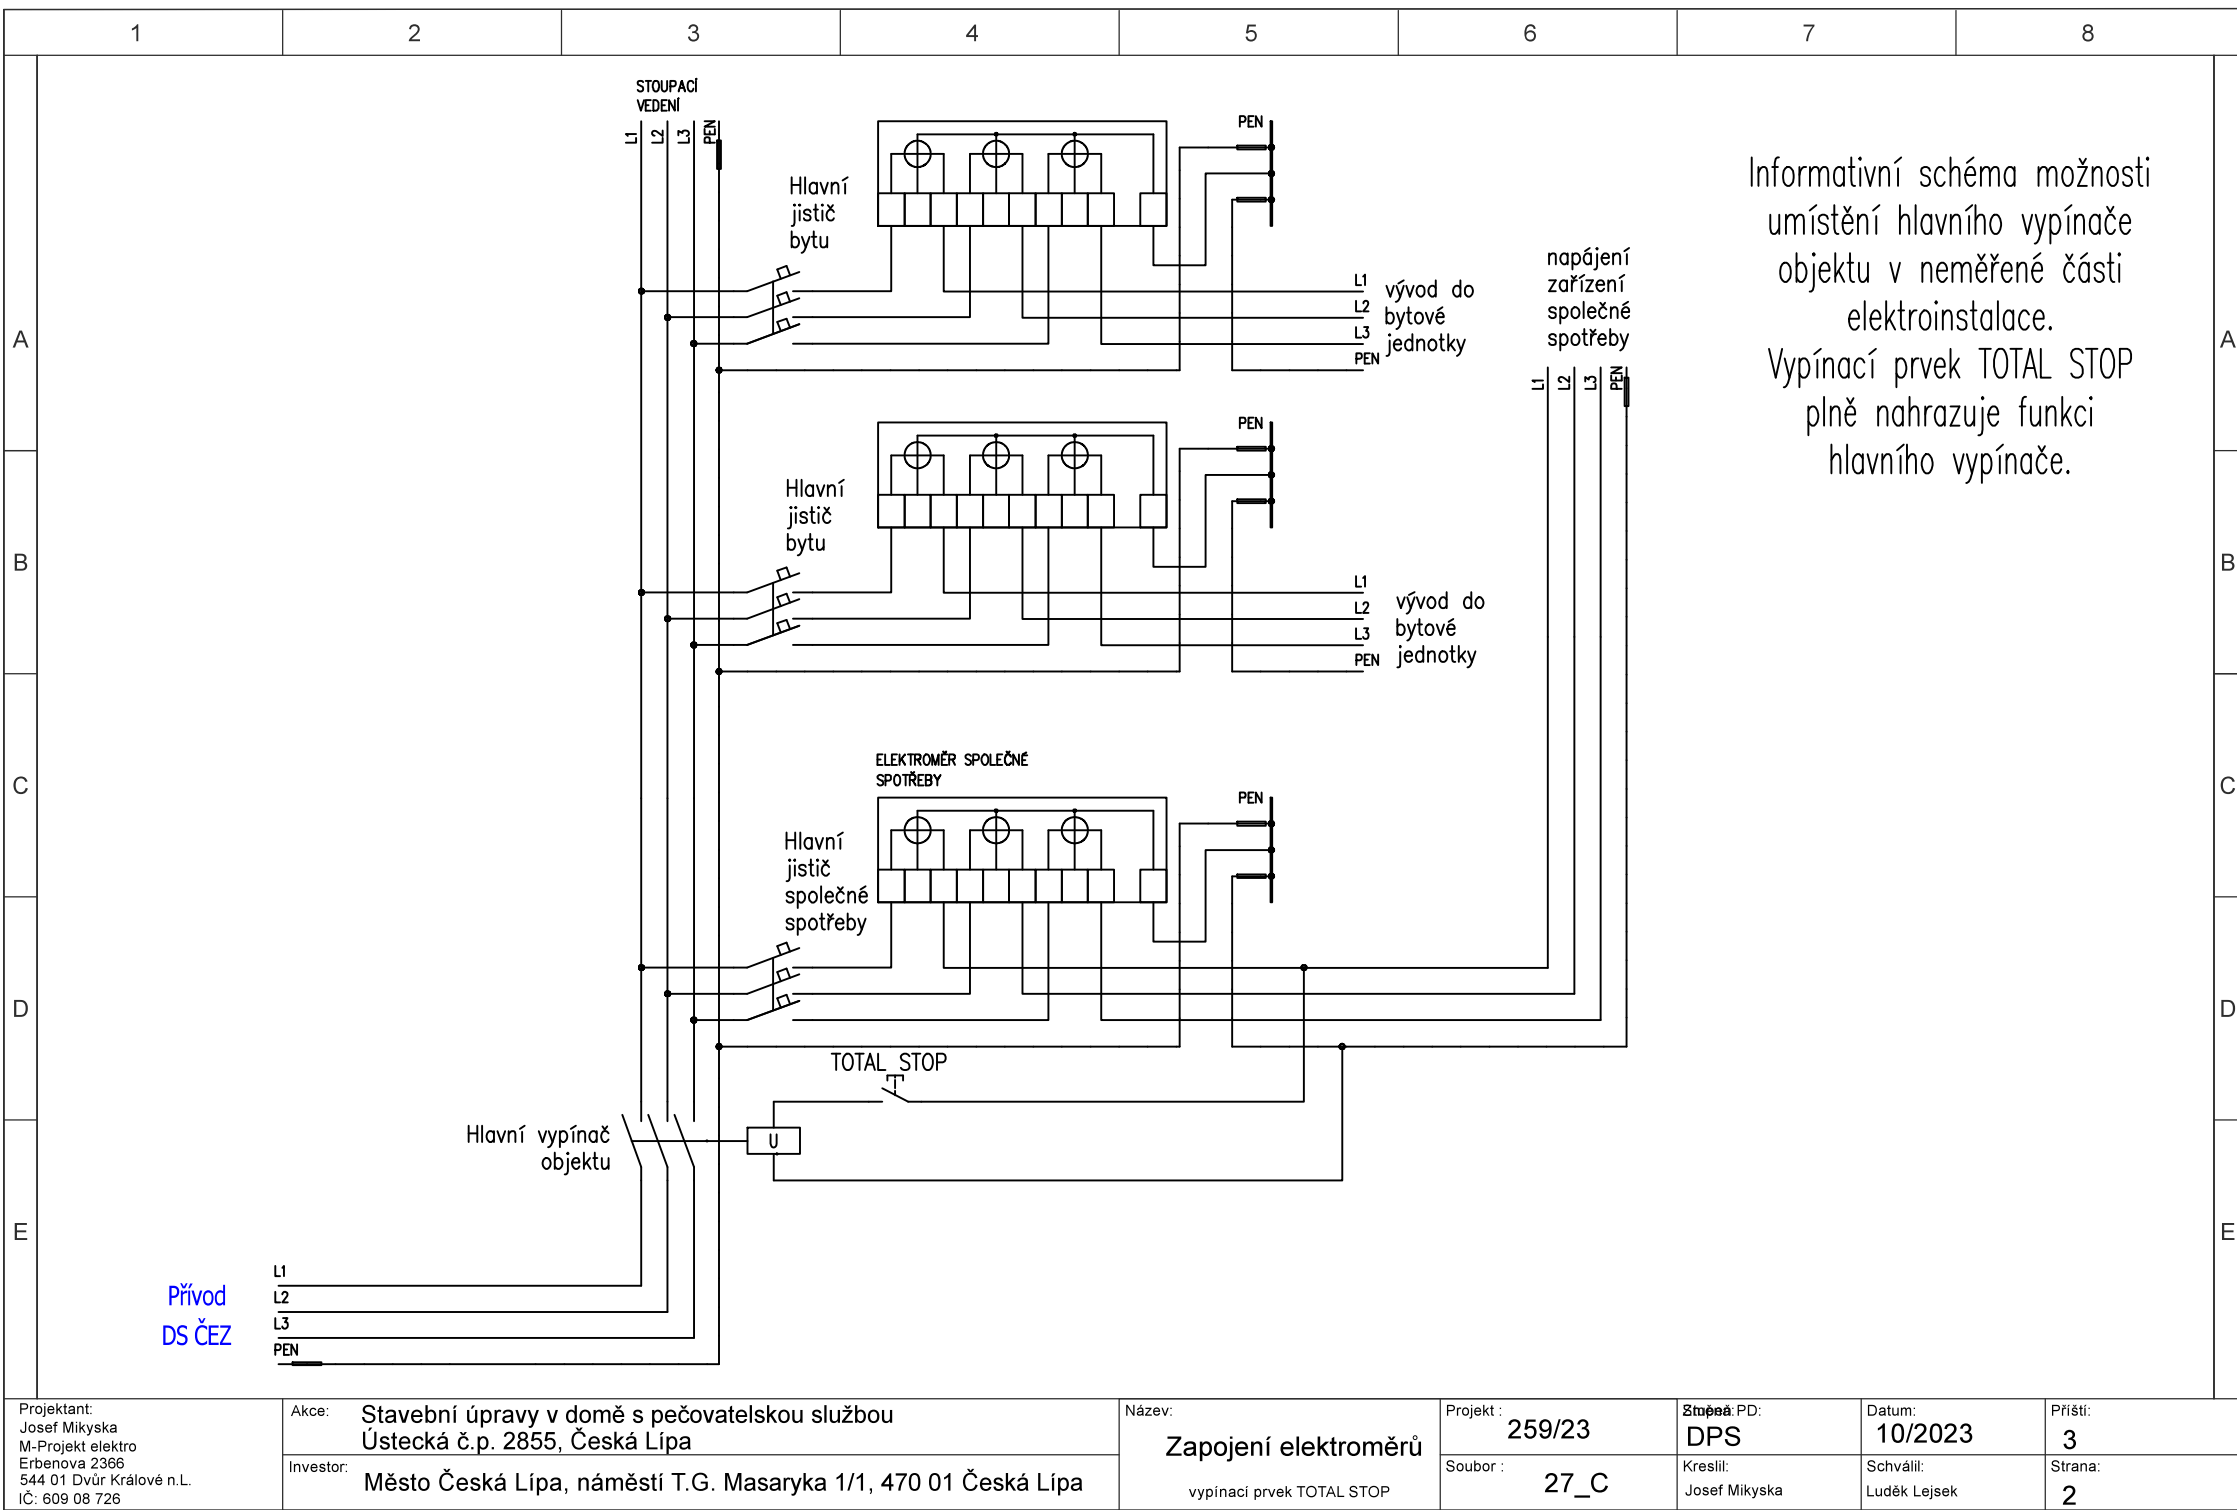

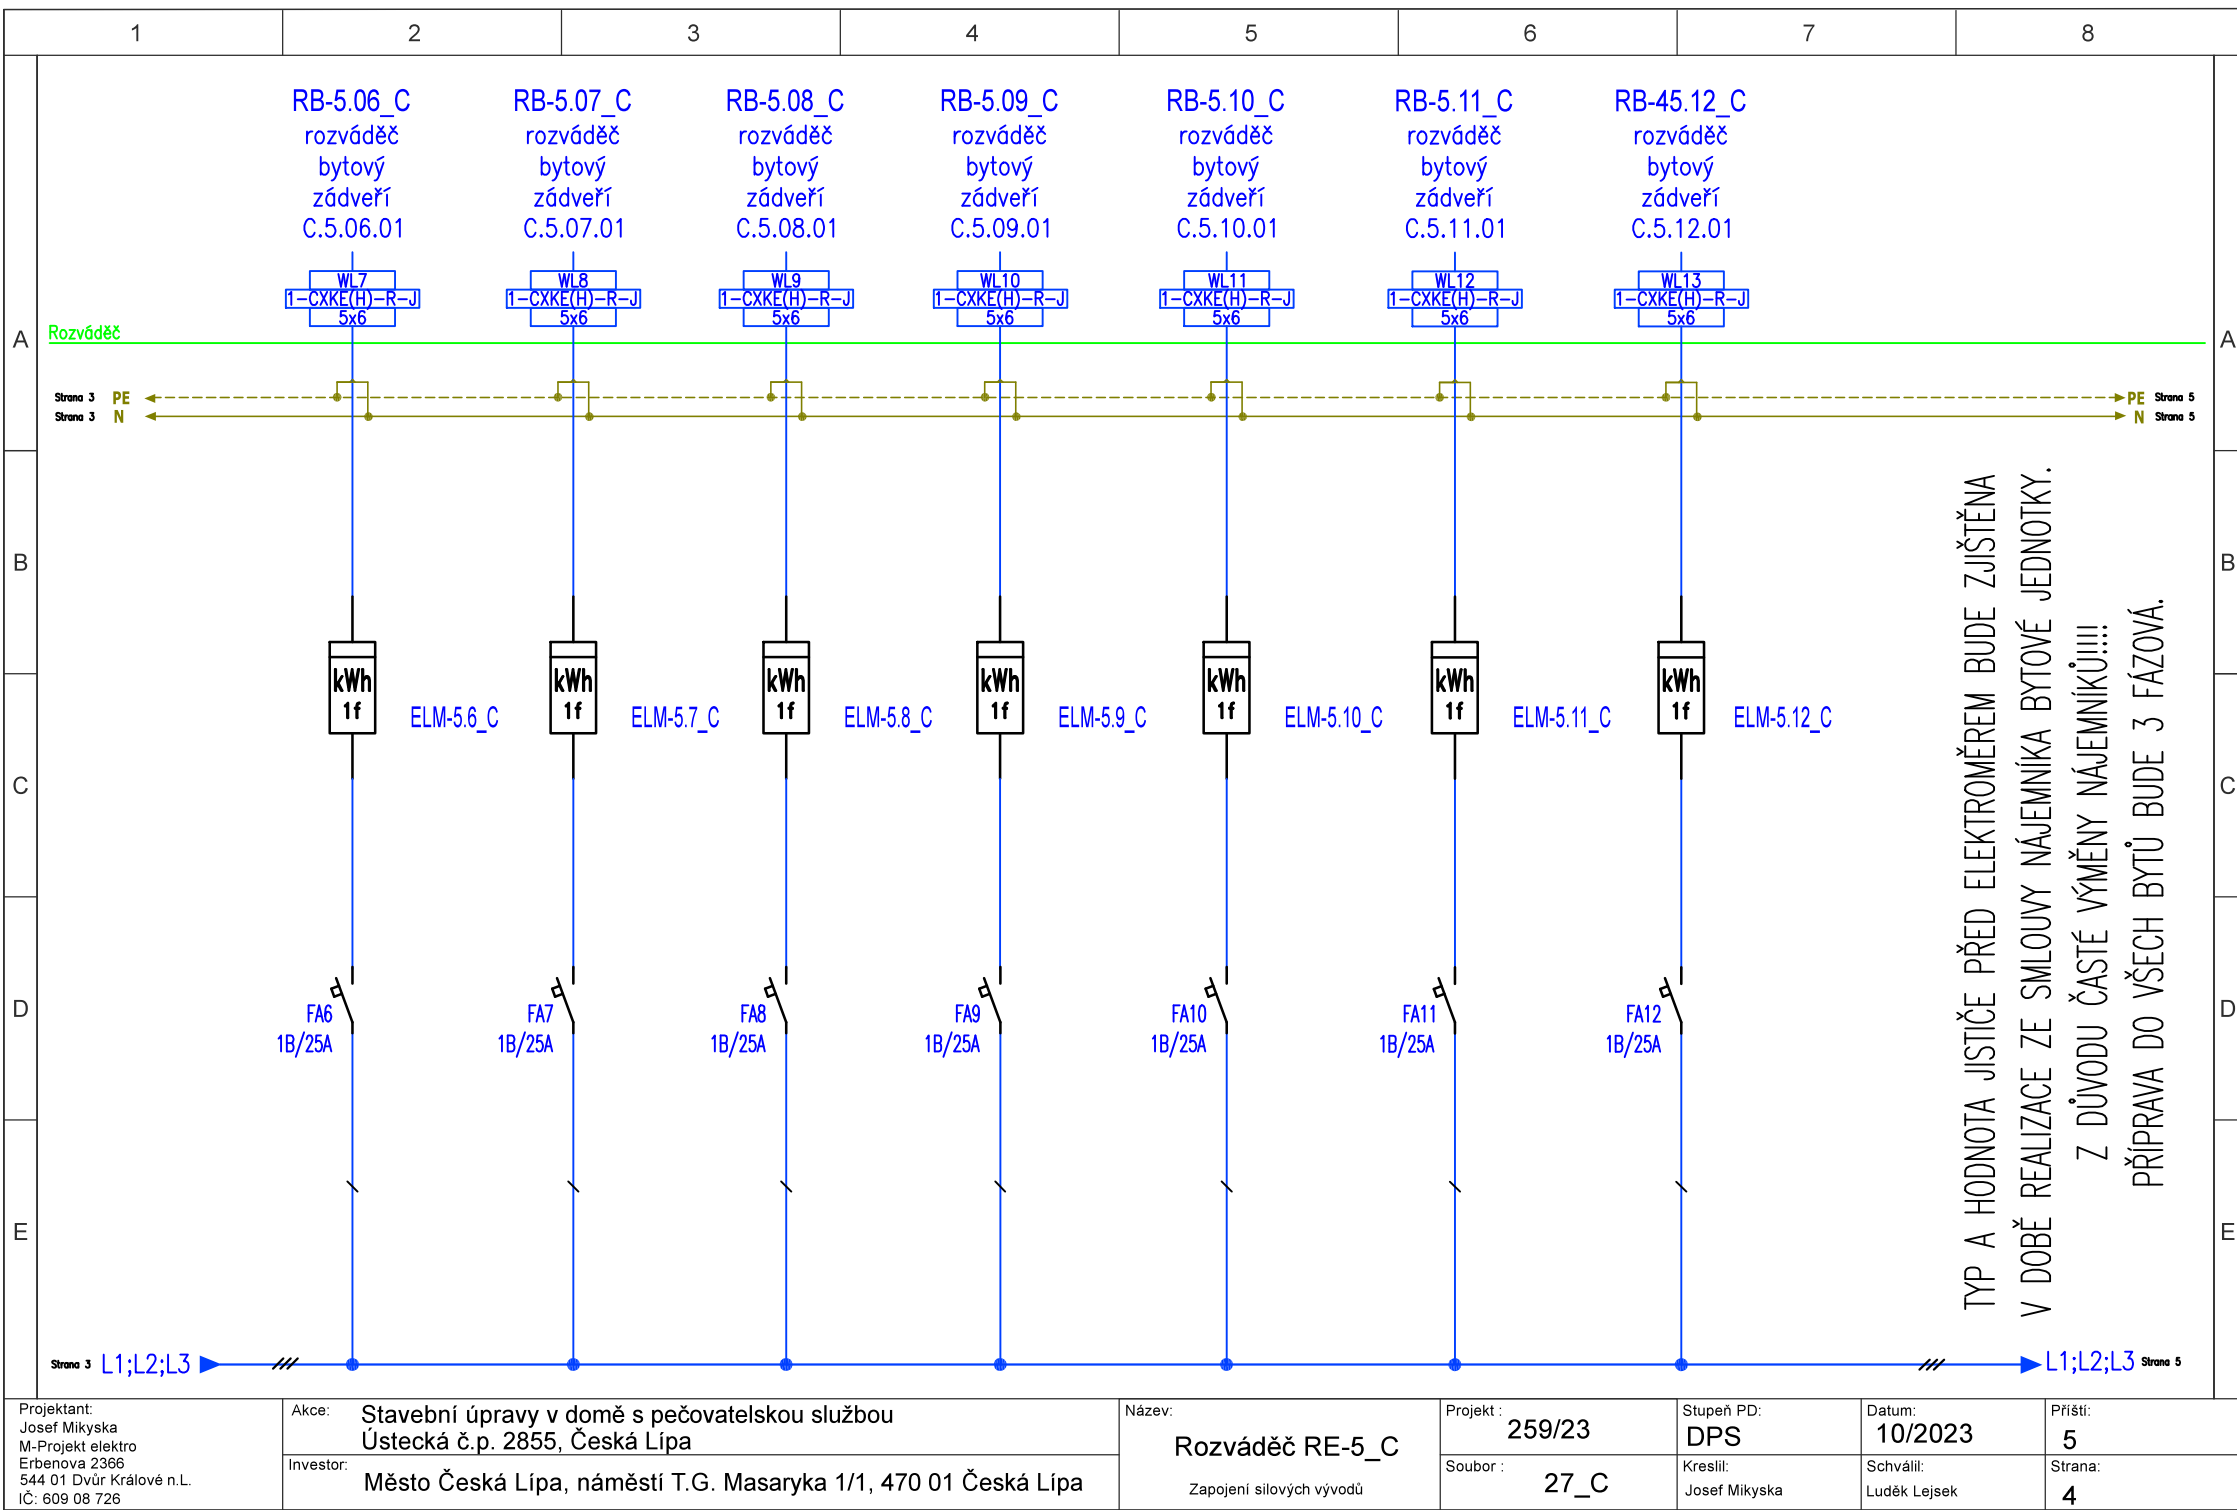

RB-5.10_C

rozdávěč

bytový

zádveří

C.5.10.01

WL11

1-CXKE(H)-R-J

5x6

RB-5.11_C

rozdávěč

bytový

zádveří

C.5.11.01

WL12

1-CXKE(H)-R-J

5x6

RB-5.12_C

rozdávěč

bytový

zádveří

C.5.12.01

WL13

1-CXKE(H)-R-J

5x6

Strana 3

PE

Strana 3

N

Strana 5

PE

Strana 5

N

kWh

1f

ELM-5.6_C

kWh

1f

ELM-5.7_C

kWh

1f

ELM-5.8_C

kWh

1f

ELM-5.9_C

kWh

1f

ELM-5.10_C

kWh

1f

ELM-5.11_C

kWh

1f

ELM-5.12_C

FA6

1B/25A

FA7

1B/25A

FA8

1B/25A

FA9

1B/25A

FA10

1B/25A

FA11

1B/25A

FA12

1B/25A

Strana 3

L1;L2;L3

Strana 5

L1;L2;L3

TYP A HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM BUDE ZJIŠTĚNA

V DOBĚ REALIZACE ZE SMLOUVY NÁJEMNÍKA BYTOVÉ JEDNOTKY.

Z DŮVODU ČASTÉ VÝMĚNY NÁJEMNÍKŮ!!!!

PŘÍPRAVA DO VŠECH BYTŮ BUDE 3 FÁZOVÁ.

Projektant:
Josef Mikyska
M-Projekt elektro
Erbenova 2366
544 01 Dvůr Králové n.L.
IČ: 609 08 726

Akce:
Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou
Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa

Investor:
Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa

Název:
Rozváděč RE-5_C

Zapojení silových vývodů

Projekt :
259/23

Soubor :
27_C

Stupeň PD:
DPS


Kreslil:
Josef Mikyska

Datum:
10/2023

Schválil:
Luděk Lejsek

Příští:
5

Strana:
4

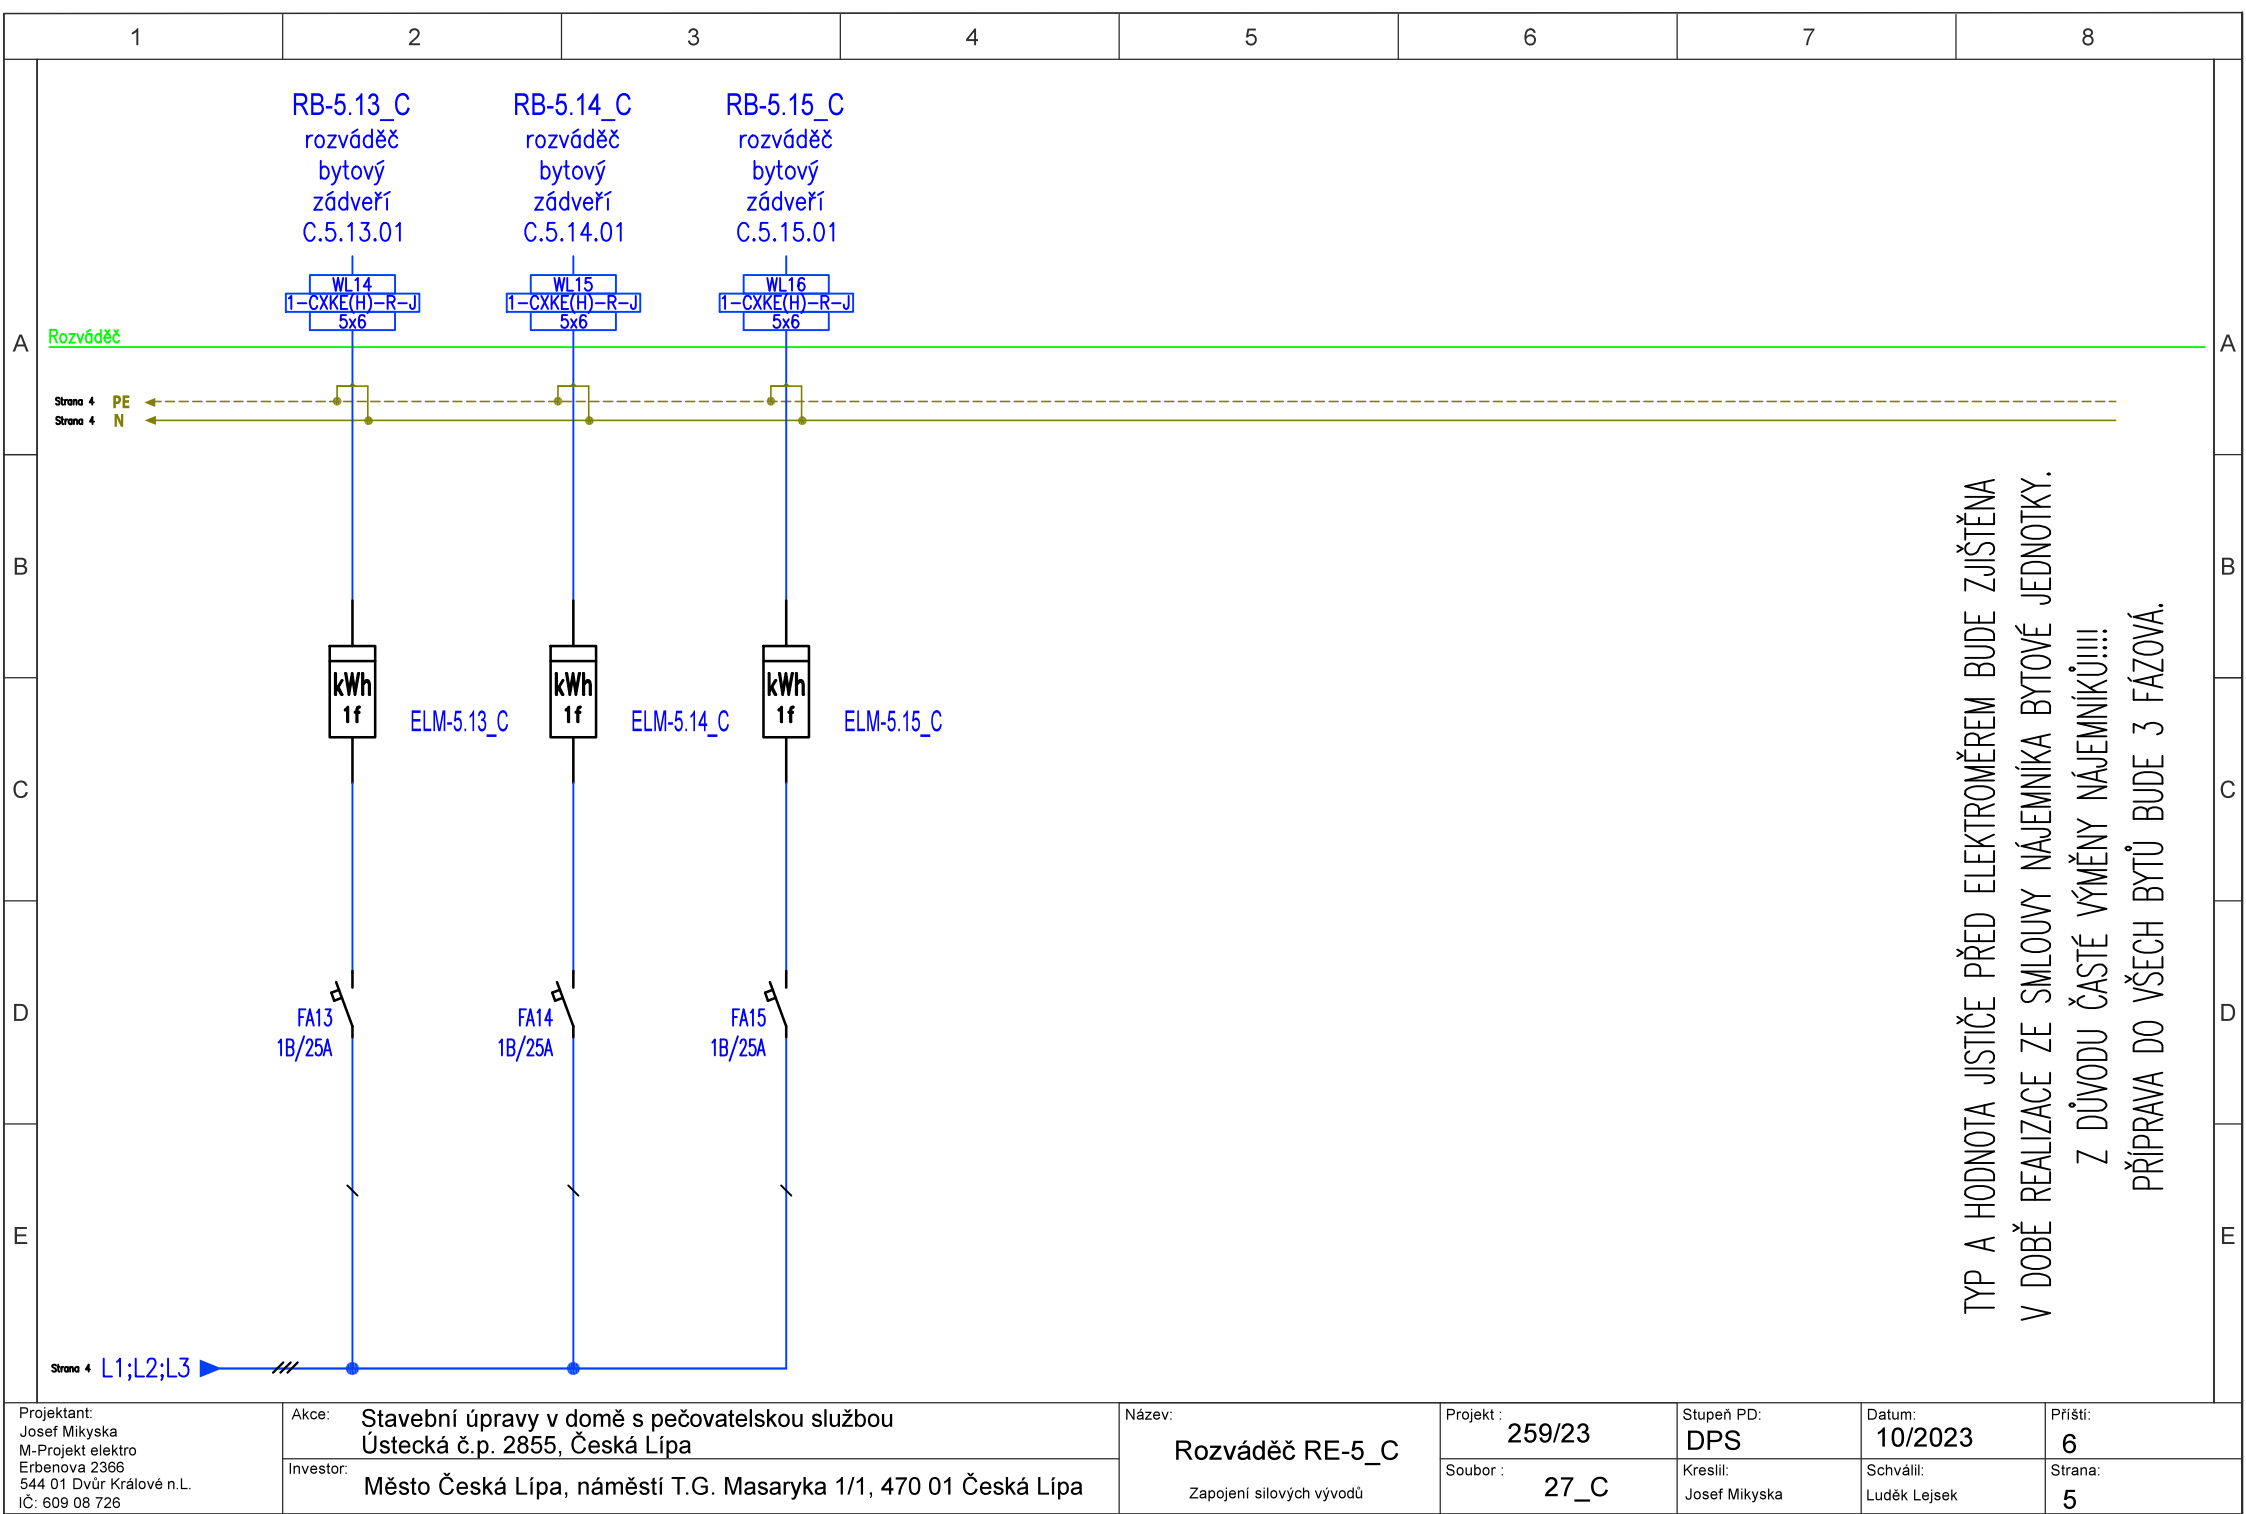

Strana 4

PE

Strana 4

N

ELM-5.13_C

ELM-5.14_C

ELM-5.15_C

FA13

1B/25A

FA14

1B/25A

FA15

1B/25A

Strana 4

L1;L2;L3

TYP A HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM BUDE ZJIŠTĚNA

V DOBĚ REALIZACE ZE SMLOUVY NÁJEMNÍKA BYTOVÉ JEDNOTKY.

Z DŮVODU ČÁSTĚ VÝMĚNY NÁJEMNÍKŮ!!!!

PŘÍPRAVA DO VŠECH BYTŮ BUDE 3 FÁZOVÁ.

Projektant:

Josef Mikyska

M-Projekt elektro

Erbenova 2366

544 01 Dvůr Králové n.L.

IČ: 609 08 726

Akce:

Stavební úpravy v domě s pečovatelskou službou

Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa

Investor:

Město Česká Lípa, náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa

Název:

Rozváděč RE-5_C

Zapojení silových vývodů

Projekt :

259/23

Soubor :

27_C

Stupeň PD:

DPS

Kreslil:

Josef Mikyska

Datum:

10/2023

Schválil:

Luděk Lejsek

Příští:

6

Strana:

5

E



ELM – elektroměr třífázový
FA.xx – jistič před elektroměrem
PEN – svorkovnice PEN
Barevné značení vodičů: č – černý
Barevné značení vodičů: h – hnědý
Barevné značení vodičů: š – šedý
Barevné značení vodičů: zž – zelenožlutý
Barevné značení vodičů: sm – světlemodrý

