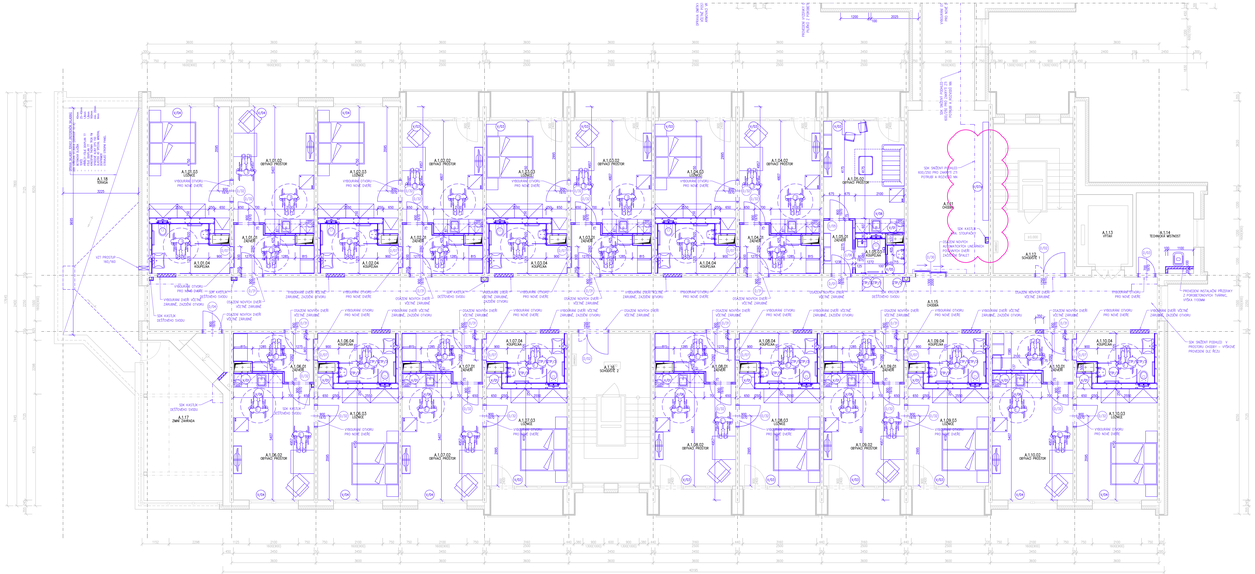

PŘÍDAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA PBŘ:

Instalační kanály
- stěny z SDK (případně zděné – D 30 DP1)
- podhledy z SDK (případně z kovové konstrukce – C 30 DP1
- podlahové vytahy (zděné) – D 90 DP1
- podlahové vytahy – D 30 min

Zvedací plošina
- D 30 DP1 (provedení ve kovové skruži)

Dveře do technického prostoru rozvaděčů EL
- EI 30 dle ČSN EN 13501-2

Dveře do schodišť
- EI 30 DP2 DP3, vybavené kyvadlovou,

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – PŘEHLEDEM DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ:

Stěny bez podlahové zatěžování – W111, W112
- pro možnost zvedání nákladu (vybavení, zařízení) (v případě použití nerovnoměrného zatížení nebo zvedání) nefixovaného nosného musí být provedeno zkouška zvedání
- pro možnost zvedání nákladu (vybavení, zařízení) (vibrační, zařízení) ZP2 použít UW profily

Instalační kanály s podlahové zatěžování – W112
- pro možnost zvedání nákladu (vybavení, zařízení) – Nosnost podlahové (v případě použití nerovnoměrného zatížení nebo zvedání nefixovaného nosného musí být provedeno zkouška zvedání)
- pro možnost zvedání nákladu (vibrační, zařízení) ZP2 použít UW profily

Instalační stěny bez podlahové zatěžování – W116
- pro možnost zvedání nákladu (vybavení, zařízení) – Nosnost podlahové (v případě použití nerovnoměrného zatížení nebo zvedání nefixovaného nosného musí být provedeno zkouška zvedání)

Pevný podhled bez podlahové zatěžování – D112
- kazety rovné, jednovrstvé sádrokartonové

Pevný podhled s podlahové zatěžování – D112
- kazety rovné, dvouvrstvé sádrokartonové

Sendvičové stěny bez podlahové zatěžování
- ATRIOVÝ podhled rovné – monolitický perforované kazety s izolací rockwu.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZÁKLADÍ KONSTRUKCE DETAILE PŘÍBĚŽ., PŘÍSUVNÝ, ATD...
	NOVÉ KONSTRUKCE ZDIVO Z PORÉBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300mm TŘ. 10DP, ČSN, TZB
	NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PŘEHLEDEM DLE KATALOGOVÝCH PODKLADŮ
	SCHÉMATICKY ZVÝRAZNĚNÍ SYSTÉM DPS TV Č. 1 ČSN

Nové stavby v navazujícím okolí jsou provedeny dle stávající konstrukční část projektové dokumentace.
Přechodové nové zděné obvodové stěny jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – přehled v záložce nás. Přehledy pro zděné příčky jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – přehled v záložce min 100-150mm.
Sádrokartonové konstrukce musí být provedeny dle individuálních podkladů výrobce, v souladu s platnými bezpečnostními tabulemi stavby.



PŮDORYS 1.NP - OBJEKT "A"

DOPLNĚK Č. 01 (DOTAZY UCHAZEČŮ VŘ)

NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKA Č.P. 2895, ČESKÁ LÍPA**		AUTORIZOVÁNÍ INŽENÝ
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2895, České Lípa		
OBJEDNATEL: Město České Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 České Lípa		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ATELIER 5 s.r.o. Nerudova 1/1, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 311 111, fax: 387 311 100, e-mail: atelier5@atelier5.cz, www.atelier5.cz	ZPRACOVAL PROJEKT: STAVEBNÍ PORADNA PODBORSKÁ s.r.o. Nerudova 1/1, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 311 111, fax: 387 311 100, e-mail: spp@atelier5.cz, www.atelier5.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN KONTROLOVAL: ING. FILIP MAREK
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO DOKUMENTU/PRÁVNÍ: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NEWT ČSN
FORMÁT: 14x A4	DATUM: 08/2025	Č. VYKRESU: A03

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1.NP - OBJEKT "A"**