











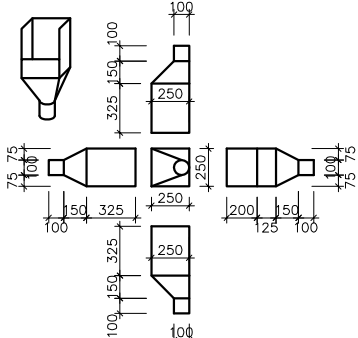

**POZNÁMKY:**

- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci dodavatele stavby
- všechny stavební konstrukce je nutné provádět dle platných technologických předpisů výrobců použitých hmot a platných ČSN a souvisejících předpisů
- před zadáním do výroby budou na místě zaměřeny skutečné rozměry
- Dodávka bude včetně příponek a kotevních prvků, možná alternativa lepení
- Veškeré prvky a jejich příslušenství budou s dostatečným časovým předstihem vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení

Provedení bude v souladu s ČSN 73 3610.

Investor:	Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1/1 IČ: 00260428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Na Blatech čp. 3211, 470 01 Česká Lípa	Datum:	červenec 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1710
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp. 3211		
Část dokumentace:	D 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo dokumentu:	Měřítko
Název dokumentu :	Nový stav - tabulka klempířských výrobků	D.1.1-18	-

Č.V.	SCHEMA/POPIS	POPIS	RŠ (m)	DÉLKA (m)	POČET (ks)	CELKEM DL (m)	
K01		OPLECHOVÁNÍ U NOVÝCH OKEN UMÍSTĚNÝ VE FASÁDNÍCH PANELECH. POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm CELKOVÁ DÉLKA 440,06 m.	U OKEN:	FA			
			FA 01	2,70	1	2,70	
			FA 02	2,70	3	8,10	
			FA 03	2,70	2	5,40	
			FA 04	2,70	2	5,40	
			FA 05	2,70	1	2,70	
			FA 06	3,60	1	3,60	
			FA 07	1,80	1	1,80	
			FA 08	12,26	1	12,26	
			FA 09	1,93	1	1,93	
			FA 10	2,70	1	2,70	
			FA 11	3,60	1	3,60	
			FA 12	1,80	1	1,80	
			FA 13	1,80	1	1,80	
			FA 14	2,70	1	2,70	
				0,43		18	56,49
			U OKEN:	FB			
			FB 01	2,70	7	18,90	
			FB 02	2,70	7	18,90	
			FB 03	2,70	2	5,40	
			FB 04	2,70	3	8,10	
			FB 05	2,70	5	13,50	
			FB 06	2,70	5	13,50	
			FB 07	2,70	2	5,40	
			FB 08	2,70	1	2,70	
				0,43		32	86,40
			U OKEN:	FC			
			FC 01	1,80	1	1,80	
			FC 02	2,70	9	24,30	
			FC 03	2,70	8	21,60	
			FC 04	2,70	3	8,10	
			FC 05	1,80	1	1,80	
			FC 06	3,60	2	7,20	
			FC 07	1,85	1	1,85	
			FC 08	1,85	2	3,70	
			FC 09	2,70	6	16,20	
			FC 10	2,70	6	16,20	
			FC 11	2,70	6	16,20	
			FC 12	1,80	1	1,80	
			FC 13	1,85	1	1,85	
			FC 14	1,80	1	1,80	
			FC 15	1,80	1	1,80	
			FC 16	3,60	1	3,60	
				0,43		50	131,80
			U OKEN:	FD			
			FD 01	2,70	1	2,70	
			FD 02	2,70	3	8,10	
			FD 03	2,70	1	2,70	
			FD 04	7,25	1	7,25	
			FD 05	1,80	6	10,80	
			FD 06	0,90	2	1,80	
			FD 07	0,87	2	1,74	
			FD 08	0,00	1	0,00	
			FD 09	1,80	6	10,80	
			FD 10	0,00	2	0,00	
			FD 11	0,90	1	0,90	
			FD 12	0,90	1	0,90	
			FD 13	0,90	1	0,90	
			FD 14	1,80	4	7,20	
			FD 15	1,00	1	1,00	
			FD 16	0,00	1	0,00	
				0,43		34	56,79
			U OKEN:	FE			
			FE 01	2,10	3	6,10	
			FE 02	6,20	1	6,20	
			FE 03	6,20	1	6,20	
			FE 04	0,93	1	0,93	
			FE 05	2,70	10	27,00	
			FE 06	0,00	1	0,00	
			FE 07	0,90	6	5,40	
			FE 08	3,60	1	3,60	
			FE 09	0,00	1	0,00	
			FE 10	1,80	1	1,80	
			FE 11	0,90	1	0,90	
			FE 12	3,75	1	3,75	
			FE 13	2,70	6	16,20	
			FE 14	0,90	2	1,80	
			FE 15	1,80	3	5,40	
			FE 16	3,60	1	3,60	
			FE 17	7,25	1	7,25	
			FE 18	12,45	1	12,45	
				0,43		42	108,58

Č.V.	SCHEMA/POPIS	POPIS	RŠ (m)	DÉLKA (m)	POČET (ks)	CELKEM DL (m)
K02		OPLECHOVÁNÍ U NOVÝCH OKEN UMÍSTĚNÝ VE FASÁDNÍCH PANELECH. POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,11			44,65
K03		OPLECHOVÁNÍ ATIKY. POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,62			251,10
K04		OKAPNÍ PLECH NA HRANĚ TERASY. UMÍSTĚNÍ NA SPODNÍ HRANĚ TERASY U DEŠŤOVÉHO ŽLABU. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,30			57,60
K05	DEŠŤOVÝ ŽLAB 150 mm - TERASY VČ. KOTEVNÍCH HÁKŮ á 1,0 m	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,33			349,45
K06	DEŠŤOVÝ SVOD, Ø125 mm VČ. OBJÍMEK A KOTVENÍ á 2,0 m	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,43			174,05
K07		OPLECHOVÁNÍ NA HRANĚ STŘECHY. UMÍSTĚNÍ ZE SPODNÍ STRANY STŘECHY. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,20			472,45
K08		OPLECHOVÁNÍ NA HRANĚ STŘECHY. UMÍSTĚNÍ Z HORNÍ STRANY STŘECHY. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,42			205,00
K09		OPLECHOVÁNÍ NA HRANĚ STŘECHY. UMÍSTĚNÍ Z HORNÍ STRANY STŘECHY. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,32			44,65
K10		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA Z HORNÍ STRANY. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,67			2,50
K11		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA Z BOČNÍCH STRAN. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,67			1,70
K12		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA Z DOLNÍ STRANY. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,67			2,50
K13		POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm  DEŠŤOVÝ KOTLÍK 250/250 mm VČ. 2 KS KOTEVNÍCH HÁKŮ			11	
K14		PLECHOVÉ KRYTÍ NAD MŘÍŽKOU OS 13 NA STŘEŠE OBJEKTU. POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm	0,16	0,50	37	18,50