


Část A-1.N.P.+2N.P.

1:50

TYPICKÁ DISPOZICE DVOULŮŽKOVÉHO POKOJE L2-LEVÝ

L2 - POKOJ DVOULŮŽKOVÝ LEVÝ						
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	POZNÁMKA
L2-01	CHODBA	6,6	LINO	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	
L2-02	POKOJ	14,22	LINO	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD U KUCH. LINKY V. 600mm
L2-03	POKOJ	21,28	LINO	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD U KUCH. LINKY V. 600mm
L2-04	KOUPELNA S WC	5,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
L2-05	KOMORA	4,95	LINO	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	

L2 - POKOJ DVOULŮŽKOVÝ LEVÝ

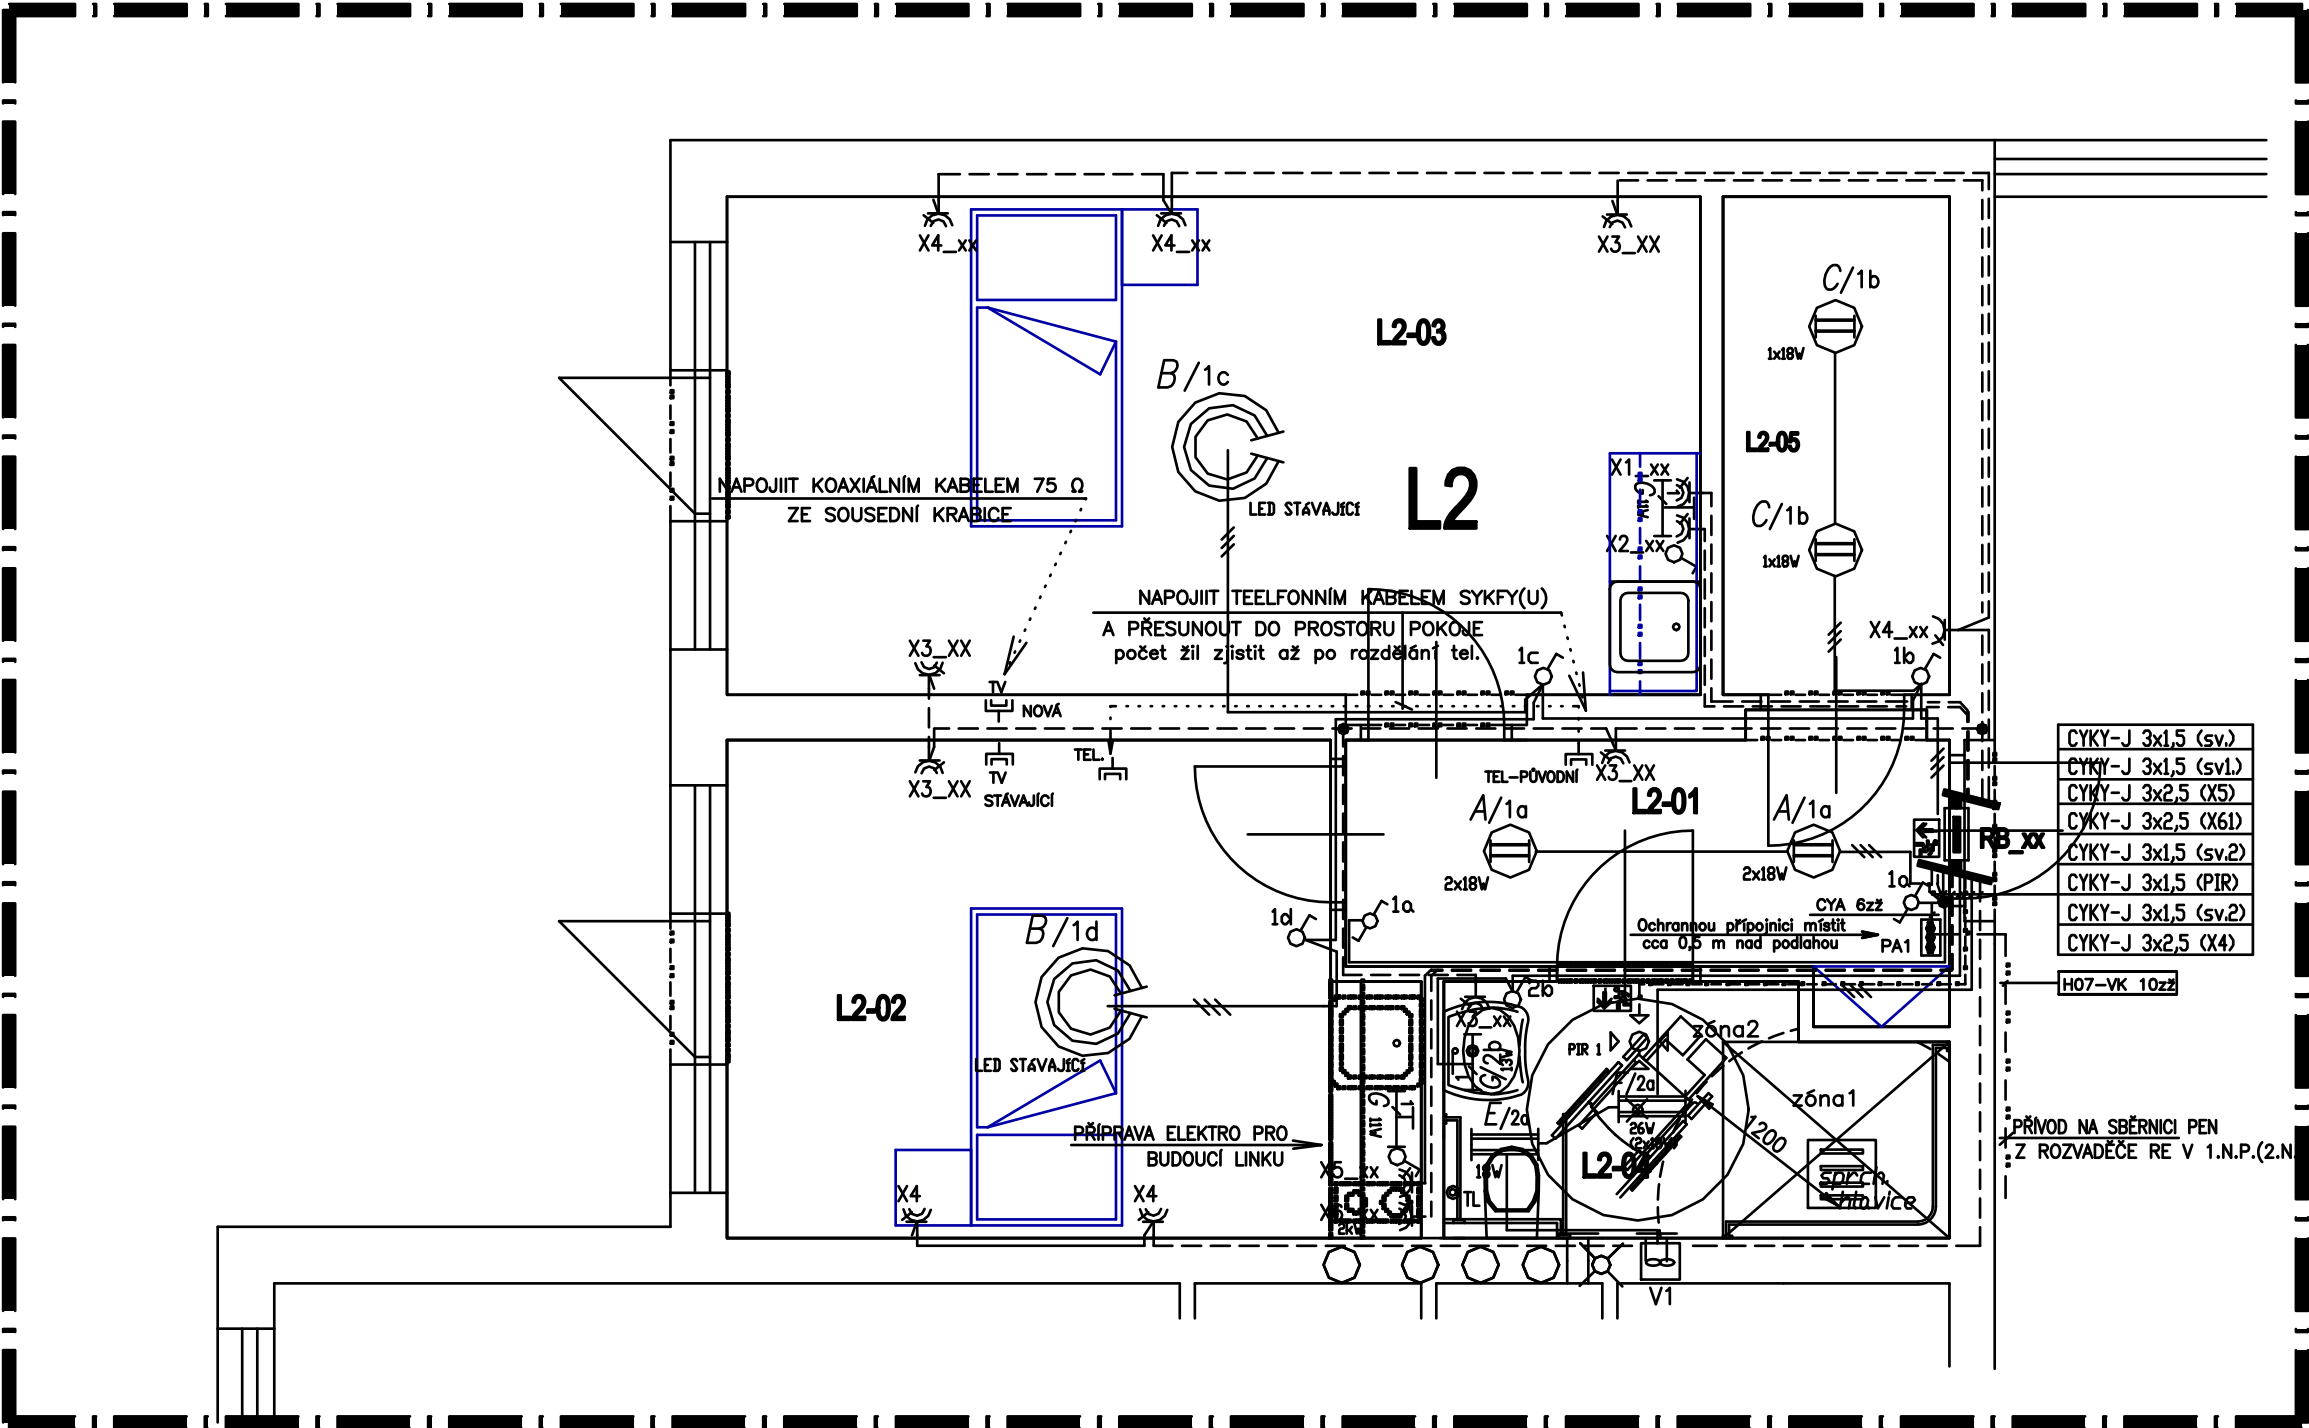

DISPOZICE 2.N.P. JE SHODNÁ ,ROZDÍLEM JE PRŮNIK HRAN STROPNÍ ČÁSTI PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK VČ. SVĚTLA POD LINKOU PROVÉST NA MÍSTĚ Kabele pro telefon s ovl. dveří upřesnit na místě vč. zjištění počtu žil

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A Bytové svítidlo stropní s komp. zářivkou, 2x18W/230V, IP20
- B Stávající bytové svítidlo stropní LED (blíže neurčeno)
- C Bytové svítidlo stropní s komp. zářivkou ,1x18W/230V, IP20
- E Bytové svítidlo s komp. zářivkou , 1x18W/230V,IP44
- F Přisazené svítidlo s komp. zářivkou 1x26W/230V ,IP44
- G Svítidlo nástěnné s komp. zářivkou, 1x18W/230V, IP 41
- Svítidlo pod linku (dle výběru dodavatele 1x13W/230V, IP 40
- N Svítidlo nouzové s piktogramem LED , (1,2W/1hod), IP 22

LEGENDA

- NOVÝ PODRUŽNÝ BYTOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH IP40/20
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- SVĚTELNÉ OKRUHY (CYKY-J 3x1,5, 5x1,5)
- KABELY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU
- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY (CYKY-J3x2,5)
- OVĚŘOVACÍ VEDENÍ PRO DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMÍTKOU ,tazení 1 10A/250V
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKOU,tazení 5, 10A/230V
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ POD OMÍTKOU ,tazení 6, 10A/230V
- ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ 16A/230V POD OMÍTKOU (NA POVRCH)
- ZÁSUVKA DVOJITÁ ,16A/250V, IP40
- TLAČÍTKO PŘÍVOLACÍHO SYSTÉMU
- AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM 20W/230V
- KRABICOVÁ ROZVODKA POD OMÍTKOU
- ČIDLO + DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI PRO OVL. VENTILÁTOR A OSVĚTLENÍ NA STROPĚ NAPŘ. LUXMASTER BLS min IP 41
- EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE V KRABICI cca 0,5m NAD PODLAHOU

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C-S str. 50Hz,400V/230V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,ZYŠENÁ POSPOJOVÁNÍM
- SVĚTLENÉ OBVODY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PŘIPOJENY KE SVĚTELNÝM OKRUHŮM
- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J 3x2,5 A BUDOU CHRÁNĚNY DOPĚLNĚ OCHRANOU S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.
- SÍLOVÉ OKRUHY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J 3x1,5 (5Jx1,5)
- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU, VYJÍMEČNĚ V OCHRANNÝCH LÚSTÁCH
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA NAPOJIT Z NEJBLIŽŠÍHO SVĚTELNÉHO OKRUHUSVÍTIDEL V POKOJÍCH BUDE NOVÁ
- VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE VČ. PŘÍSTROJŮ KROMĚ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL V POKOJÍCH BUDE NOVÁ

OZNAČENÍ ROZVADĚČŮ RB_xx ZA "xx" DOPLNIT ČÍSLA BYTŮ, STEJNĚ JAKO U OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ SPOLEČNĚ PRO TYTO BYTOVÉ JEDNOTKY: B3, C15, B102, B105, B107, B110, C102, C104, C109, C111

ELEKTROINSTALACE PROVEDENA SHODNĚ U ZRCADLOVĚ OTOČENÝCH BYTŮ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Registrace: OŽO 00 Č.LIPA	Josef GROLMUS
J.GROLMUS	J.GROLMUS	pod. č.j.22365/92 ze dne 22.9.1992	autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb
		HIP: Ing. Petr Kučera	ČÍSLO 0500031 U nemocnice 2316 470 01 ČESKÁ LIPA IČO: 402 02 097 tel. 774/608625
MÍSTO: Česká Lípa	KRAJ: Liberecký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 171004	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR : město Česká Lípa náměstí T.G. Masaryka 1, 470 036 Česká Lípa		FORMATY 2A4	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY Na Blatech 3211 Česká Lípa Dokumentace obj. a tech. a technolog. zařízení D1.6- Silnoproudá elektrotechnika,elektronické komunikace		DATUM 11/2017	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO 1:50	
DISPOZICE 1.N.P. (2.N.P.)Část "A"-NOVÉ Dvojlůžkový pokoj levý L2-elektroinstalace		ČÍSLO VÝKRESU 17-1102-DPS-D.1.6/E-3	