
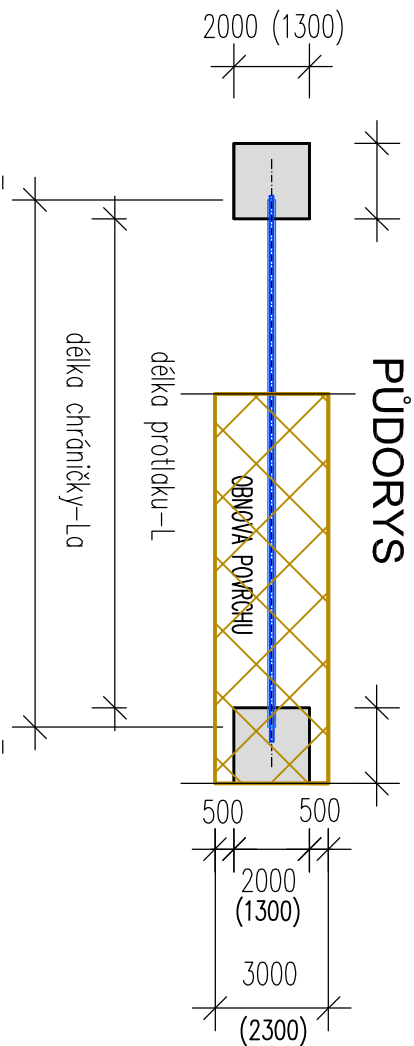


PŘÍČNÝ PŘECHOD KOMUNIKACE
III.třídy č.2629

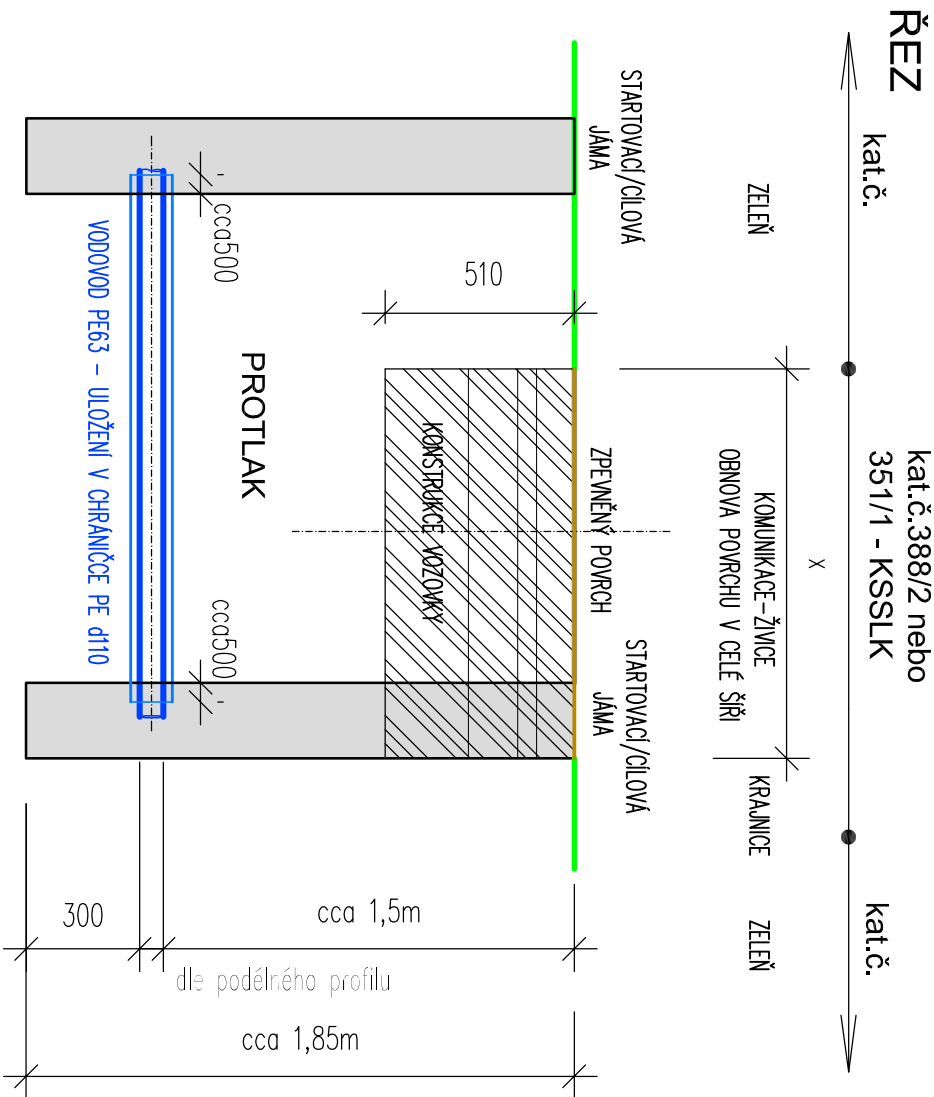

ULOŽENÍ POTRUBÍ VE STAVEBNÍCH JAMÁCH VČETNĚ OBNOVY PVRCHU
- VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

TABULKA PŘÍČNÝCH PROTLAKŮ KOMUNIKACÍ III/2629

PROTLAK	OZNAČENÍ VB	MAT PROFIL VODOVOD/CHRÁNIČKA	CHRÁNIČKA	
			DI.-L	DI.-La
řad A – st.329,0–339,2	V15A–V16A	PE d63 / PE d110	8,1m	9,1m
řad A2 – st.0,0–12,1	V7A–V25A	PE d63 / PE d110	10,0m	11,0m
řad A3 – st.0,0–11,8	V13A–V28A	PE d63 / PE d110	10,0m	11,0m
řad B – st.574,5–581,8	V15B–V16B	PE d63 / PE d110	4,8m	5,8m
řad B1 – st.0,0–10,0	V12B–V25B	PE d63 / PE d110	7,5m	8,5m

Objednatel:

Město Česká Lípa
náměstí T.G.Masaryka 1
470 36 Česká Lípa

Zpracovatel:

GREBNER

G

INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, spol. s r.o.
Jeseníova 52, 130 00 Praha 3
telefon: 222 581 021, fax: 271 774 495
e-mail: grebner@grebner.cz

Kraj / Obec: Liberecký / Česká Lípa

SOD objednatel: B05-7204/2015

Název akce:

VODOVOD ČASTOLOVICE

Zpracovatel část:

Zodp. projektant:

Ing. Hartmann

Vypracoval:

Ing. Vokurková

Kontrola:

Ing. Vlachynský

HIP:

Ing. Vokurková

Měřilko:

Formát:

1:20

A4

12/2017

Průběh:

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Číslo zakázky:

PGI 2060/15

Číslo přílohy:

D.5

Služba:

DPS

Změna:

výškový systém: BPV, souřadnicový systém: S-JTSK