



PŪDORYS 1.NP

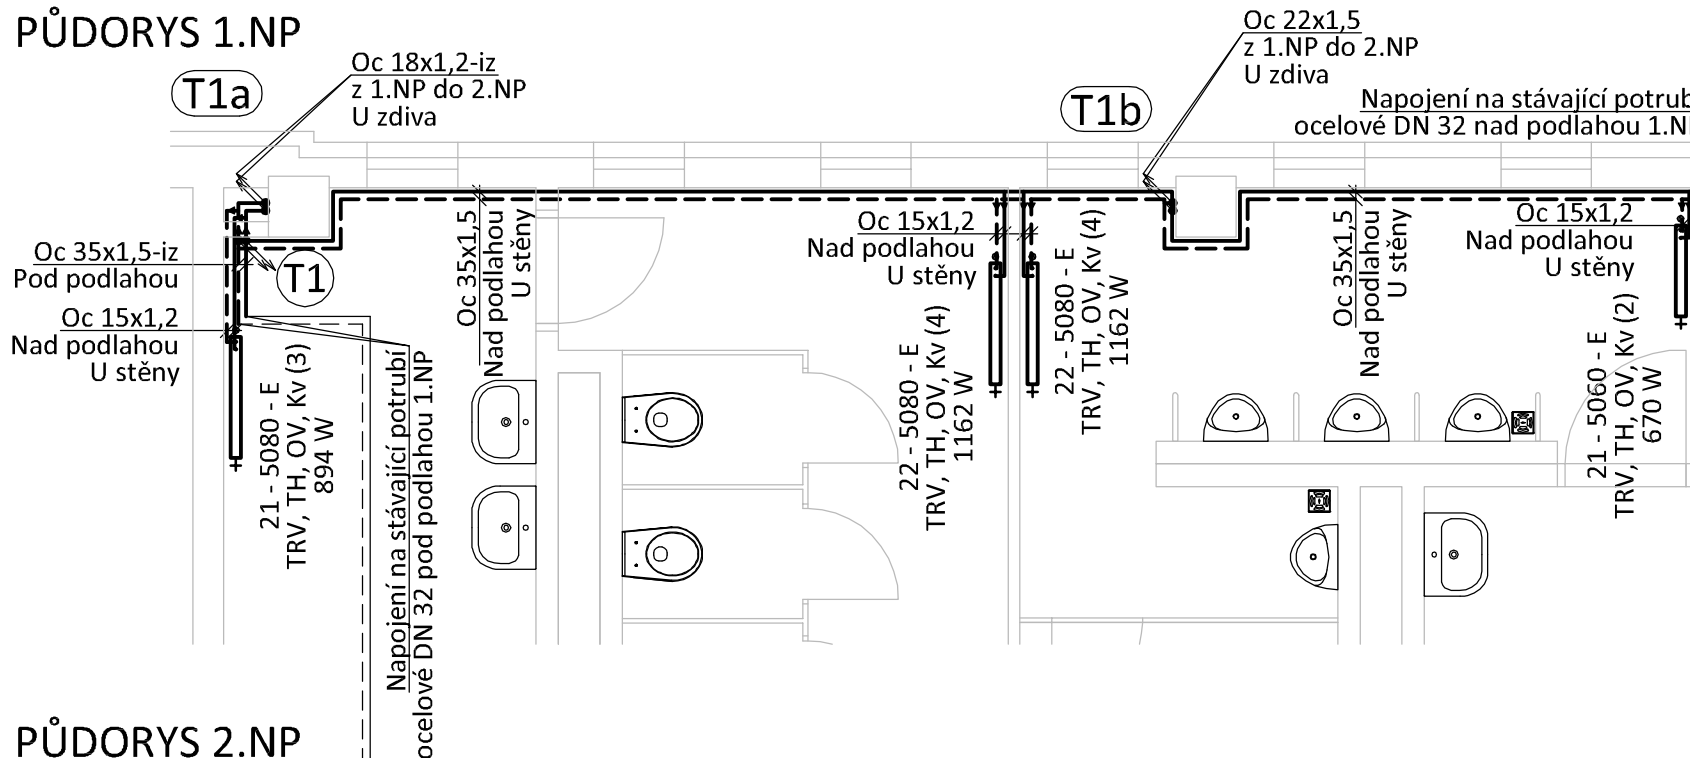

PŪDORYS 2.NP

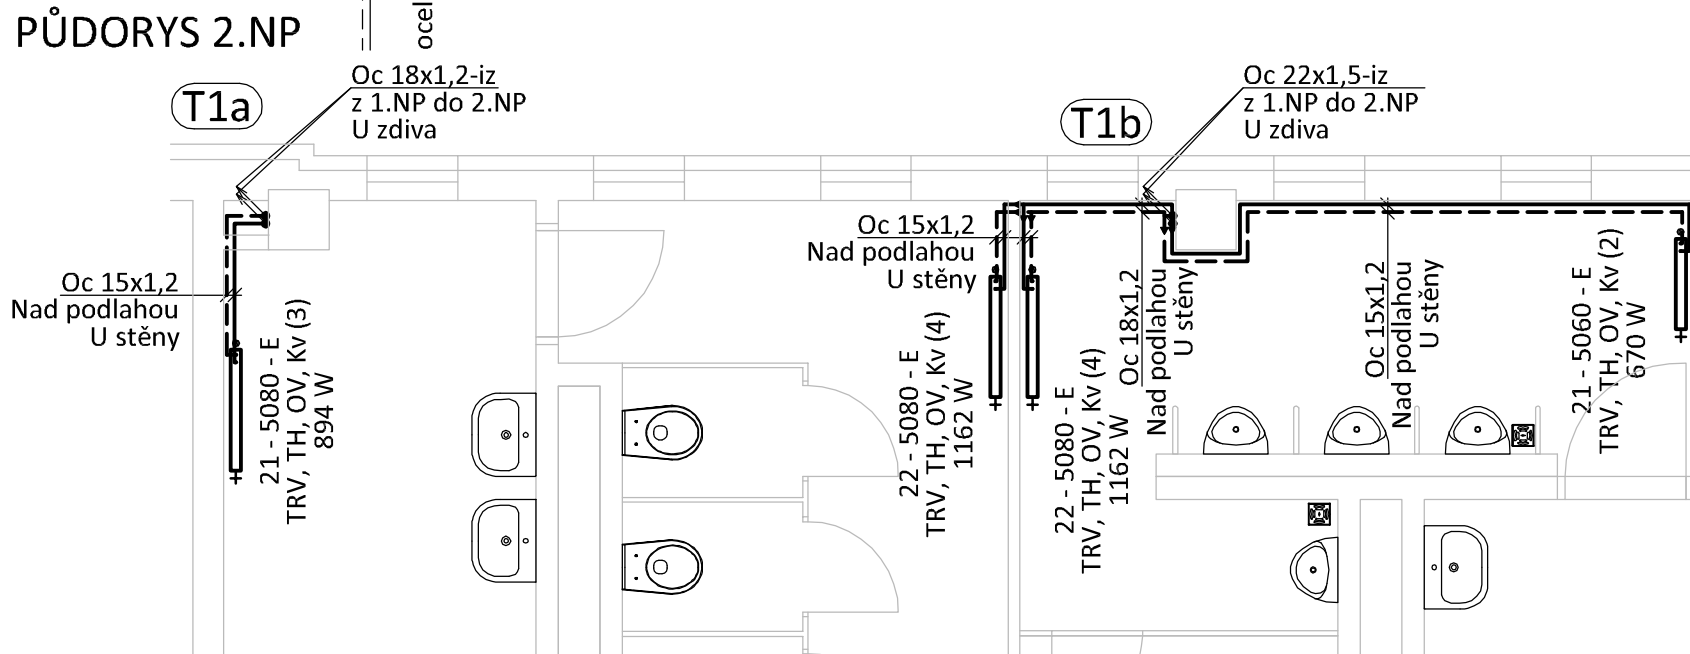


POZNÁMKY:


- Nová tělesa pod okny budou situována na jejich střed.
- Nové potrubí radiátorových rozvodů je z materiálu - uhlíková ocel (Oc).
- Veškeré nové zakryté potrubí je nutné izolovat tepelnou izolací.
- Izolované potrubí bude izolováno izolačními trubiciemi dle vyhl. č. 193/2007 Sb..
- Předpokládaný teplotní spád otopné soustavy je 90/70 °C.
- Integrované termostatické ventily otopných těles jsou součástí dodávky otopných těles.
- Odvzdušňovací ventily otopných těles jsou součástí dodávky otopných těles.
- Výšky vedení potrubí přizpůsobit vedení VZT, ELEKTRO a ZTI potrubí v nejvyšších místech osadit odvzdušňovací ventily.
- Při realizaci je možné nahradit navržené výrobky jinými při dodržení technických parametrů a dimenzí.
- Pozor! Při návrhu projektant vycházel ze skutečností, které bylo možné zjistit vizuální prohlídkou na stavbě v době zpracování této dokumentace. Pokud dojde při zahájení stavby ke zjištění jiných skutečností, než je předpokládáno, bude muset být návrh v rámci stavby přiměřeně upraven dle nově zjištěných skutečností (předpoklad změna dimenze a materiálu stávajících potrubí).
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.




LEGENDA PROSTUPŮ A DRÁŽEK:

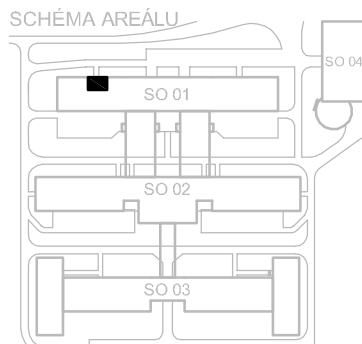- Prostupy jednotlivých konstrukcí 150x100 mm.

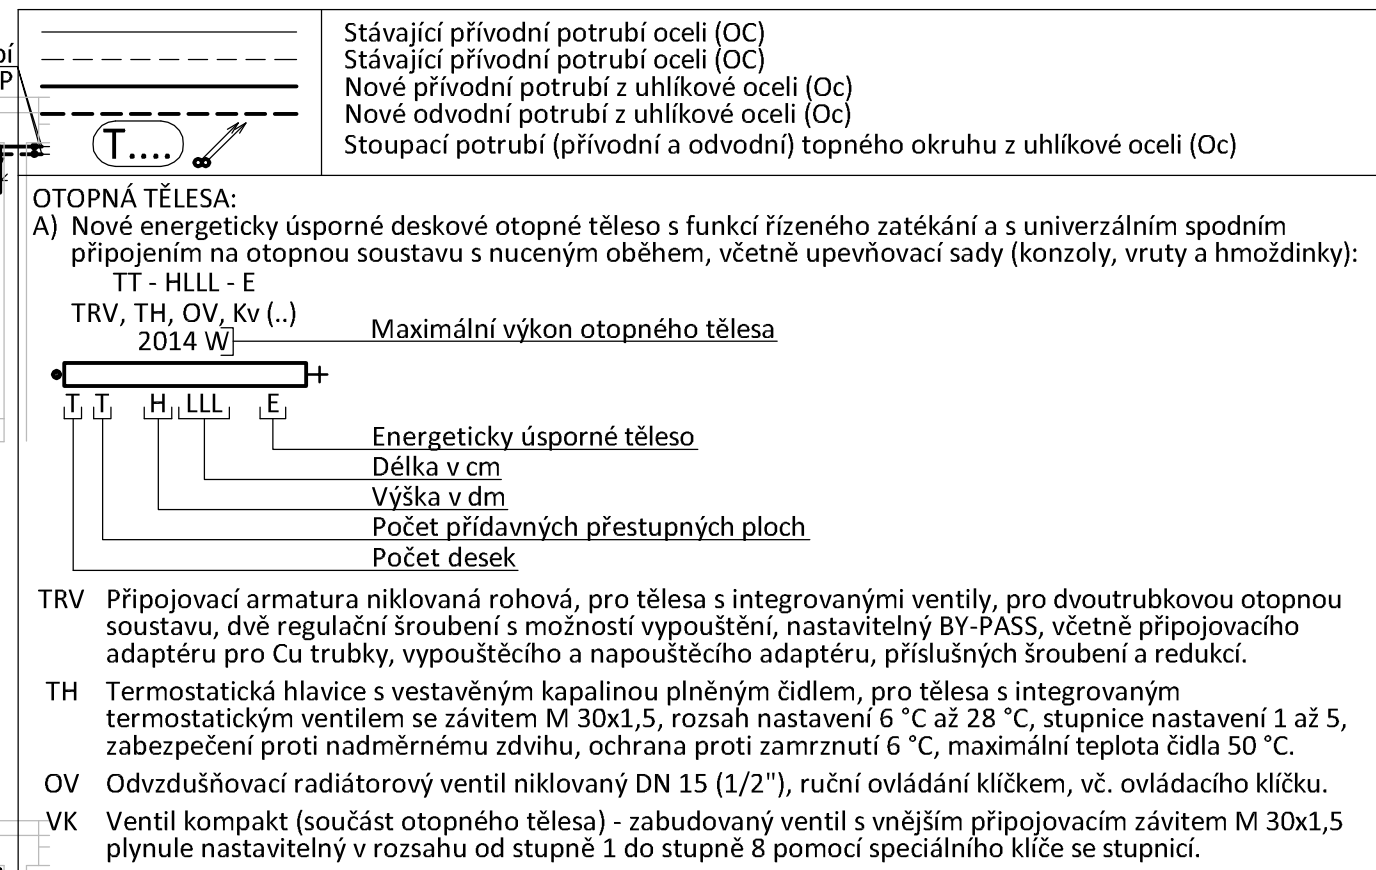

LEGENDA PRVKŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ



Investor:	Město Česká Lípa T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428			
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Projektant částí PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o.  <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov			
Místo stavby:	28. října č. p. 2733, 470 01 Česká Lípa, okres Česká Lípa	Datum:	leden 2018	
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1732	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:	
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar			
Projektant:	Bc. Tomáš Linek			
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský			
Název stavby:	Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa			
Stavební objekt:	SO 01 L - Sociální zázemí levá část			
Část dokumentace:	D.1.4.2 Ústřední vytápění			
Název dokumentu :	Nový stav Půdorys 1.NP a 2.NP		Číslo dokumentu:	Měřítko:
			03	1:50