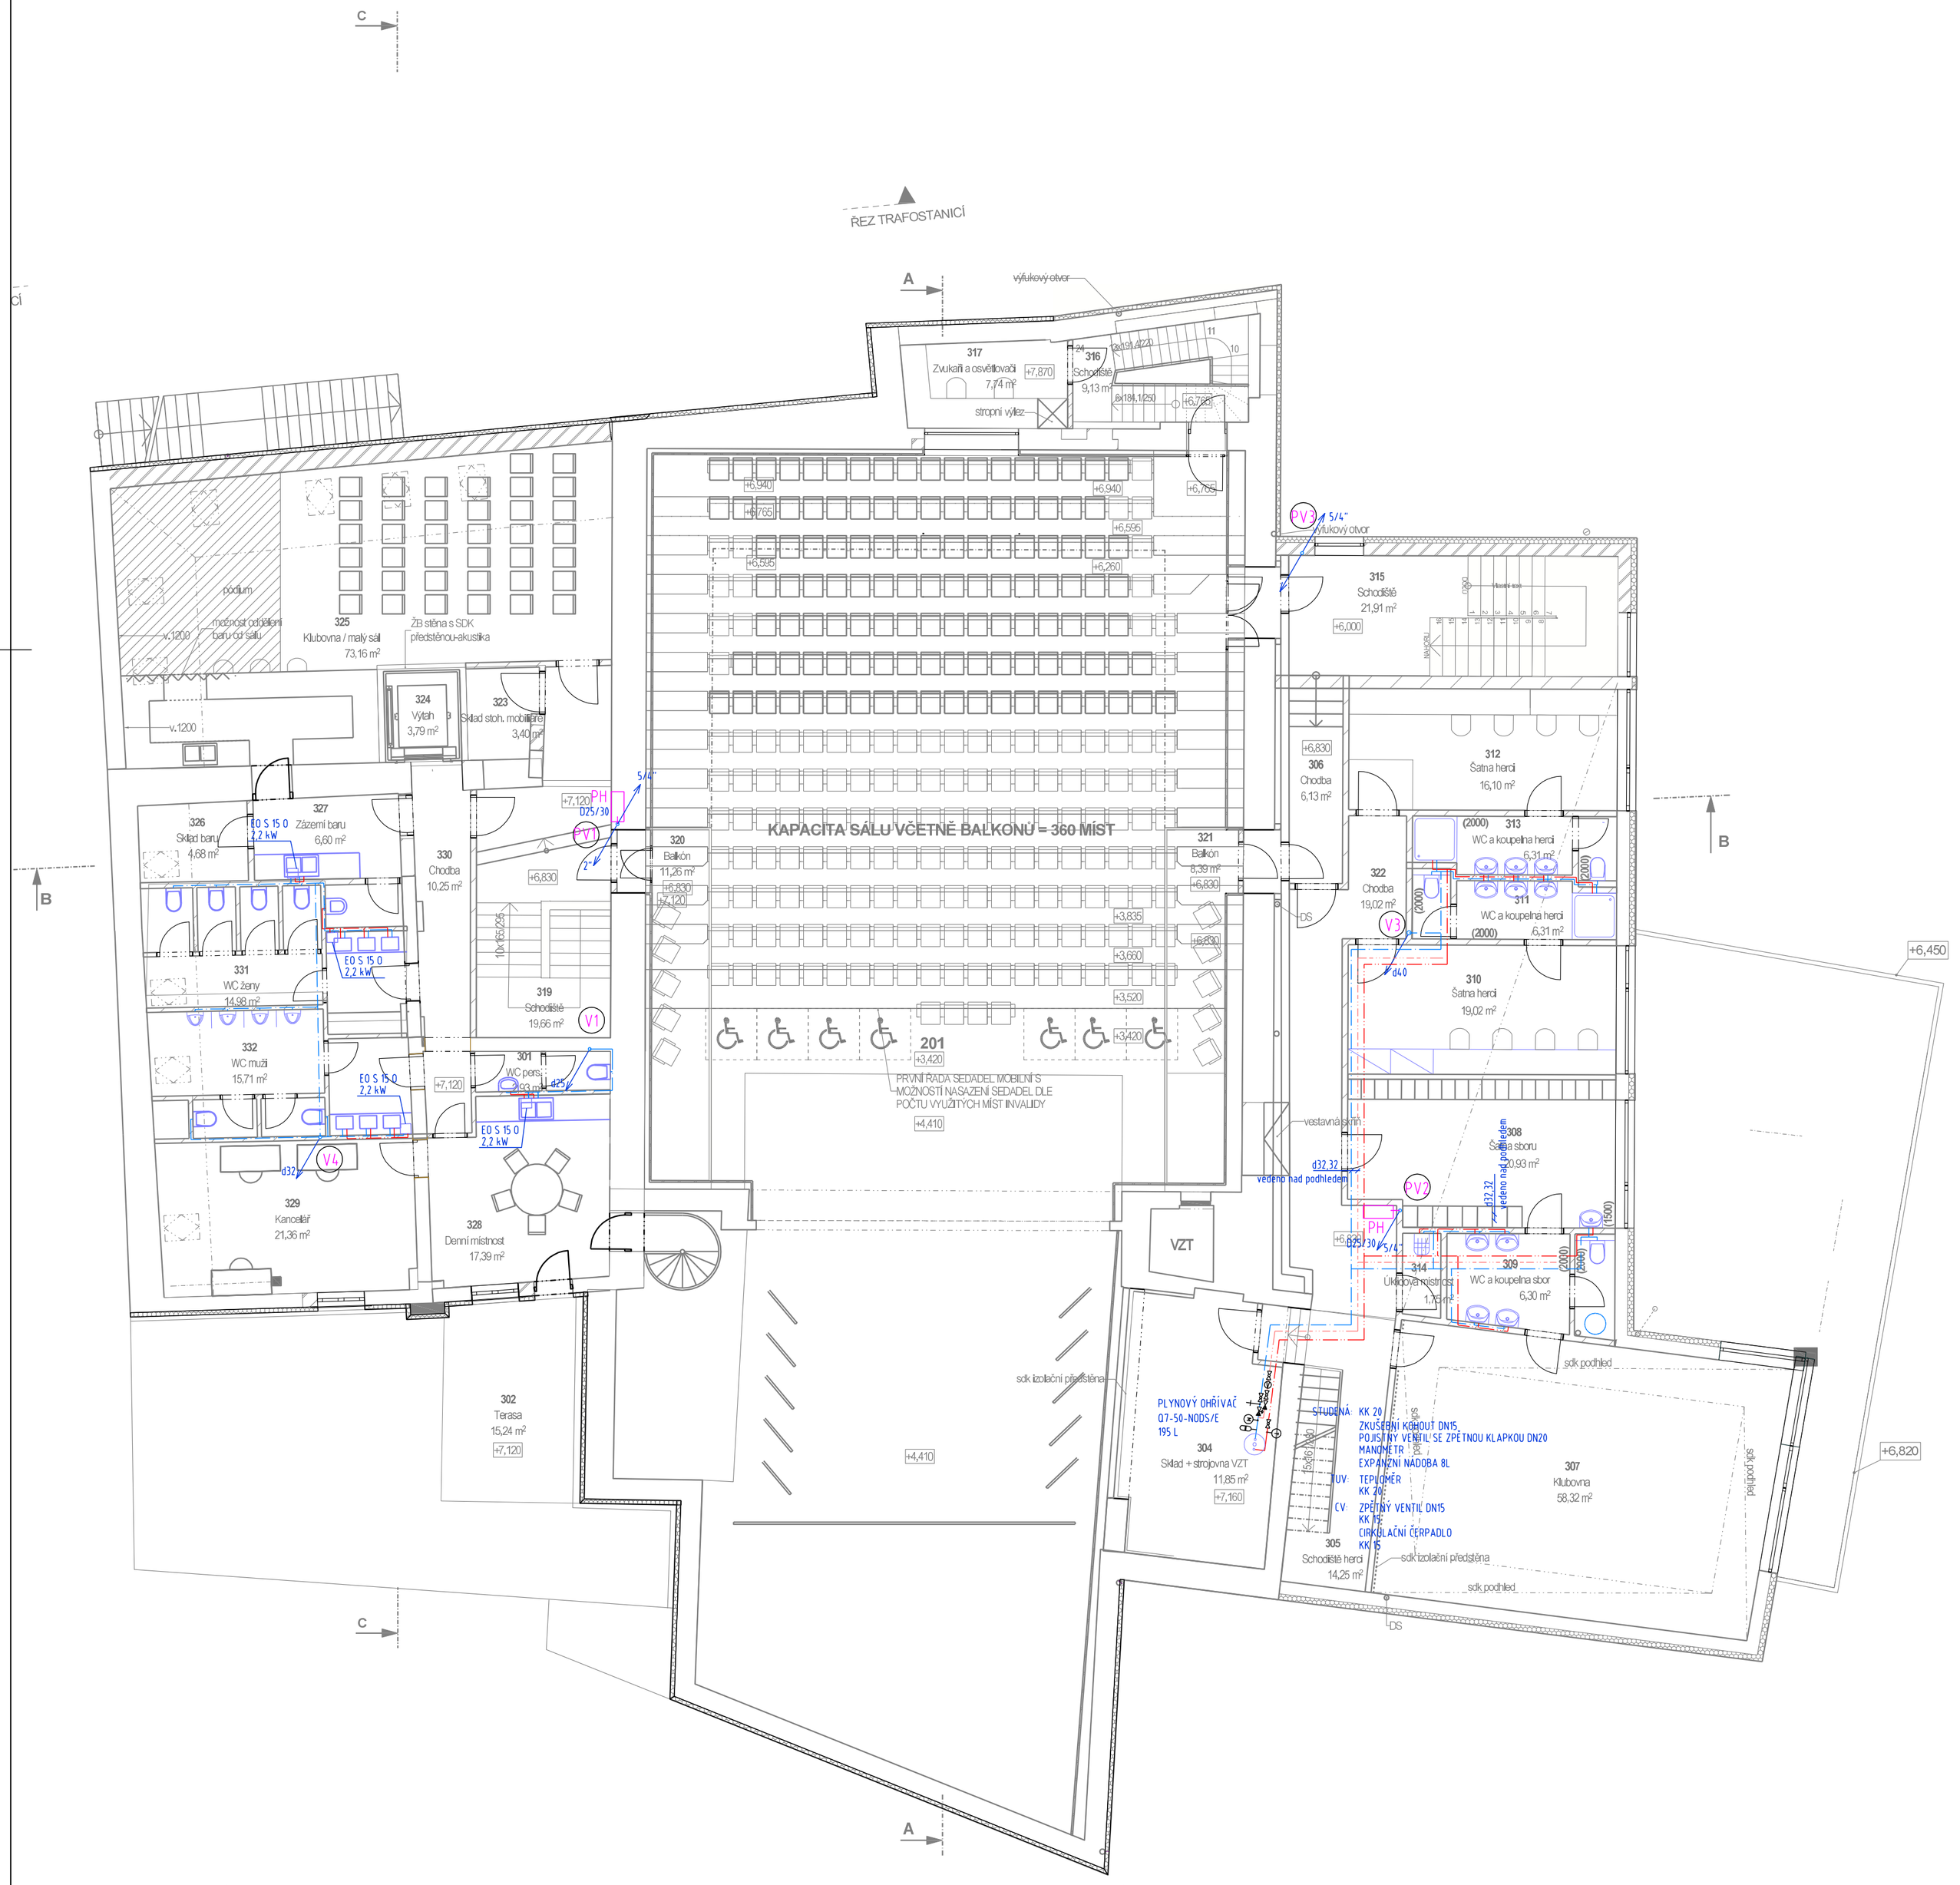

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
301	WC pers.	3
302	Terasa	15
304	Sklad + strojovna VZT	12
305	Schodiště herci	14
306	Chodba	6
307	Klubovna	58
308	Šatna sboru	21
309	WC a koupelna sbor	6
310	Šatna herci	19
311	WC a koupelna herci	6
312	Šatna herci	16
313	WC a koupelna herci	6
314	Úklidová místnost	2
315	Schodiště	22
316	Schodiště	9
317	Zvukaři a osvětlovači	8
319	Schodiště	20
320	Balkón	11
321	Balkón	8
322	Chodba	19
323	Sklad stoh. mobiliáře	3
324	Výtah	4
325	Klubovna / malý sál	73
326	Sklad baru	5
327	Zázemí baru	7
328	Denní místnost	17
329	Kancelář	21
330	Chodba	10
331	WC ženy	15
332	WC muži	16
334	Strojovna VZT	8
		460 m²

LEGENDA:

— — — — — — POŽÁRNÍ VODOVOD - OCEL. POTRUBÍ ZÁVIT. POZINKOVANÉ + IZ.

— — — — — — ROZVOD PITNÉ VODY - OCEL. POTRUBÍ ZÁVIT. POZINKOVANÉ, RESP. PLASTOVÉ POTRUBÍ + IZ.

— — — — — — TÚV - OCEIL POTRUBÍ ZÁVIT. POZINKOVANÉ, RESP. PLASTOVÉ POTRUBÍ + IZ.

— — — — — — CIRKULACE TÚV - OCEL. POTRUBÍ ZÁVIT. POZINKOVANÉ

POZNÁMKA:

ROZVOD PITNÉ STUDENÉ VODY, VEDENÝ VOLNĚ, BUDE Z OCELOVÝCH POZINK. ZÁVITOVÝCH TRUBEK,
OSTATNÍ ROZVODY BUDOU Z PPR (STUDENÁ PN10, TUV A CIRKULACE PN 20).
INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.

POTRUBÍ BUDE V CELÉM ROZSAHU IZOLOVÁNO NÁVLEKY Z LEHČENÉHO PE
(STUDENÁ tl. 6 mm, TUV + CIRK. tl. DLE DN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA).

PLASTOVÉ POTRUBÍ JE KÓTOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM POTRUBÍ (d)
POTRUBÍ OCELOVÉ A ARMATURY JSOU KÓTOVÁNY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ POTRUBÍ (DN).

KVŮLI PŘEHLEDNÉMU GRAFICKÉMU ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY
A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.

PODHLEDOVÉ KAZETY, NAD NIMIŽ BUDOU UMÍSTĚNY UZÁVĚRY, MUSÍ BÝT ODNIMATELNÉ, PŘÍSTUPNÉ A OZNAČENÉ.

ROZVODY VODY BUDOU MONTOVÁNY AŽ PO MONTÁŽI POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC1 KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ VČ. VESTAVĚNÉ SPLACHOVACÍ HADŮRKY
NAPOJIT PŘES ROHOVÝ UZÁVĚR DN15 S PROPOJOVACÍ HADIČKOU VE VÝŠCE +1,000
SEDÁTKO V ÚROVNI +0,500
ODPAD DN 100 VE VÝŠCE +0,325

WC KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ VČ. VESTAVĚNÉ SPLACHOVACÍ HADŮRKY
NAPOJIT PŘES ROHOVÝ UZÁVĚR DN15 S PROPOJOVACÍ HADIČKOU VE VÝŠCE +1,000
ODPAD DN 100 VE VÝŠCE +0,225

Pi PISOÁR SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM
NAPOJIT PŘES ROHOVÝ UZÁVĚR DN15 VE VÝŠCE +0,830
ODPAD DN 40 VE VÝŠCE +0,400

VYL KERAMICKÁ VÝLEVKA S PÁKOVOU NÁSTĚNNOU BATERIÍ S RAMÍNKEM DÉLKY 300 mm
NAPOJIT NA NÁSTĚNKY K24.7 VE VÝŠCE +1,100
ODPAD DN 100 VE VÝŠCE +0,170

Ui DITURVITOVÉ UMYVADLO PRO TĚL. POSTIŽENÉ S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
NAPOJIT PŘES DVOJICI ROHOVÝCH UZÁVĚRŮ DN15 VE VÝŠCE +0,600
ODPAD DN 40 VE VÝŠCE +0,500

U1 UMYVADLO-KAMENNÁ DESKA, DODÁVKA RETIÉRU SE STOJÁNKOVOU TLAČÍTKOVOU BATERIÍ
NAPOJIT PŘES DVOJICI ROHOVÝCH UZÁVĚRŮ DN15 VE VÝŠCE +0,500
ODPAD DN 40 VE VÝŠCE +0,530

U DITURVITOVÉ UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
NAPOJIT PŘES DVOJICI ROHOVÝCH UZÁVĚRŮ DN15 VE VÝŠCE +0,500
ODPAD DN 40 VE VÝŠCE +0,530

S SPRCHOVÁ VANIČKA S NÁSTĚNNOU BATERIÍ DO SPRCHY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAPOJIT NA NÁSTĚNKY VE VÝŠCE +1,100
ZÁPACH UZ DN 50

INVESTOR
MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa

AKCE
REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ
Panská 219, Česká Lípa

STUPEŇ
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ČÁST
D.1. - POZEMNÍ OBJEKTY
D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.E - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. JIŘÍ ŠVESTKA	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	HIP	Ing.MICHAL SURKA
KONTROLOVAL	ZDEŇKA KOUDELKOVÁ	KONTROLOVAL	Ing. arch. MICHAELA FOLTÝNOVÁ

OBSAH VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP - VODA

Č. ZAKÁZKY:
DATUM 05/2018
FORMÁT A4
MĚŘÍTKO 1:100
Č. VÝKR. 1.4.E.11.
SADA