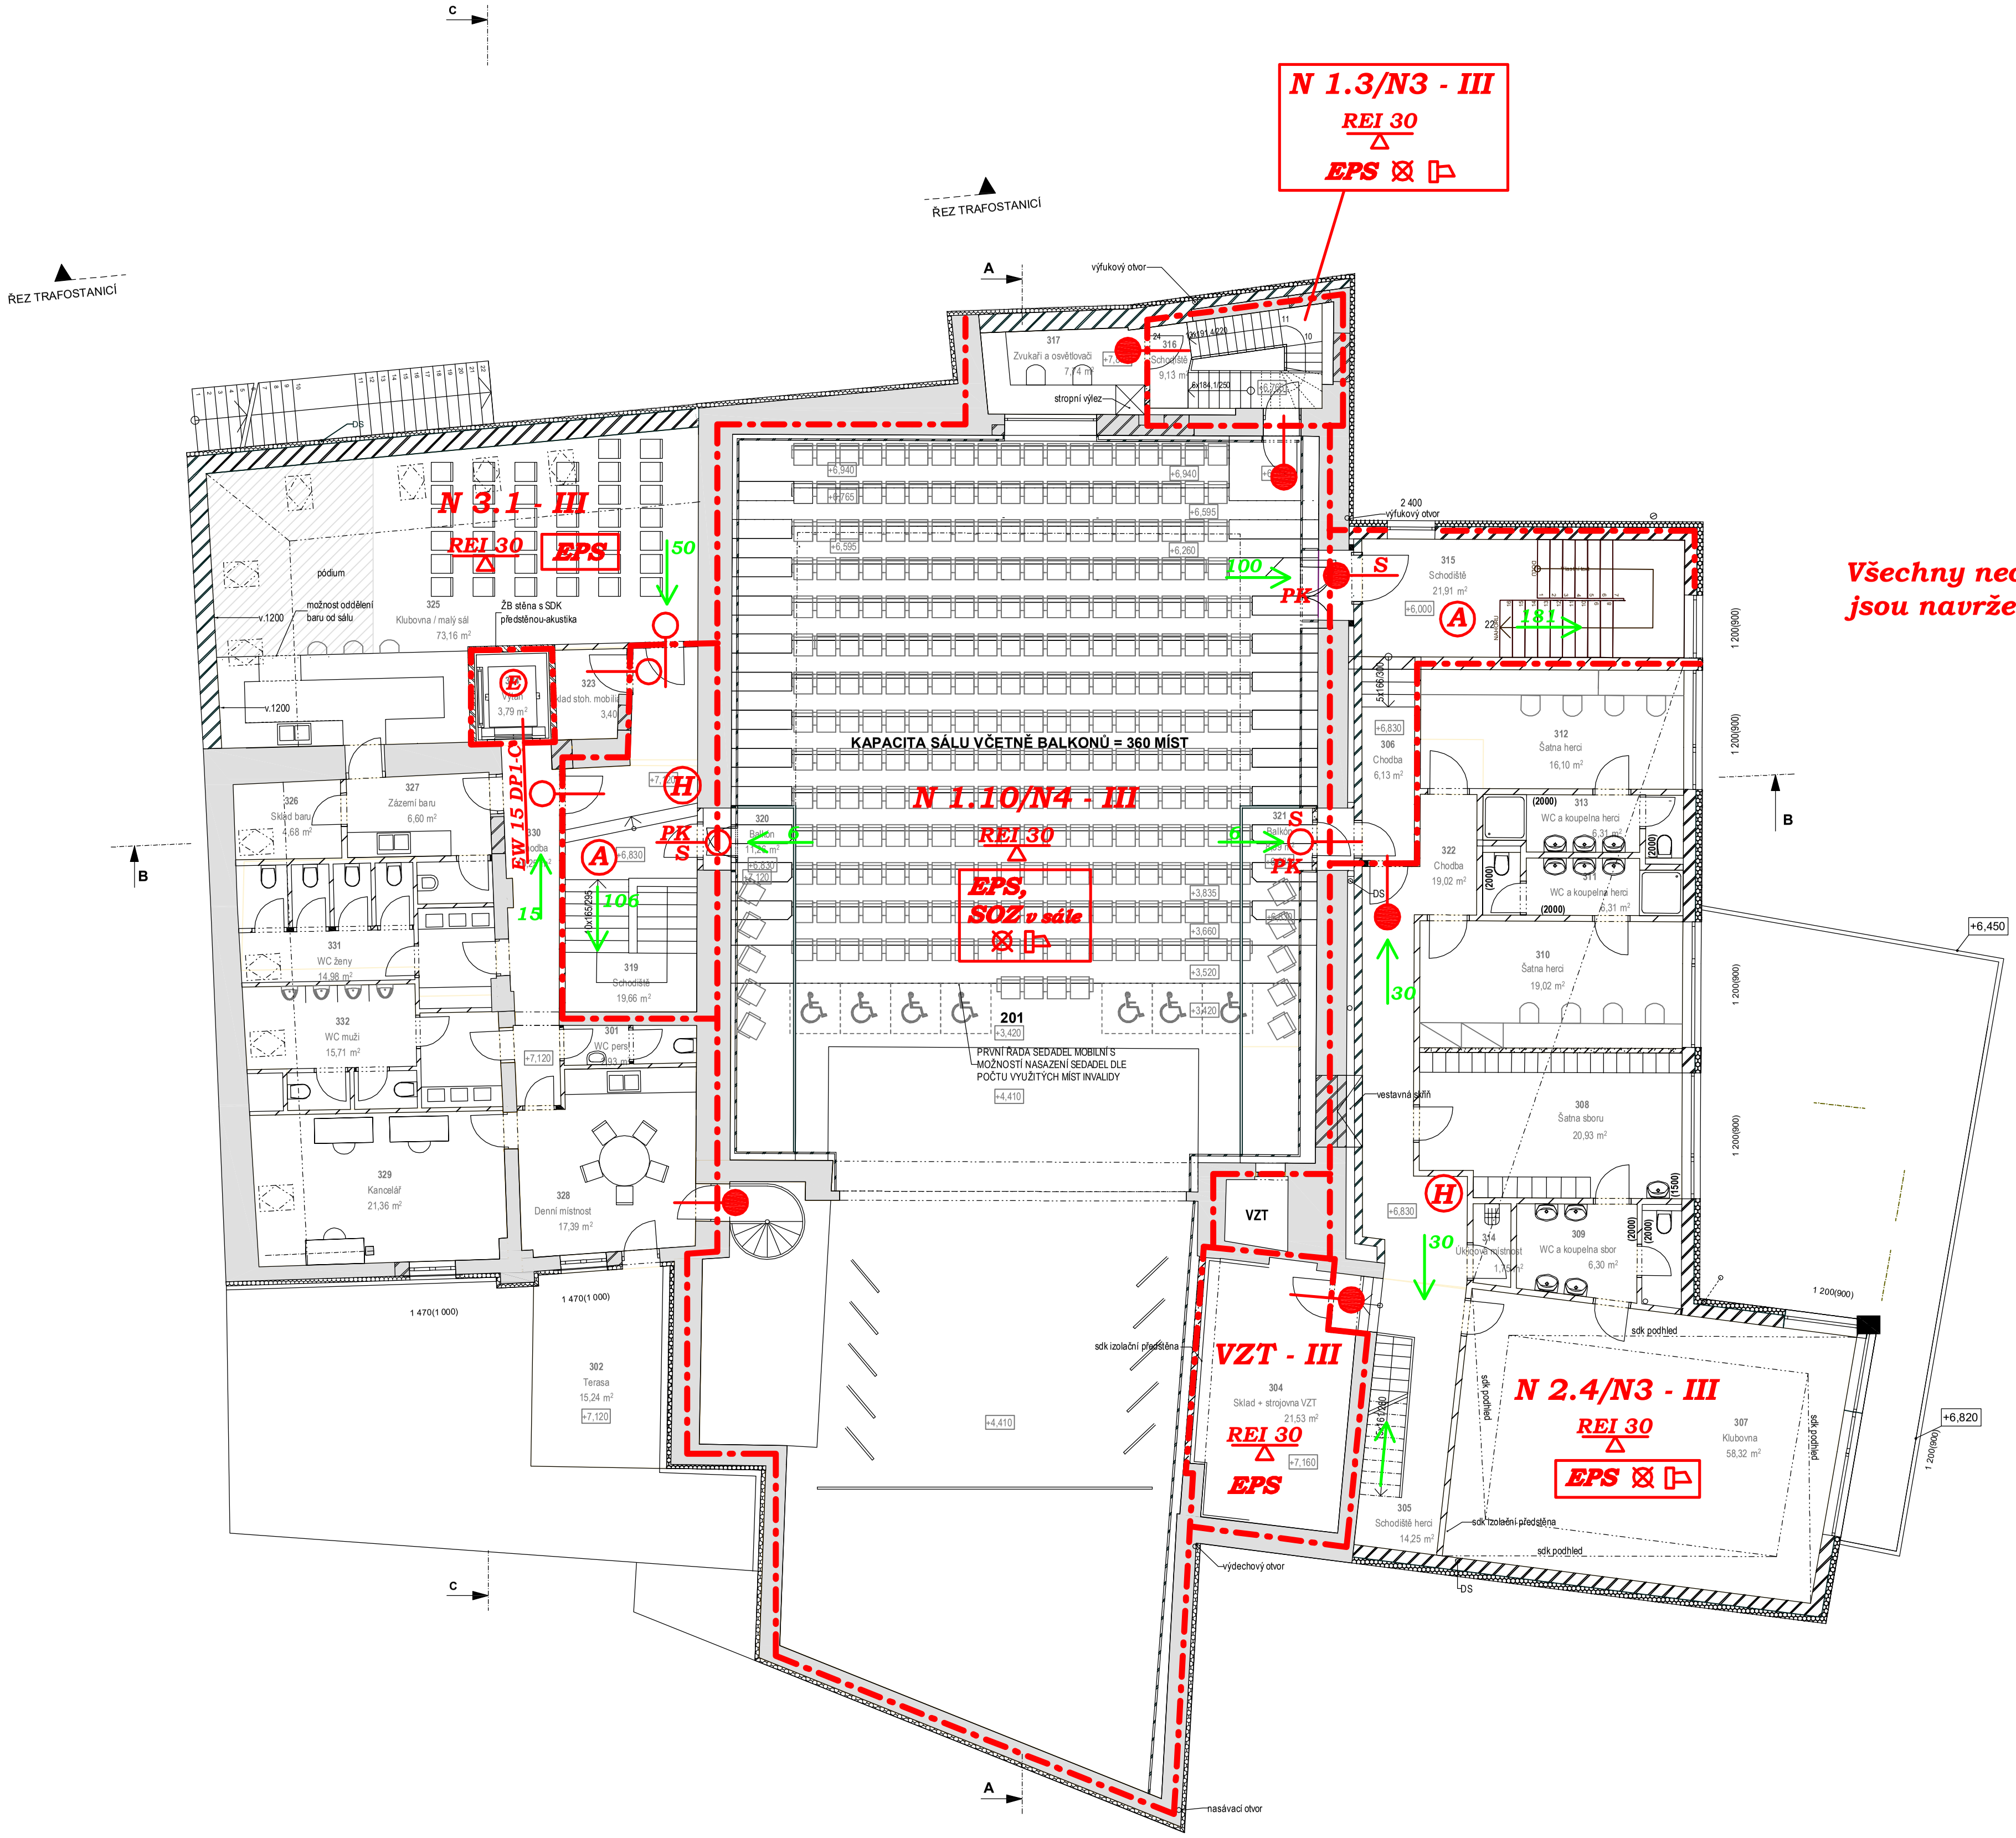

Všechny neoznačené požárně dělicí, nosné a obvodové konstrukce jsou navrženy s požární odolností minimálně 30 minut DP1

EW 15 DP3-C

EI 15 DP3-C

S Dveře kouřotěsné

Nouzové osvětlení

Akustické poplachové zařízení

Hadicový systém

PK Panikové kování