

Divadlo Česká Lípa

Popis : 137 Sklad kulis - nouzové osvětlení

Číslo projektu : 062109_10

Zákazník : Ing. Lubomír Žižlavský

Vypracoval : Vladimír Kypr

Datum : 22.09.2010

Popis projektu:

Svítidla:

9x I3 zářivkové přisazené 2x36W (z toho 3x NZ - I3N)


Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

1 Prostor

1.1 Popis, Prostor

1.1.1 Půdorys

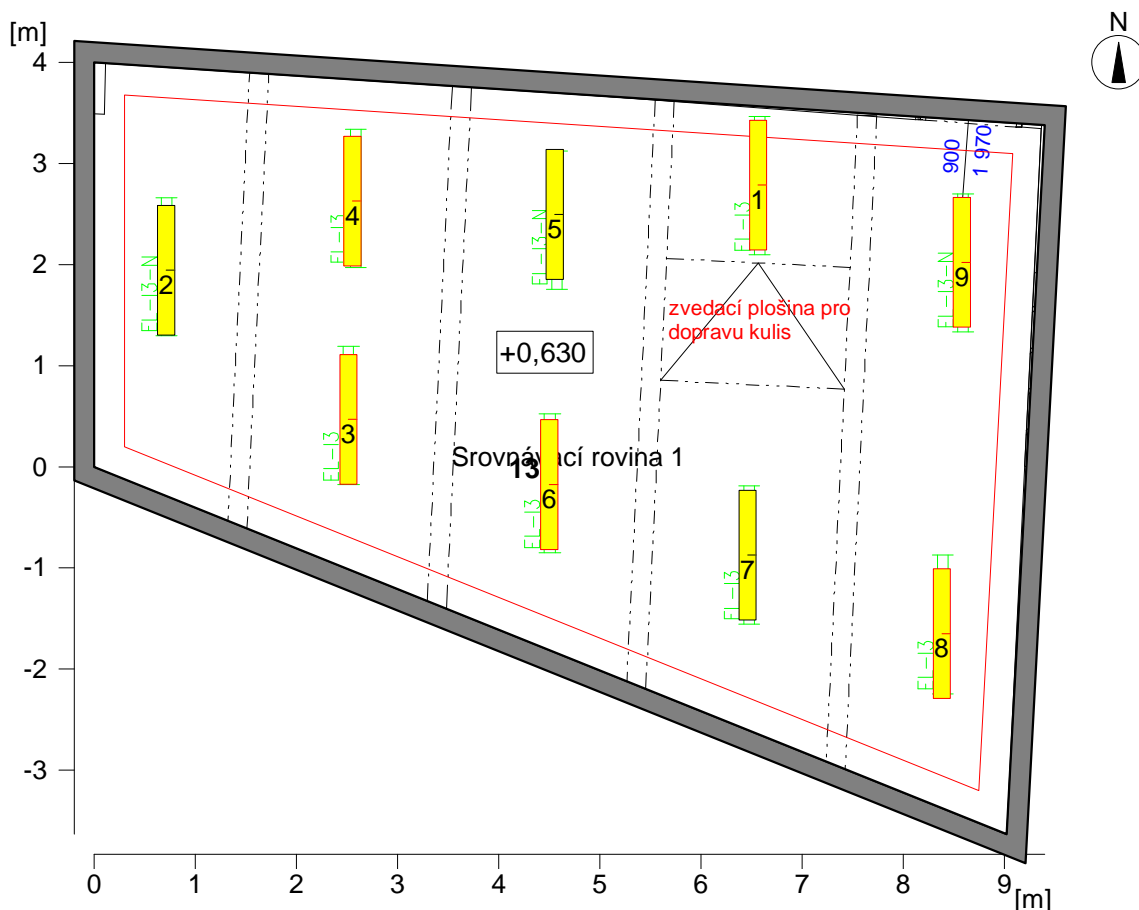


Stěna	x	y	Délka	Činitel odrazu	Konstrukční prvky
1	9.02 m	-3.63 m	9.73 m	20.0 %	Pi : Pilíř
2	9.40 m	3.38 m	7.02 m	20.0 %	Př : Příčka
3	0.00 m	4.00 m	9.42 m	20.0 %	Pp : Reálná pracovní plocha
4	0.00 m	0.00 m	4.00 m	20.0 %	Mp : Virtuální měřicí plocha
Podlaha				20.0 %	Sv : Světlík
Strop				40.0 %	Ob : Obráz
Výška místnosti		3.00 m			Ok : Okno
Výška srovnávací roviny		0.75 m			D : Dveře
					Ná : Nábytek

1 Prostor

1.2 Výsledky výpočtu, Prostor

1.2.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

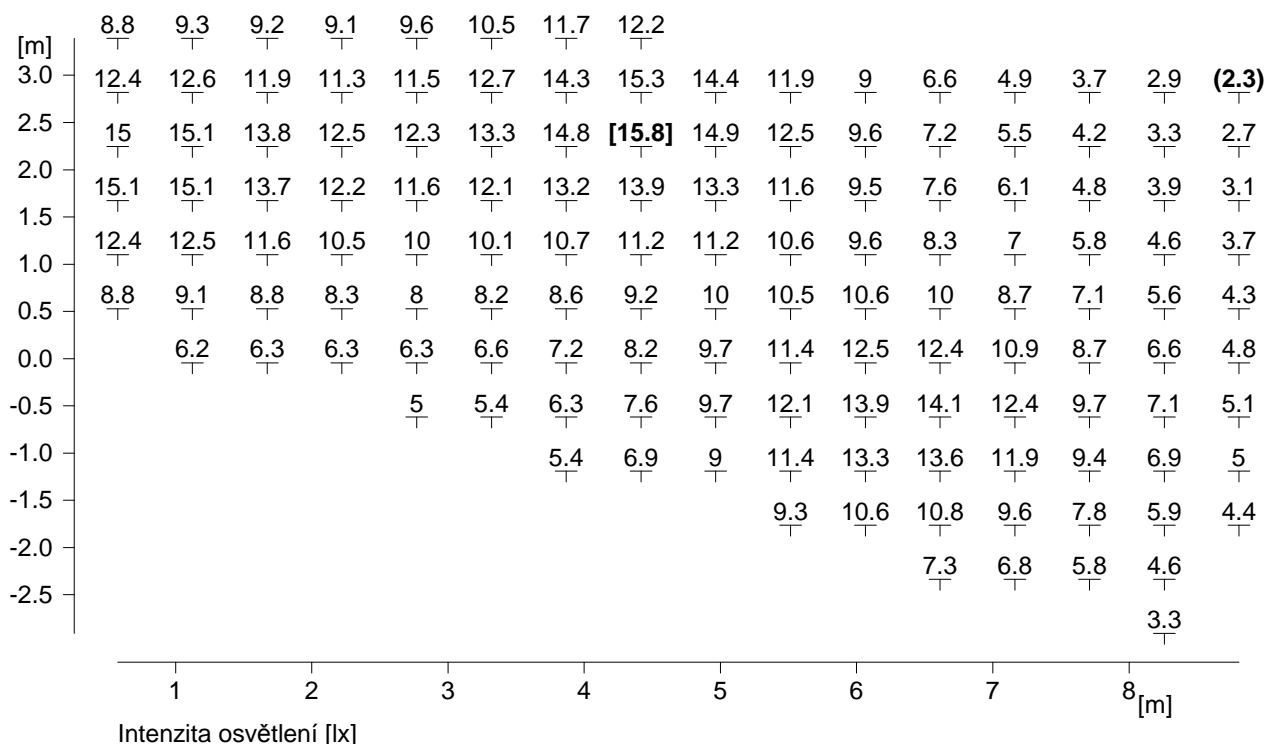

Výška srovnávací roviny	: 0.75 m
Udržovaná osvětlenost	Em : 9.3 lx
Minimální osvětlenost	Emin : 2.3 lx
Maximální osvětlenost	Emax : 15.8 lx
Rovnoměrnost g1	Emin/Em : 1 : 4.03 (0.25)
Rovnoměrnost g2	Emin/Emax : 1 : 6.83 (0.15)