



ul. Jiráskova

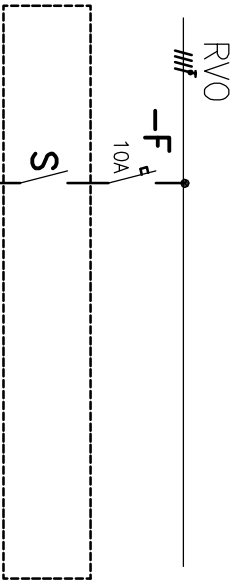

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

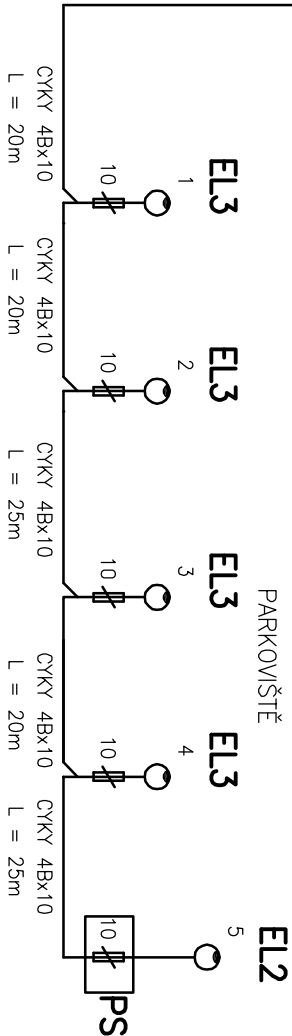

EL1 Svítidlo na fasádě stávající 70W

EL2 Svítidlo výbojkové na fasádě 70W


EL3 Sloup 4m včetně svítidla 70W

Kabeláž je provedena kabely CYKY .

Kabeláž bude uložena v zemi v hloubce 0,8m .

Drát FeZn D10 uložen ve výkopu prostorově oddělen od kabelu

Stožáry osvětlení připojit na toto uzemnění přes zkušební svorku

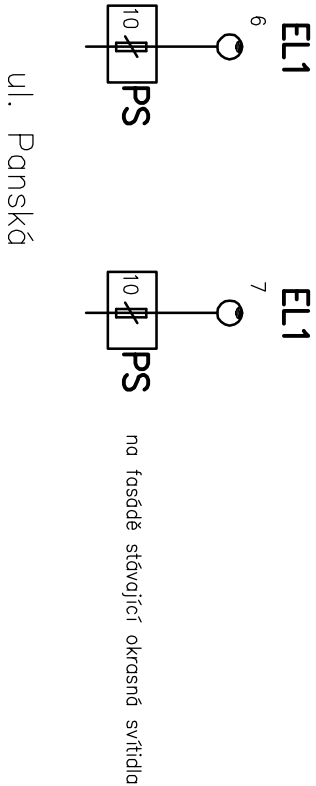


LEGENDA

Napájení : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C
Napájení : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed.2 odst. 412.1 a ČSN 33 2000-7-714 odst. 714.412.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41ed.2 odst. 413.1, 413.2 a ČSN 33 2000-7-714 odst. 714.413.

INVESTOR			
MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T.G.Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa			
AKCE			
REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ Panská 219, Česká Lípa			
STUPEŇ			
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
ČÁST		GENERALNÍ PROJEKTANT	
F.2. -INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2.3. VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		 Adam Rujbr Architects Špotská 22, 612 00 Brno – Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Holejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.ŽILAVSKÝ LUBOMÍR	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. JAN KOSTELKA
PROJEKTANT	Ing.ŽILAVSKÝ LUBOMÍR	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL	Ing.ŽILAVSKÝ LUBOMÍR	HIP	Ing.MICHAL SURKA
KONTROLOVAL	Ing.ŽILAVSKÝ LUBOMÍR	KONTROLOVAL	Ing. PETR SYBOBODA
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY: 2010 / 04	
Přehledové schéma sítě a jištění		DATUM	FORMÁT
		08/2010	A4 Č. VYKR.
		MĚŘÍTKO	
		1:1	2.3.5
		SADA	