


ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ  
min 20 (24) modul

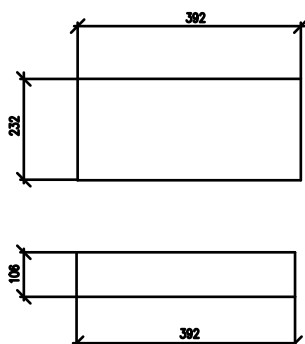

KRYTÍ : IP30  
ROZMĚRY : DLE VÝBĚRU DODAVATELE  
NÁTĚR : TYPOVÝ  
OBSLUHA : PRACOVNÍK POUČENÝ  
PŘÍVOD : VRCHEM  
VÝVODY : VRCHEM  
JMEN. PROUD: 25A  
ZKRATOVÁ ODOLNOST: 10kA  
Poznámka: Typ skříňky s plechovými dvířky  
Pi=5,5 kW  
Pp=4,4kW


Napěťová soustava : Pro přívod 3+PEN ~50Hz, 400/230V/TN-S  
Pro vývody 3+NPE ~50Hz, 400/230V/TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed2 automatickým odpojením od zdroje  
doplněná proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

List: 1  
Listů: 2

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2018-01	Východí výdání

		<b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A VODOINSTALACÍ</b> <b>MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA</b>	
<b>D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a el. komunikace</b>		<b>ROZVADĚČ R-21-1N.P.-Jednopolové schéma</b>	
<b>HP:</b> Ing. Libor Kubát ±0,000=""" m.n.m BPV	<b>Investor</b>	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1 470 36 Česká Lípa IČ 00280428, DIČ CZ00280428	<b>PARÉ ČÍSLO:</b>
<b>ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:</b> Josef Grobus	<b>Město stavby</b> Kraj	Česká Lípa Liberecký	
<b>VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI:</b> Josef Grobus	<b>Číslo zakázky</b> Měřítko Účel PD	1-2018LK-DP8 1:10 Dokumentace pro provádění stavby	<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b> <b>D.1.4.4-E8</b>