


ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU

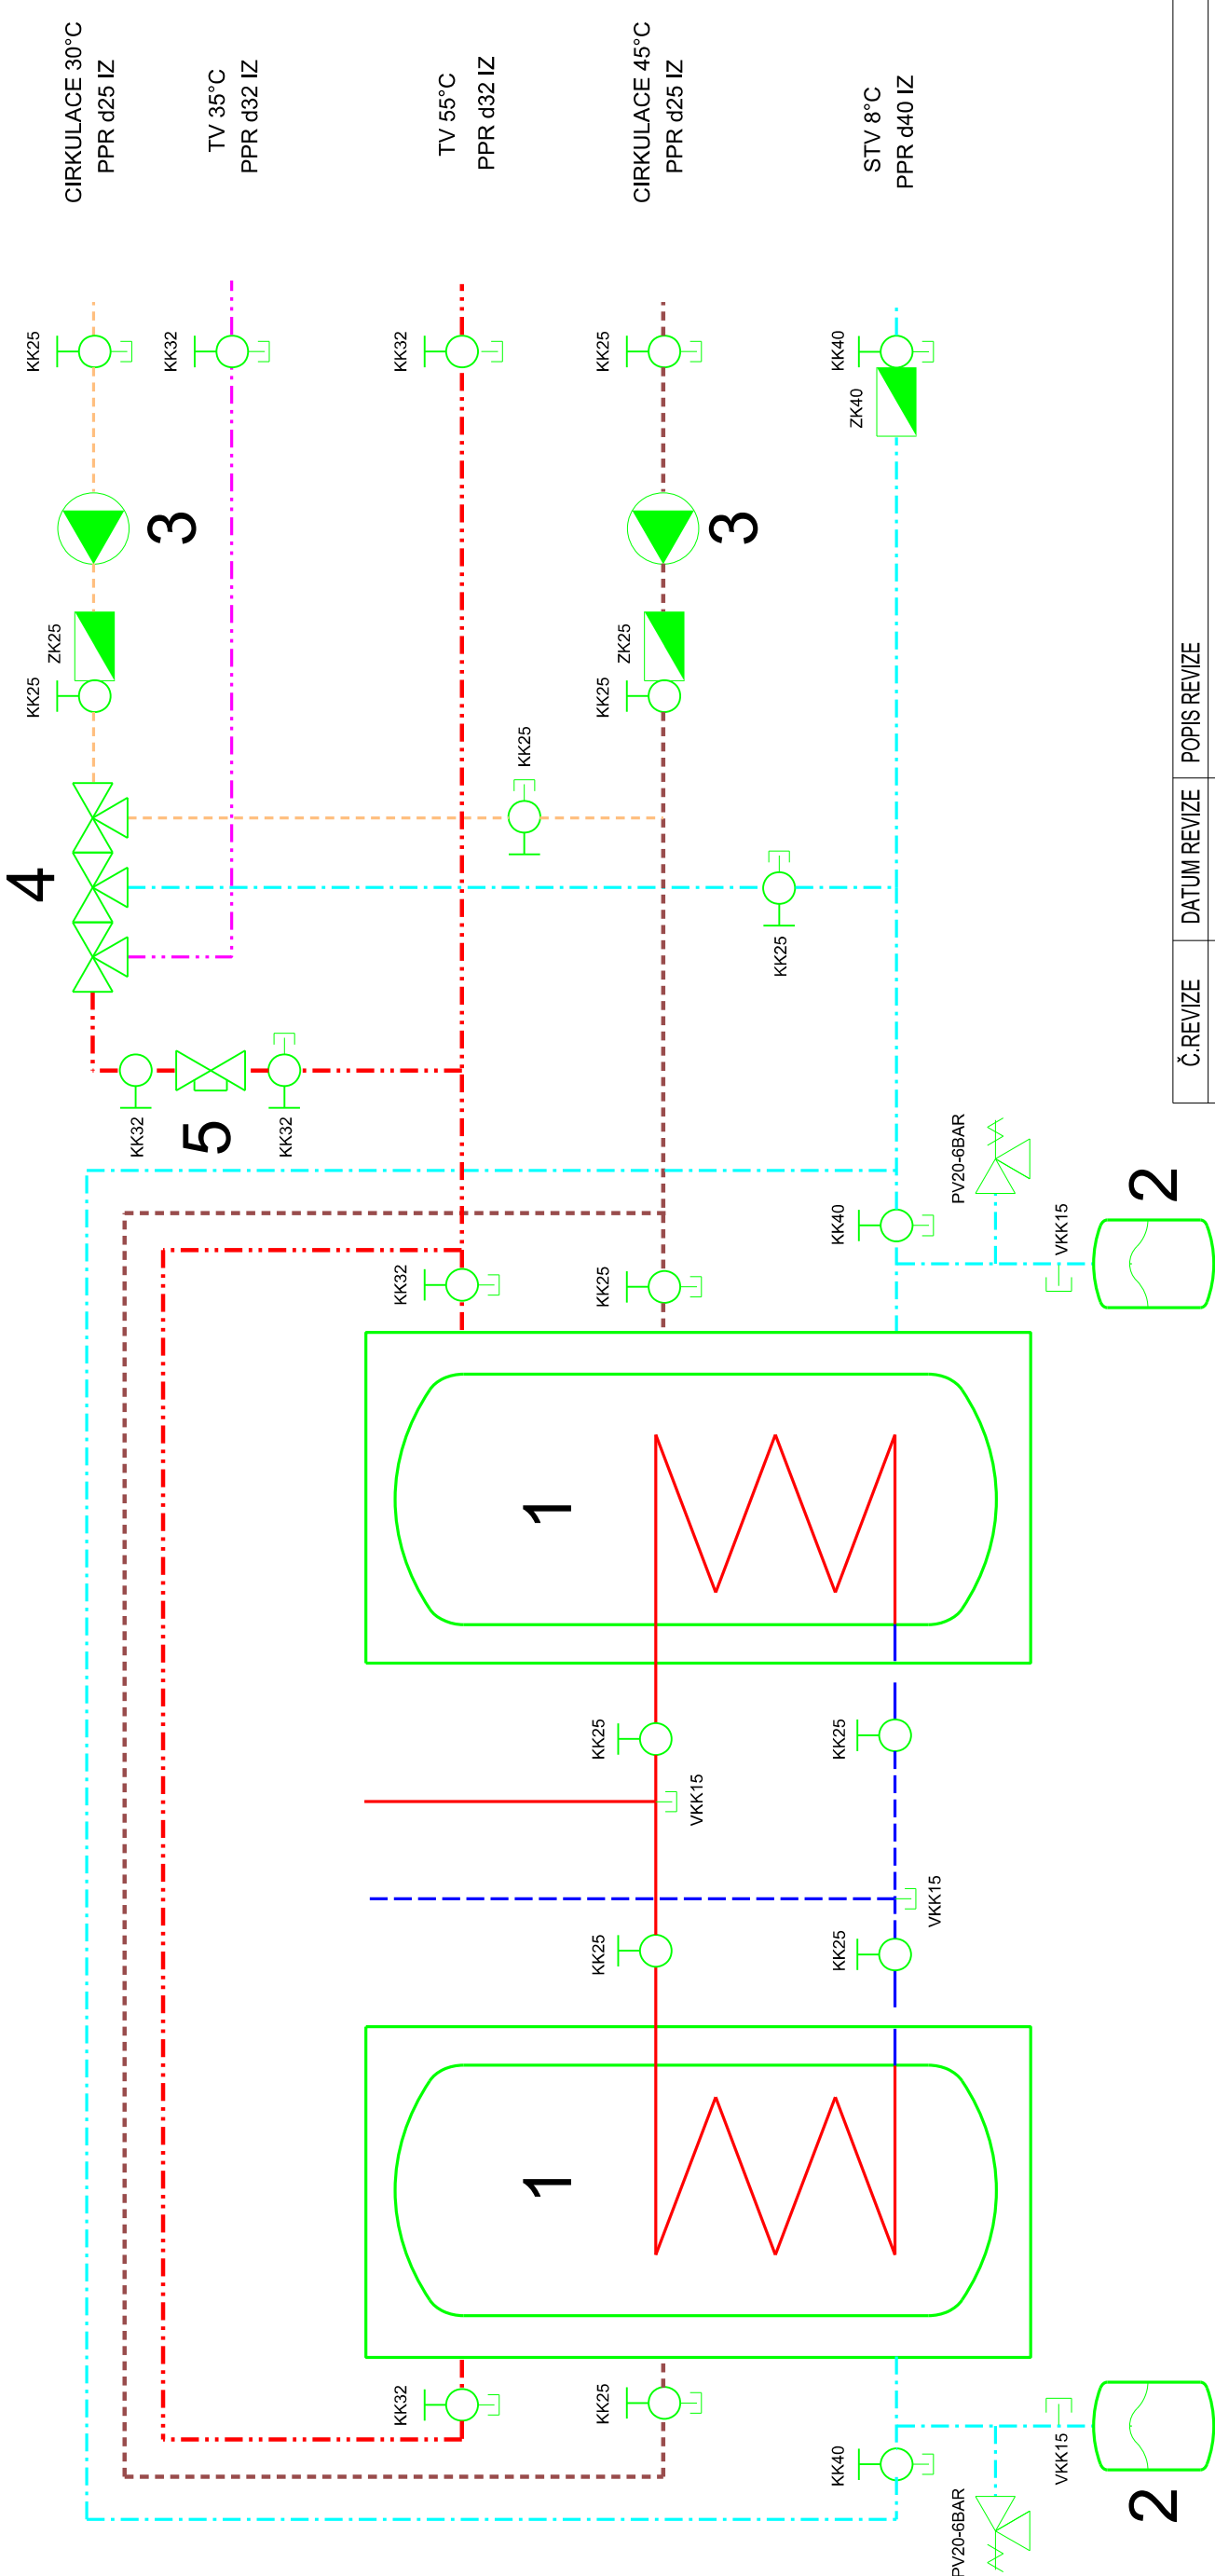

LEGENDA

- 1

NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
S EL. TOPNOU VLOŽKOU
např. OKCE 250 NTRI/2,2
OBJEM TV 250L
VÝKON UT 32 kW
EL. PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V
- 2

EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM
např. REFLEX DD 12/10
OBJEM 12 L
- 3

CIRKULAČNÍ ČERPADLO
např. STAR Z25/6 230V
- 4

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
např. COMPACT MIX DN 25

- POTRUBÍ STV 8°C


POTRUBÍ TV 35°C

POTRUBÍ CIRKULACE 30°C
- POTRUBÍ STV 8°C

POTRUBÍ TV 55°C

POTRUBÍ CIRKULACE 45°C
- ŠKOLKA

KUCHYNĚ, PERSONÁL

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE			
001	2016-01	Výchozí vydání			
<div><p>KL-PULAN projektční ateliér s.r.o.</p><p>www.kplan.cz kplan@seznam.cz tel. +420 777 821 078</p></div>			REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ, VODOINSTALACÍ A KOTELNY MŠ ŠIKULKA, UL. MOSKEVSKÁ Č.P.2434, ČESKÁ LÍPA		
			D.1.4.1. Zdravotně technické instalace		
			SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ TV		
<div><p>HLP:</p><p>Ing. Libor Kubát</p><p>±0,000= *** m.n.m.BPV</p><p>ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:</p><p>Ing. Daniel Florián</p><p>VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI:</p><p>Ing. Daniel Florián</p></div>			Investor	Město Česká Lípa, Náměstí T. G. M. č.p.1	
				470 36 Česká Lípa	
				IČ 00260428, DIČ CZ00260428	
			Místo stavby	Česká Lípa	
			Kraj	Liberecký	
	Číslo zakázky	1-2016/LK-DPS			
	Měřítko	-			
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby			
			ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.4.1.4