


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

- a) V KOMUNIKACI
- b) VE VOLNÉM TERÉNU

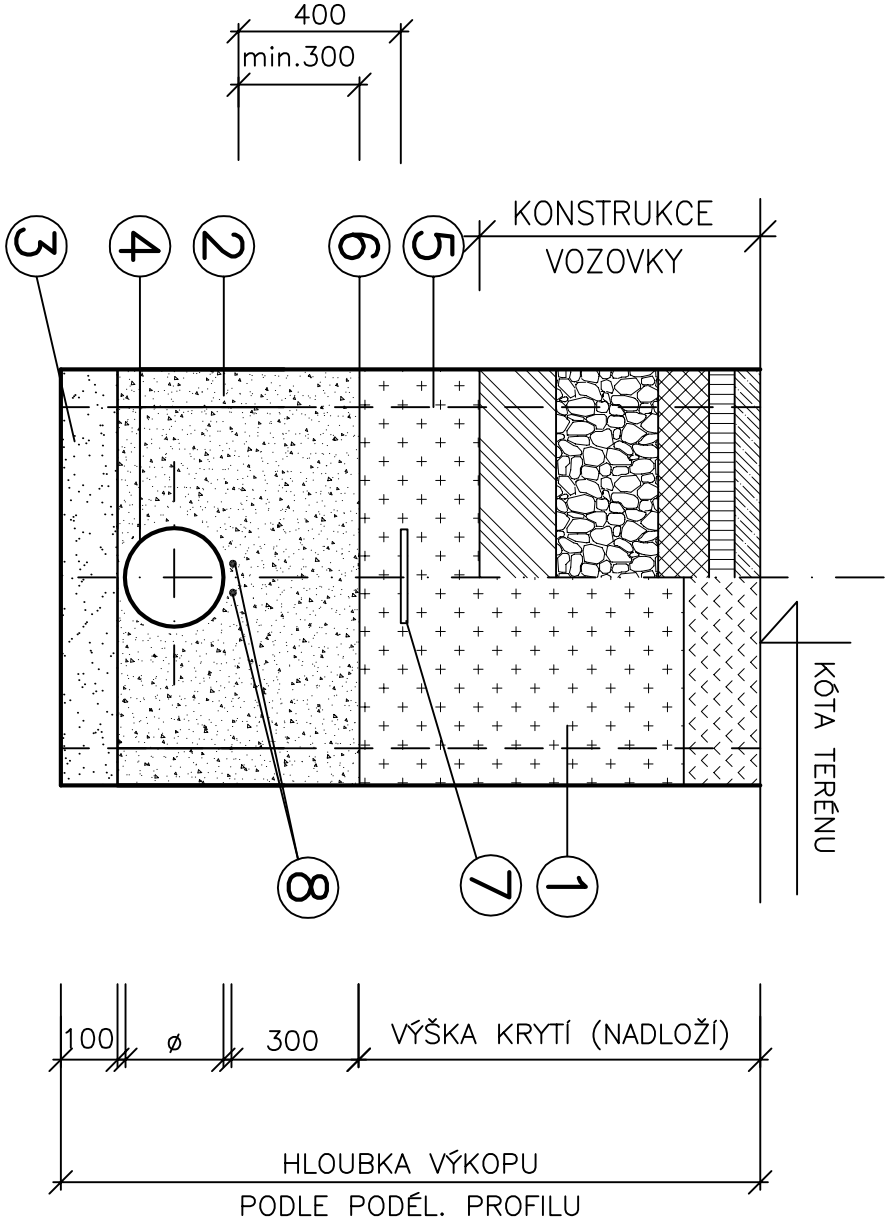


LEGENDA

Ø	[mm]
63	

- 1 HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 2 OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
(MAX. ZRNITOST 16 mm)
- 3 ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE, VELIKOST ZRN MAX. 4 mm
- 4 VODOVODNÍ POTRUBÍ
- 5 PAŽENÍ VÝKOPU PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- 6 ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
- 7 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 8 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ IZOLOVANÝ
S VVEZENÍM DO POKLOPŮ ŠOUPAT

±0,000 = 263,17 m.n.m. Bpv

INVESTOR		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:			
MĚSTO ČESKÁ LÍPA, náměstí T. G. Masaryka č.1, 470 36 Česká Lípa					
AKCE					
REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ Panská 219, 470 01 Česká Lípa					
STUPEŇ					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ČÁST	GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
D.2.6. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		<div> Adam Rujbr Architects</div> Sroslá 22, 612 00 Brno - Králov Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Holečská nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ladislav Pláň	HLAVNÍ PROJEKTANT		Ing. arch. Adam Rujbr	
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Pláň	ARCHITEKT		Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. Michal Surka	
KONTROLOVAL	Ing. Hana Kolková	HIP		Ing. arch. Aleš Chlud	
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY:				
ULOŽENÍ POTRUBÍ		DATUM	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	SADA
		03/2020	-	D.2.6_203	