




ŘEZ ULOŽENÍM KABELU VO
VE VOLNÉM TERÉNU

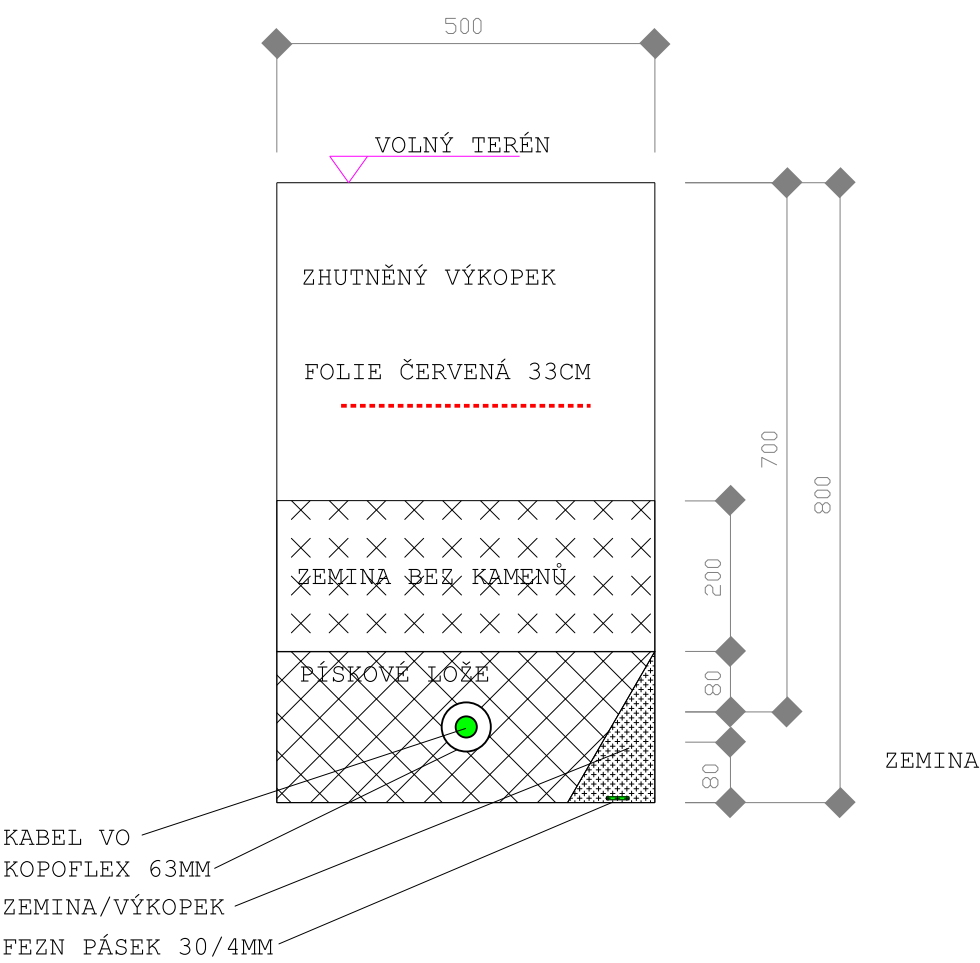

ŘEZ ULOŽENÍM KABELU VO
V KOMUNIKACI

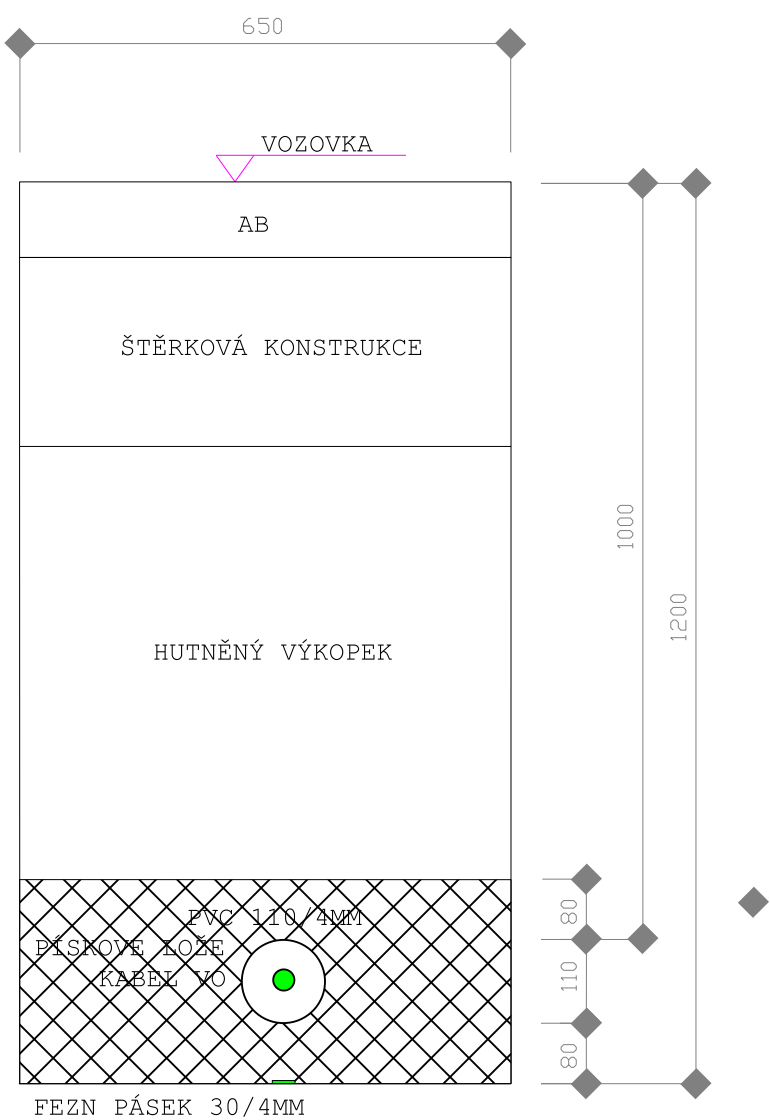

ŘEZ ULOŽENÍM KABELU VO
V CHODNÍKU

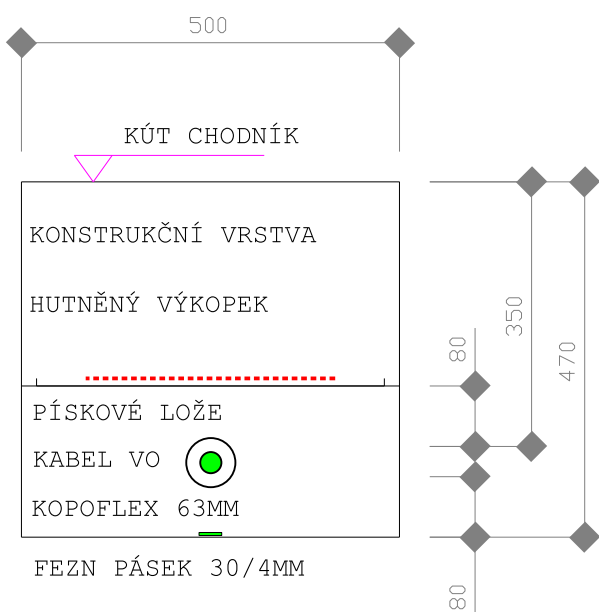

Upozornění :
Zákres sítí jednotlivých správců je zakreslen pouze jako informace .
Před započítím zemních prací je třeba IS vytýčit a případně ověřit ručně kopanou sondou skutečnou polohu vytýčeného zařízení.
Přitom je třeba respektovat pokyny jednotlivých správců inženýrských sítí .



Ochrana před NDN : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Napěťová soustava 3PEN+1NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VYPRACOVAL		<div>ELOS</div> <div>Dubice 42</div> <div>470 01 Česká Lípa</div>	
Ing. Zbyněk lubovský		Otto Žitek			
INVESTOR Město Česká Lípa					
MĚÚ Česká Lípa		KRAJ Liberecký			
STAVBA ČESKÁ LÍPA - Žizníkov Rekonstrukce osvětlení při obnově sítě nn ČEZ S0 - 401 Veřejné osvětlení				Stupeň	DUR
NÁZEV VÝKRESU Vzorové řezy				Datum	12/2020
				Č.zakázky	126-2020
				Formát	1A3
				Měřítko BM	Č.výkresu E-04