


Rozměry komponentů Š x V x H

Rozvaděč FVE
543x450x140


Střídač 27,6K
315x540x260


FV regulátor pro ohřev TUV
240x375x110

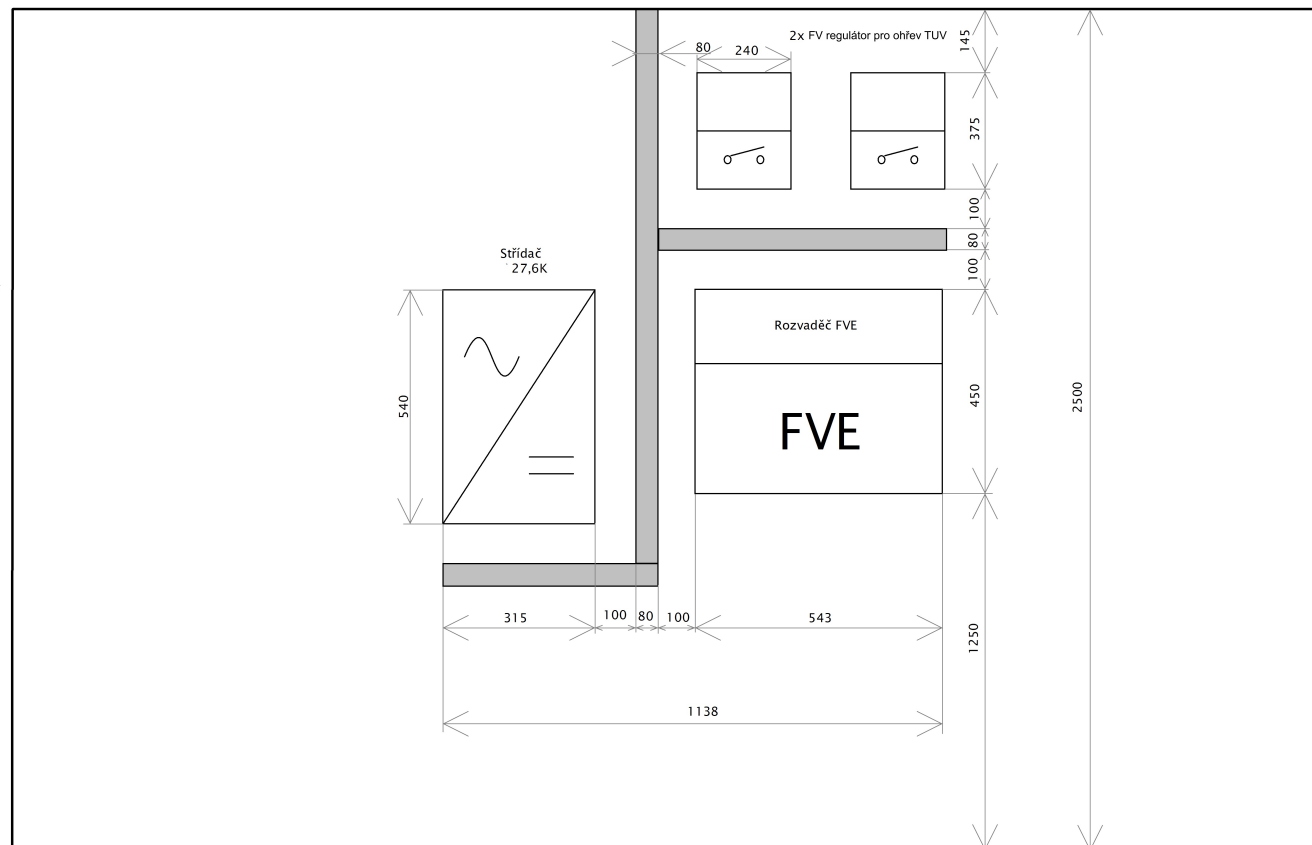

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p.2983 V Ulici U Synagogy v České Lípě
---------------	--

Investor:	Město Česká Lípa nám. T.G Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa	HIP: Ing. arch. Jiří Krákal Okrouhá 70, 473 01 Okrouhla 
-----------	---	--

	Vypracoval	Luděk Ouhlehlá	Zak. číslo	20_23_FVE
	Zodp. projektant	Luděk Ouhlehlá	Datum	02 / 2021
	Tech. kontrola	Ing. Miloš Krasnický	Stupeň	DPS-SENB
	Akce	Rekonstrukce objektu č.p.2983 V Ulici U Synagogy v České Lípě		
Zhotovitel: RESTYL ENERGY s.r.o. Hodkovická 869 463 12 Liberec XXIII - Doubl	Příloha	D.1.4 - Technika prostředí staveb - FVE 03_FVE - MuCL - rozmístění komponentů v TM		
				SO 01 D.1.4.03