

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 01.12.2021

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 2021 Sklenář / 11/042

Projektant/montážní firma:

Společnost: Výpočet DV 3D


Název: Skatepark ČL

Ulice:

PSČ:

Telefon:

SKATEPARK

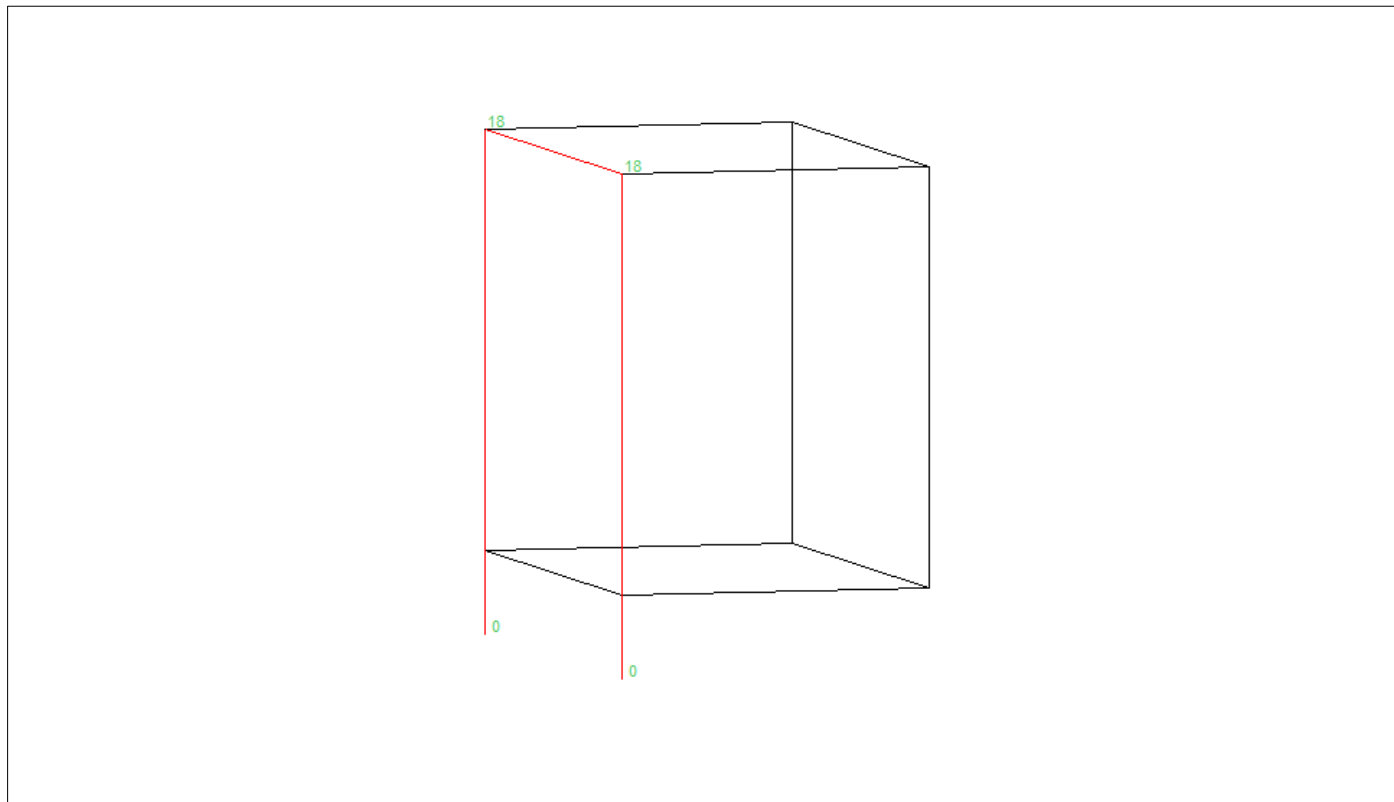

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 2021 Sklenář

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.7

Úroveň potenciálu: -0.8 m

Projekt:

Číslo projektu: 11/042

Název projektu: Skatepark

Ulice:

PSČ: --