



ŘEZ E-E

1:50

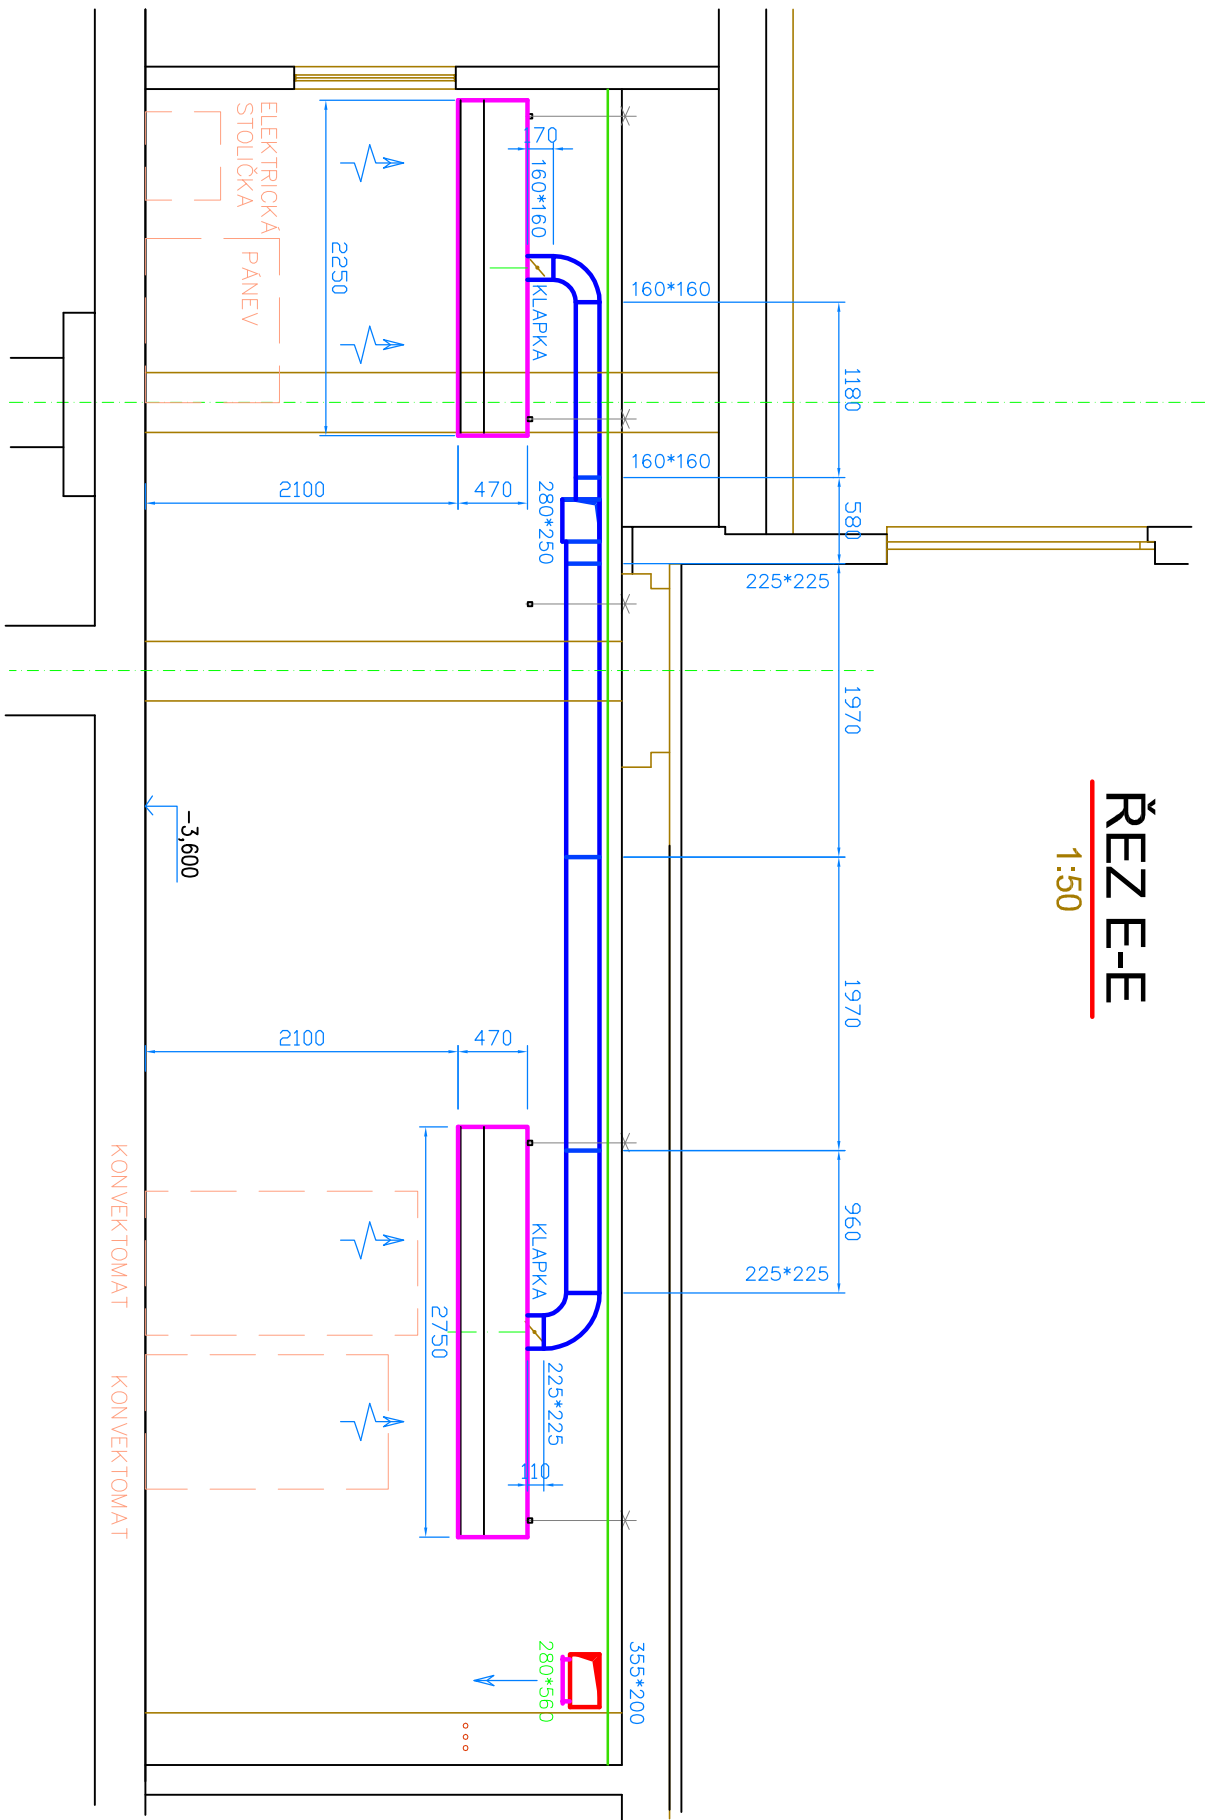


ŘEZ G-G

1:50

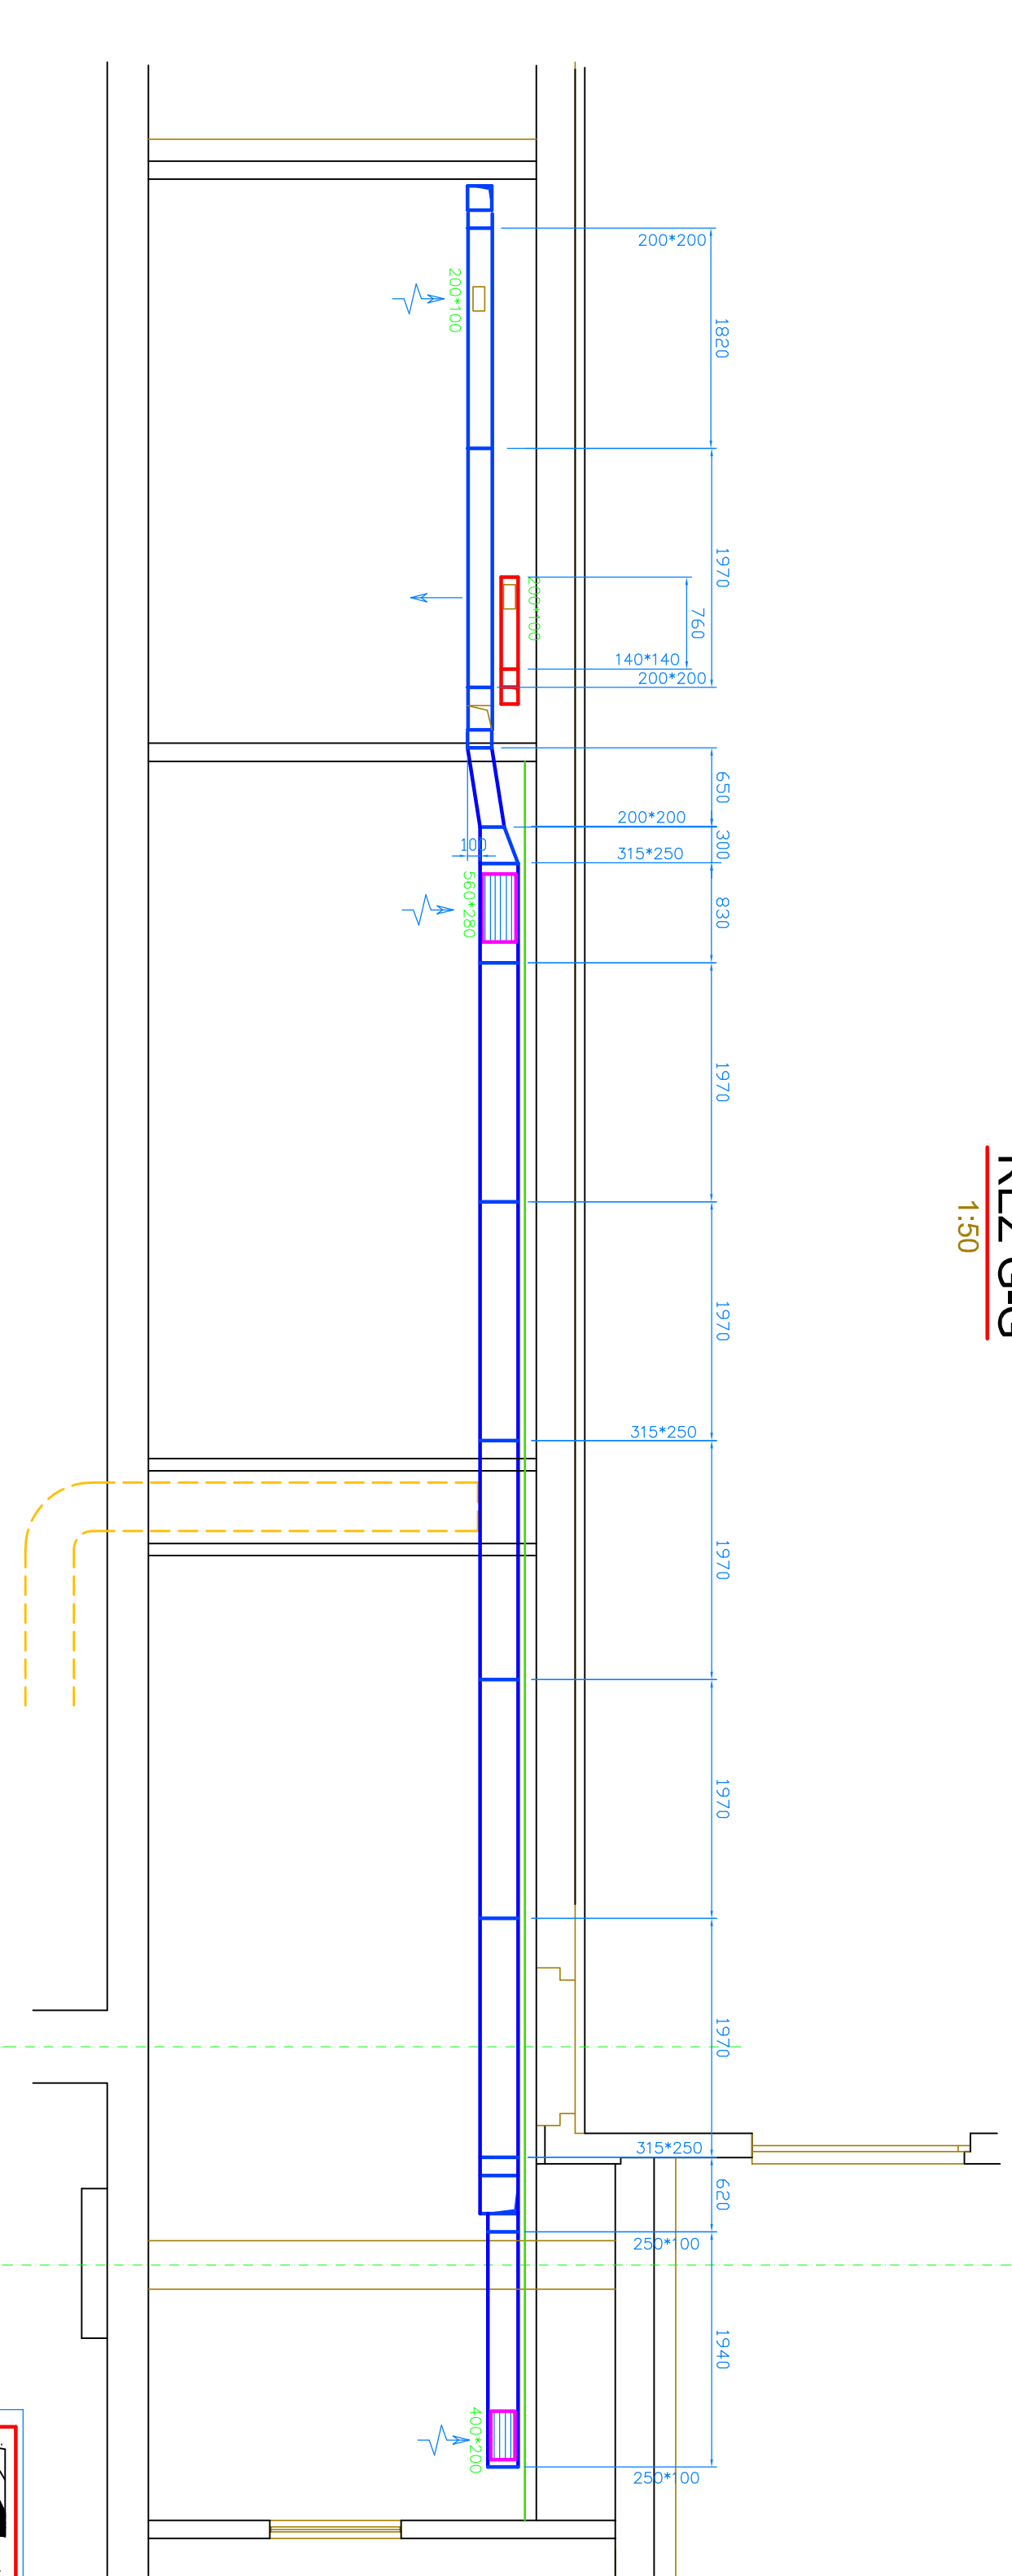

ŘEZ F-F

1:50

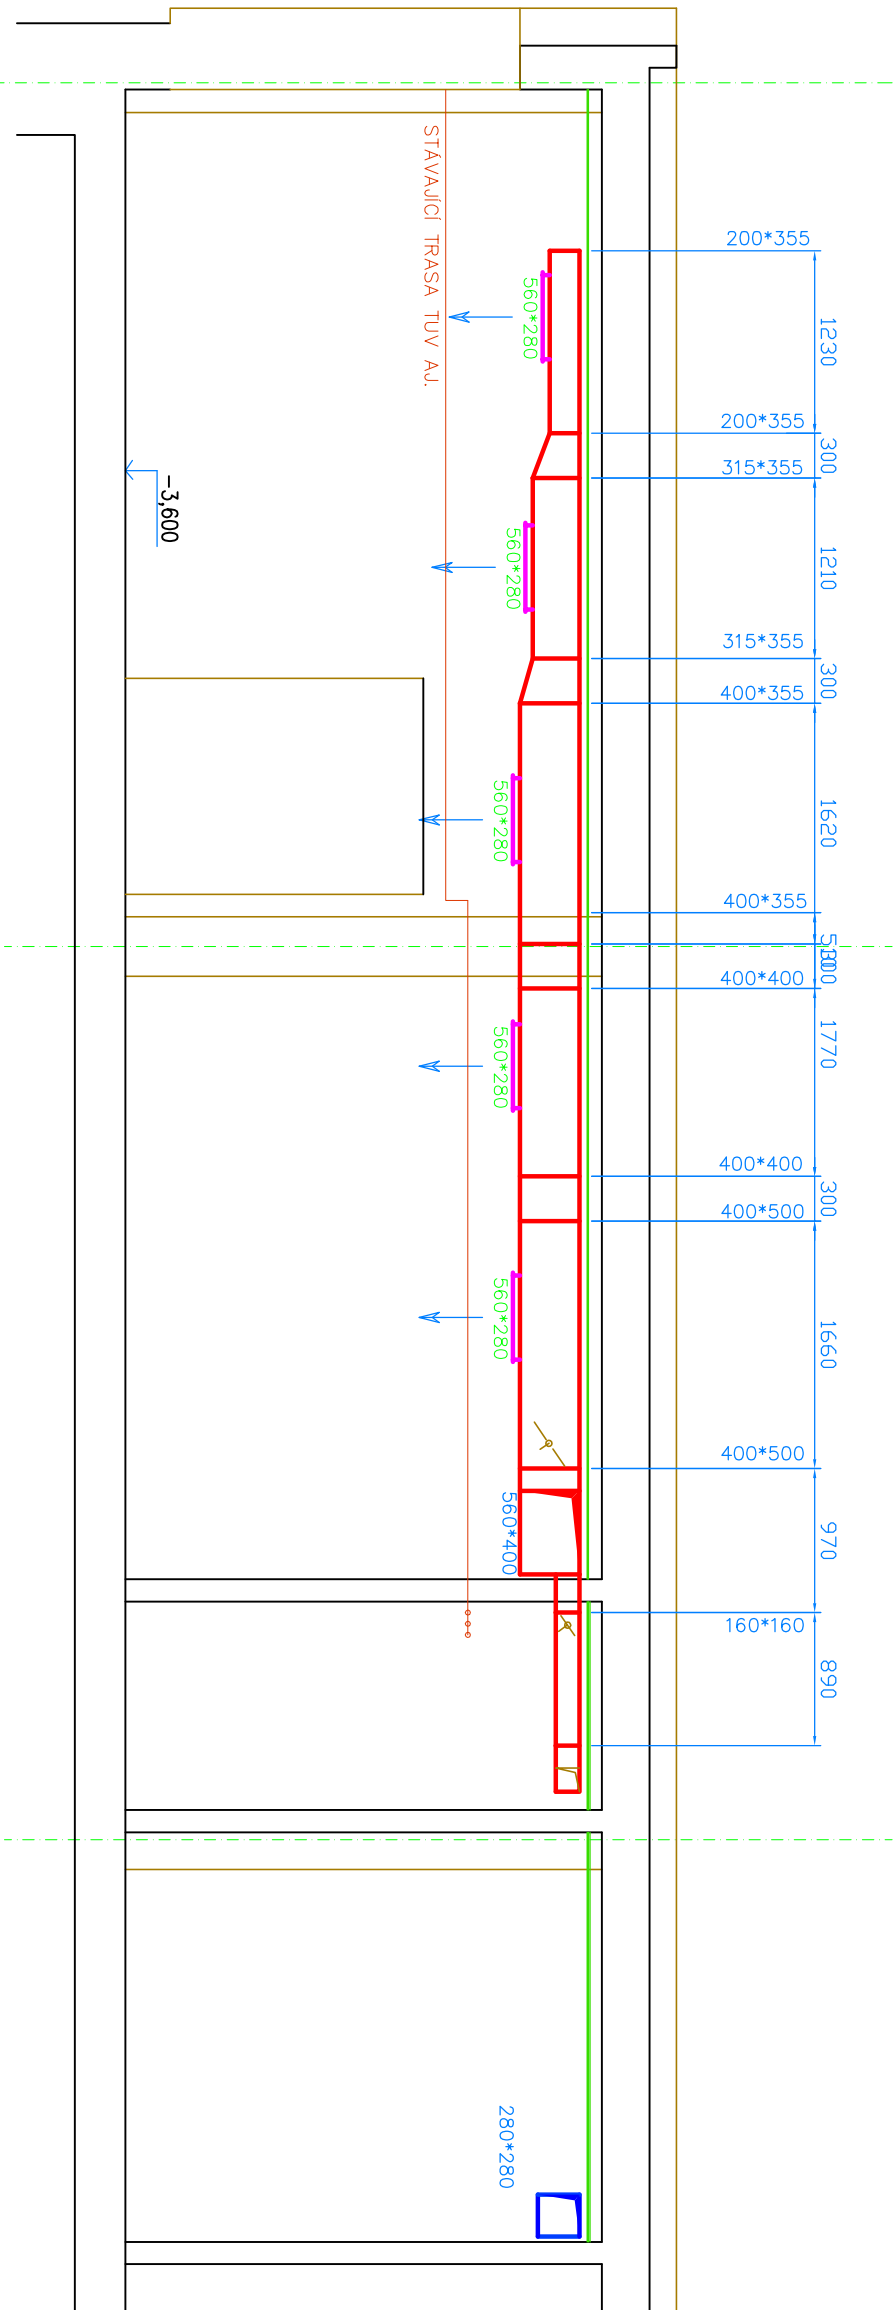

LEGENDA :

STAVAJÍCÍ INSTALACE :

- STAVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY
- STAVAJÍCÍ NASÁVANÝ ČERSTVÝ VZDUCH Z EXTERIERU DO VZT JEDNOTEK e1
- STAVAJÍCÍ VFUKOVANÝ ODPADNÍ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK DO EXTERIERU i2
- STAVAJÍCÍ PŘÍVADĚNÝ UPRAVENÝ ČERSTVÝ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK e2
- STAVAJÍCÍ ODSÁVANÝ ODPADNÍ VZDUCH Z INTERIERU DO VZT JEDNOTEK i1

NOVÉ INSTALACE :

- DIGESTOŘE, POŽÁRNÍ KLAPKY, VÝUSTKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PŘÍVADĚNÝ UPRAVENÝ ČERSTVÝ VZDUCH Z VZT JEDNOTEK DO INTERIERU e2
- ODSÁVANÝ ODPADNÍ VZDUCH Z INTERIERU DO VZT JEDNOTEK i1

POKRYVY K MONTÁŽI VZT :

- veškeré přírné úseky lze dělit na jednotlivé díly dle možností montážní organizace
- skutečný stov stovby , provedení instalací profesí a situace na místě , může vykazovat odchýlení od zamýšleného stovby,proto je nutné k montáži přistupovat flexibilně a uvažovat s využitím dodatečných doměrků,odskoku, tvarovek,přechodů,obloek,ojia stonovit pro tyto účely dostatečnou rozpočtovou rezervu cca 3 % pro vícepráce, tyto vícepráce ne lze uplatňovat dodatečně i
- s průřezovými budovami uložený v závěsech dle TPJ 12 0595 v max.vzdálenosti 3 m

POZNÁMKA :

- PŘED PŘÍPRAVOU ZAKÁZKY JE NUTNO PROVÉST PROHLÍDKU NA MÍSTĚ i
- PŘI MONTÁŽI A PROVOZU JE NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNICKÉ POKRYVY V TECHNICKÉ DOKUMENTACI KE VŠEM POUŽITÝM VYROBKŮM, I KDYŽ NEJSOU PŘÍMO UVEDENY V TOMTO PROJEKTU DODAVATEL A PROVOZOVATEL JE POVINEN SE S VEŠKERÝMI TĚMITO POKRYVY SEZNÁMIT A ŘÍDIT SE JIMI
- S položkami uvedenými ve výkresch, výkresch a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započteny pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkresch výměr. To znamená, že veškeré položky patřící z výkresu, výkresu a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, národů a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkresch výsádný zvlášť.
- Zhotvitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy díky musí provést kompletní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkresch, výkresch a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zteti.

			
LIBOR KOTEK – VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE, VYTÁPĚNÍ, PLYN			
Projektová kancelář, IČO 402 03 395, Vinohradní 195, LIBEREC 23–Minkovice			
HP :	Zodpovědný proj. :	Výpracoval :	Kresil :
Místo :	Libor Kotek	Libor Kotek	HP Deskjet 1280
Investor :	Česká Lípa		Datum : 03/2018
Název díky :	Město České Lípa, nám.I.G.M.1 470 36 České Lípa	Formát :	A1=8*44
REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ		Měřítko :	1:50
Základní škola Sever, Školní ulice 2520, Česká Lípa		Výkonová fáze :	Projekt pro provedení stavby
Část :	Číslo zakázky :	Číslo přílohy :	01 03 18
SO 01–VZDUCHOTECHNIKA		01 03 18	
ŘEZ E–E, F–F, G–G		01 03 18/ 07–VI	